


SEDM

Entrauchungsklappe Multi

Technische Dokumentation

Anleitung zur Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandsetzung

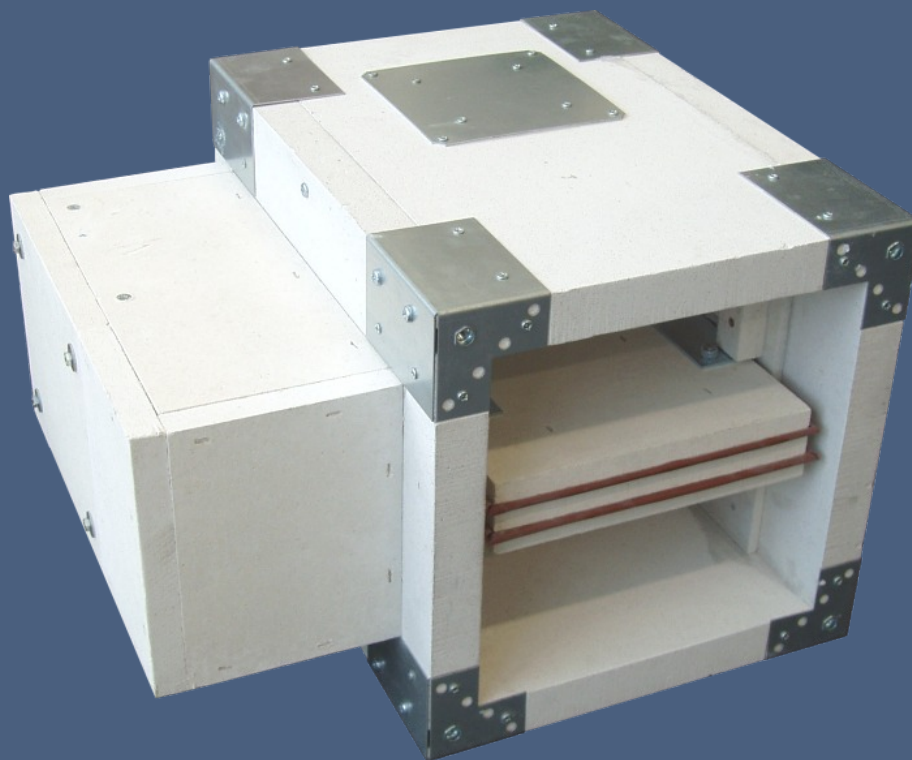

Diese technischen Bedingungen legen die Reihe der hergestellten Größen, Hauptabmessungen, Ausführungen und den Umfang der Anwendung der Entrauchungsklappe - Multi SEDM fest (folgend nur Klappen genannt). Sie sind verbindlich für die Auslegung, Bestellung, Lieferung, Lagerung, Montage, den Betrieb, die Wartung und Instandhaltung.

INHALT

I. ALLGEMEIN.....

Beschreibung.....

II. AUSFÜHRUNGEN.....

Ausführung mit Stellantrieb.....

III. ABMESSUNGEN.....

Technische parameter.....

IV. EINBAU.....

Positionierung und Einbau.....

Übersicht der Einbaumöglichkeiten.....

Einbau in massive Wandkonstruktion.....

Einbau in die Leichtbauwand.....

Einbau in massive Deckenkonstruktion.....

Batterieeinbau.....

Einbau der Klappe auf/in vertikal oder horizontal der Lüftungskanal.....

V. AUFHÄNGUNG VON BRANDSCHUTZKLAPPEN.....

Anschlussbeispiel an Luftkanäle.....

VI. ZUBEHÖR.....

VII. TECHNISCHE ANGABEN.....

Druckverluste.....

Geräuschangaben.....

VIII. MATERIAL, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG.....

IX. VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG, GARANTIE.....

Logistische Daten.....

Garantie.....

X. MONTAGE, BEDIENUNG, WARTUNG.....

Elektrischer Anschluss des Stellantriebs in der Schutzkabine.....

Inbetriebnahme und Kontrolle der Betriebsfähigkeit.....

XI. BESTELLANGABEN.....

Bestellschlüssel.....

Typenschild.....

I. ALLGEMEIN

Beschreibung

Die Klappen zur Ableitung von Rauch und Wärme - Multi sind Abschlüsse der Luftkanäle von Entrauchungsanlagen. Im Brandfall öffnet das System im betroffenen Abschnitt, die Klappen und ermöglicht dadurch den Abzugsventilatoren die Rauch- und Wärmeableitung der gefährdeten Räume.


Die Steuerung des Klappenblatts wird durch einen Stellantrieb sichergestellt.

Die Klappe ist feuerbeständig und für Systeme mit automatischer/ manueller Auslösung geeignet.

Die Entrauchungsklappen sind für den Einsatz in Räumen mit mehreren Brandabschnitten bestimmt, können aber auch an Kanalleitungen (die gemäß EN 1366-8 geprüft wurden) oder in

Konstruktionen eines Brandabschnitts zur Rauchableitung installiert werden.

Die Klappen können mit/ ohne Flansch und mit einem Abschlussgitter bestückt werden.

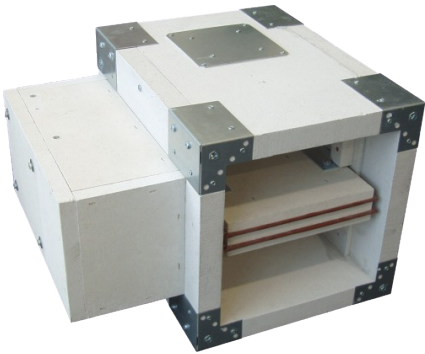

Klappe SEDM

Charakteristik der Klappen

- CE Zertifizierung gemäß EN 12101-8
- Feuerwiderstandsprüfung gemäß EN 1366-10
- Klassifizierung gemäß EN 13501-4
- Dichtheit gemäß EN 1751 über das Klappengehäuse Klasse ATC 3 (alte Markierung „C“) und über das Klappenblatt Klasse 2
- Zyklen C_{mod} gemäß EN 12101-8
- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1391-CPR-XXXX/XXXX
- Leistungserklärung Nr. PM/SEDM/01/XX/X
- Hygienezertifikat Nr. 1.6/pos/19/19c

Klassifikation der Klappen		
Brandschutzbau und Klappenplatzierung	Installationsmethode	Klassifikation
Horizontales oder vertikales Entrauchungsrohr	Einbau in einen Abschnitt eines SINGLE- oder MULTI-Rohres, geprüft nach EN 1366-8 oder EN 1366-9	EI 120 (h _{od}) S1500[H]C _{mod} HOT400/30MAmulti EI 120 (v _{ed}) S1500[V/H]C _{mod} HOT400/30MAmulti
	Gips oder Mörtel	
	Weichschott	EI 120 (v _{ew}) S1500[V/H]C _{mod} HOT 400/30MAmulti
In massive Wandkonstruktion/ Leichtbauwand konstruktion, Dicke min. 100 mm	Mineralwolle mit Platten	
	Gips oder Mörtel	
	Weichschott	EI 120 (h _{ow}) S1500[H]C _{mod} HOT 400/30MAmulti
In massive Deckenkonstruktion, Dicke min. 150 mm	Mineralwolle mit Platten	
	Gips oder Mörtel	
	Weichschott	

Betriebsbedingungen

- Eine einwandfreie Funktion der Entrauchungsklappe ist nach folgenden Kriterien gegeben
 - maximale Luftstromgeschwindigkeit 15 m/s
 - maximaler Unterdruck bis -1000 Pa oder Überdruck bis zu 500 Pa
- Die Klappen sind nur für den Einbau in vertikale oder horizontale Position Durchdringung von Brandschutzkonstruktionen.
- Die Klappe darf sich bei der Brandmeldung in beliebiger Position zwischen geöffnetem und geschlossenem Zustand befinden. Steuersignal „zu“ (schließen) muß innerhalb von 30 Sekunden nach der Brandmeldung kommen; Steuersignal „auf“ (öffnen) muß innerhalb von 25 min nach der Brandmeldung kommen.
- Die Klappen sind für vor Witterungseinflüssen geschützte Bereiche mit Einstufung der Umgebungsbedingungen der Klasse 3K22, nach EN IEC 60 721-3-3 ed.2. (3K22 wird für geschlossene, temperaturgeregelte Räume verwendet).
- Die Temperatur am Einbauort der Klappe ist im Bereich von -30°C bis +50°C genehmigt.

II. AUSFÜHRUNGEN


Ausführung mit Stellantrieb

Ausführung .44 und .54

- Die Klappen werden mit Antrieben von Belimo der Reihe BEN, BEE, BE für 230V AC bzw. 24 V AC/DC eingesetzt, Schischek InMax 50.75-S Stellantriebe (universelle 24V- oder 230V-Versorgung) werden für großflächige Klappen eingesetzt.
- Der jeweilige Servoantrieb verstellt das Klappenblatt nach dem Anschluss an Stromversorgung in die Lage „GEÖFFNET“ bzw. „GESCHLOSSEN“ (laut dem entsprechenden Anschluss, siehe Schaltplan). Falls es zur Unterbrechung von Stromversorgung kommt, stoppt der Servoantrieb in der aktuellen Lage. Eine Signalisierung der Lagen von Klappenblatt „GEÖFFNET“ und „GESCHLOSSEN“ wird durch zwei eingebaute fest eingestellte potentialfreie Endschalter sichergestellt.
- Der jeweilige Servoantrieb zur Steuerung des Klappenblattes ist in einem isolierten Gehäuse befestigt, dieser ist nach der Demontage des Gehäusedeckels zugänglich. Elektrischer Anschluss des Servoantriebs erfolgt durch ein unbrennbares Kabel (bzw. Kabel, das in einem anschließenden Kabelkanal platziert ist), das durch eine Öffnung geführt wird, die in der Wand des isolierten Gehäuses bei der Klappeninstallation, bzw. beim Anschluss des Anschlusskabels des Servoantriebs durchgeführt wird. Die Kabeldurchführung muss den Mindestfeuerwiderstand von 30 Minuten erfüllen.


Ausführung .65

- Die Modulationsservoantriebe Belimo, Reihe BEN(BEE)-SR für 24V AC/DC sind zur Fernbedienung von Brandschutzklappen speziell entworfen. Die Lage des Klappenblattes ist mit Hilfe der Steuerspannung 0(2)...10V DC einstellbar.
- Eine Signalisierung der Lagen vom Klappenblatt „GEÖFFNET“ und „GESCHLOSSEN“ wird durch zwei eingebaute fest eingestellte potentialfreie Endschalter sichergestellt.
- Der jeweilige Servoantrieb zur Steuerung des Klappenblattes ist in einem isolierten Gehäuse befestigt, dieser ist nach der Demontage des Gehäusedeckels zugänglich. Elektrischer Anschluss des Servoantriebs erfolgt durch unbrennbare Kabel (bzw. Kabel, die in einem anschließenden Kabelkanal platziert sind), die durch eine Öffnung geführt werden, die in der Wand des isolierten Gehäuses bei der Klappeninstallation, bzw. beim Anschluss von Anschlusskabeln des Servoantriebs durchgeführt wird. Die Kabeldurchführung muss den Mindestfeuerwiderstand von 30 Minuten erfüllen.

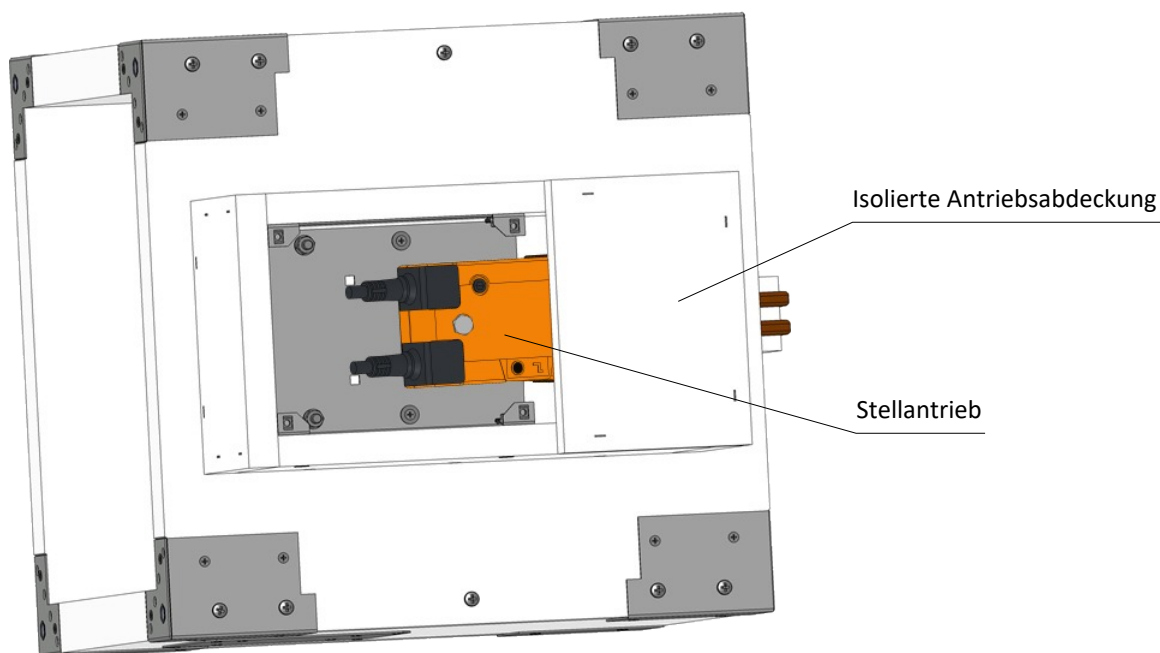


Ausführung .44, .54 und .65


Stellantrieb BELIMO BEN 24(-ST)

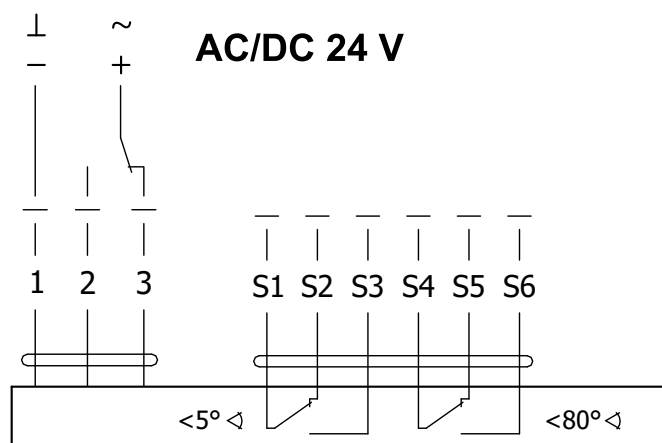

Stellantrieb BELIMO BEN 24-SR

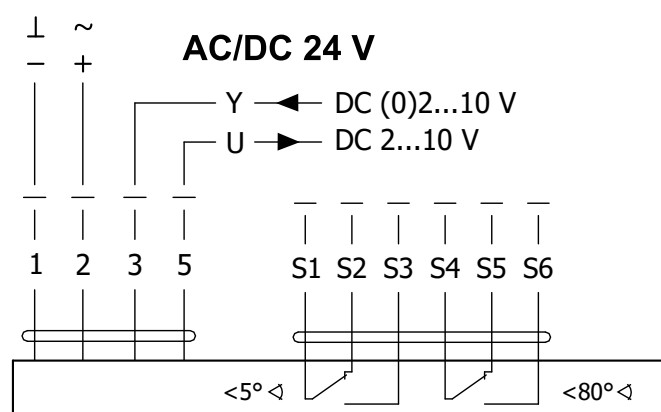

Stellantrieb BELIMO BEN 230

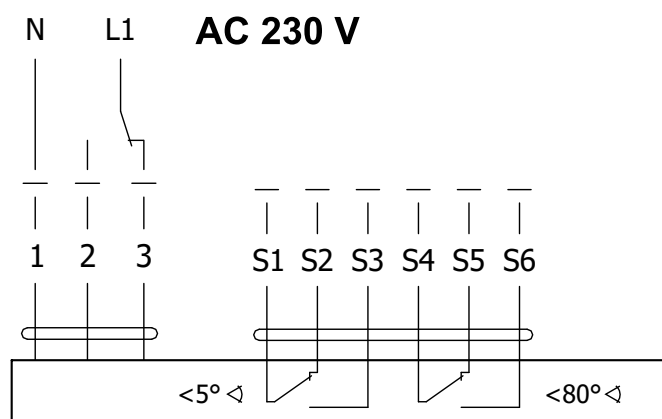


Stellantrieb BELIMO BEN 24(-ST), BEN 24-SR, BEN 230


Stellantrieb BELIMO - 15 Nm	BEN 24(-ST)	BEN 24-SR*	BEN 230
Versorgungsspannung	AC/DC 24 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz	AC 230 V 50/60Hz
Leistungsbedarf - während der Öffnung - in Ruhestellung	3 W 0,1 W	3 W 0,3 W	4 W 0,4 W
Dimensionierung	6 VA (Imax 8,2 A @ 5 ms)	6,5 VA (Imax 8.2 A @ 5 ms)	7 VA (Imax 4 A @ 5 ms)
Schutzklasse	III	III	II
Schutzart		IP 54	
Umstellungszeit für 95°		< 30 s	
Betriebsumgebungstemperatur Lagertemperatur		-30°C ... +55°C -40°C ... +80°C	
Anschluss - Stellantrieb - Hilfsschalter	Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm ² Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BEN 24-ST) mit 3 poligem Stecker	Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm ² Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ²	Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm ² Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ²

* Nur für 24 V und ausgewählte Dämpfergrößen verfügbar


Stellantrieb BELIMO BEE 24(-ST)

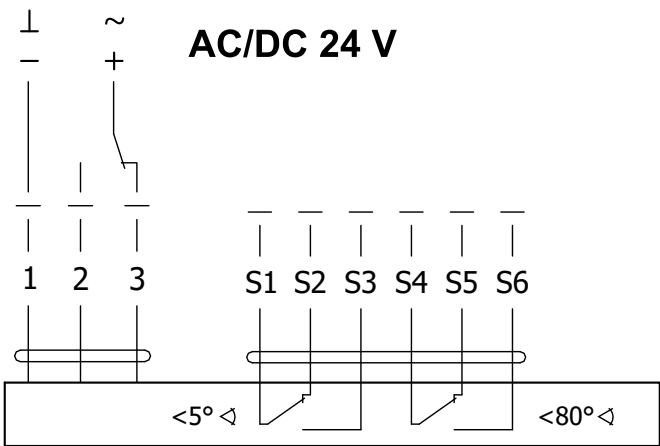

Stellantrieb BELIMO BEE 24-SR

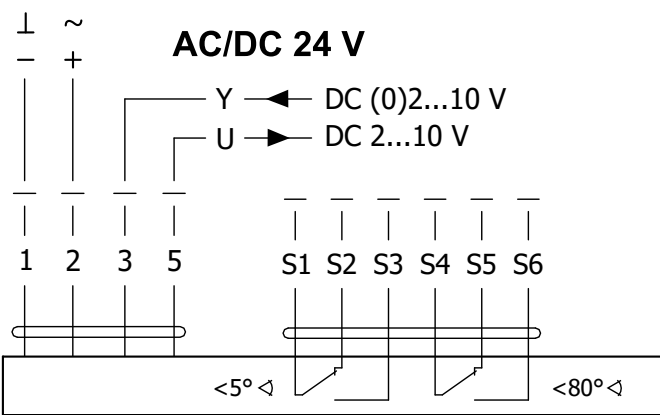


Stellantrieb BELIMO BEE 230

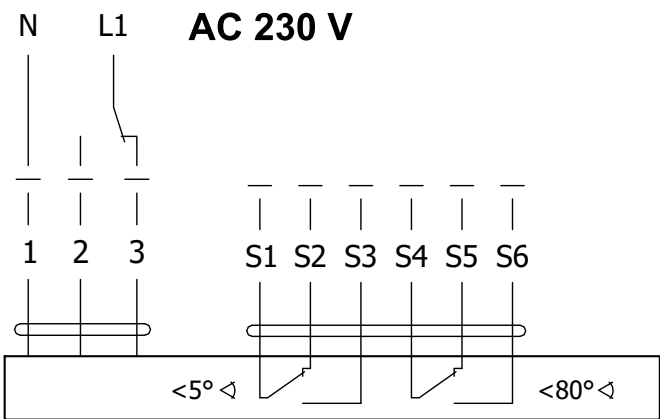


Stellantrieb BELIMO BEE 24(-ST), BEE 24-SR, BEE 230			
Stellantrieb BELIMO - 25 Nm	BEE 24(-ST)	BEE 24-SR*	BEE 230
Versorgungsspannung	AC/DC 24 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz	AC 230 V 50/60Hz
Leistungsbedarf - während der Öffnung - in Ruhestellung	2,5 W 0,1 W	3 W 0,3 W	3,5 W 0,4 W
Dimensionierung	5 VA (Imax 8,2 A @ 5 ms)	5,5 VA (Imax 8.2 A @ 5 ms)	6 VA (Imax 4 A @ 5 ms)
Schutzklasse	III	III	II
Schutzart		IP 54	
Umstellungszeit für 95°		< 60 s	
Betriebsumgebungstemperatur Lagertemperatur		-30°C ... +55°C -40°C ... +80°C	
Anschluss - Stellantrieb - Hilfsschalter	Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm ² Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BEE 24-ST) mit 3 poligem Stecker	Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm ² Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ²	Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm ² Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ²

* Nur für 24 V und ausgewählte Dämpfergrößen verfügbar

Stellantrieb BELIMO BE 24-12(-ST)

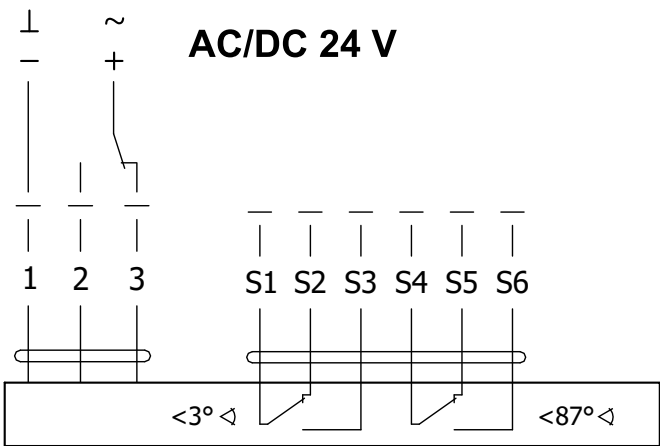


Stellantrieb BELIMO BE 230-12

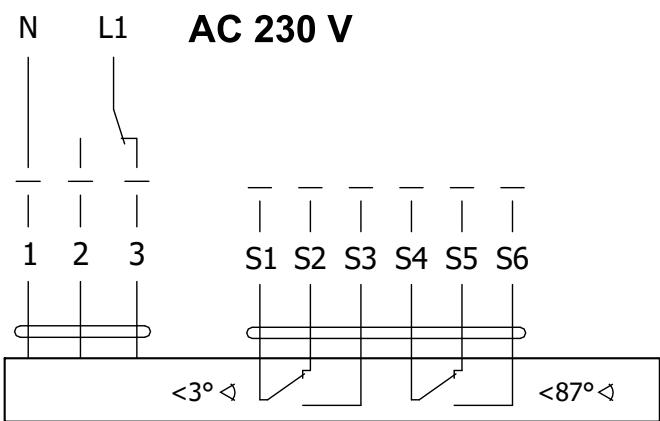

Stellantrieb BELIMO BE 24-12(-ST), BE 230-12

Stellantrieb BELIMO - 40 Nm	BE 24-12(-ST)	BE 230-12
Versorgungsspannung	AC/DC 24 V 50/60Hz	AC 230 V 50/60Hz
Leistungsbedarf - während der Öffnung - in Ruhestellung	12 W 0,5 W	8 W 0,5 W
Dimensionierung	18 VA (I _{max} 8,2 A @ 5 ms)	15 VA (I _{max} 7.9 A @ 5 ms)
Schutzklasse	III	II
Schutzart	IP 54	
Umstellungszeit für 95°	< 60 s	
Betriebsumgebungstemperatur Lagertemperatur	-30°C ... +55°C -40°C ... +80°C	
Anschluss - Stellantrieb - Hilfsschalter	Kabel 1 m, 3 x 0,75 mm ² Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BE 24-ST) mit 3 poligem Stecker	


Stellantrieb SCHISCHEK InMax 50.75-S

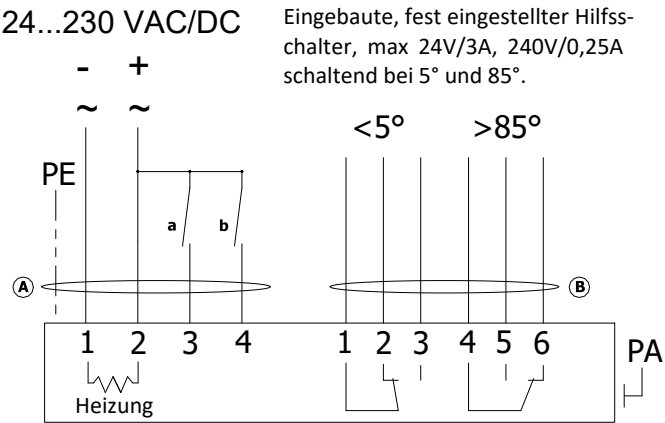

Stellantrieb SCHISCHEK InMax 50.75-S	
Stellantrieb SCHISCHEK	InMax 50.75-S
Versorgungsspannung	24-240 VAC/DC 50/60Hz
Přikon - während der Öffnung - Heizung	10 W 16 W (schaltet bei -20°C)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 66
Umstellungszeit für 95°	< 60 s
Betriebsumgebungstemperatur	-40°C ... +50°C
Lagertemperatur	-40°C ... +70°C
Anschluss	Kabel 1 m, 0,5 mm ²



III. ABMESSUNGEN

SEDM ohne Flansch

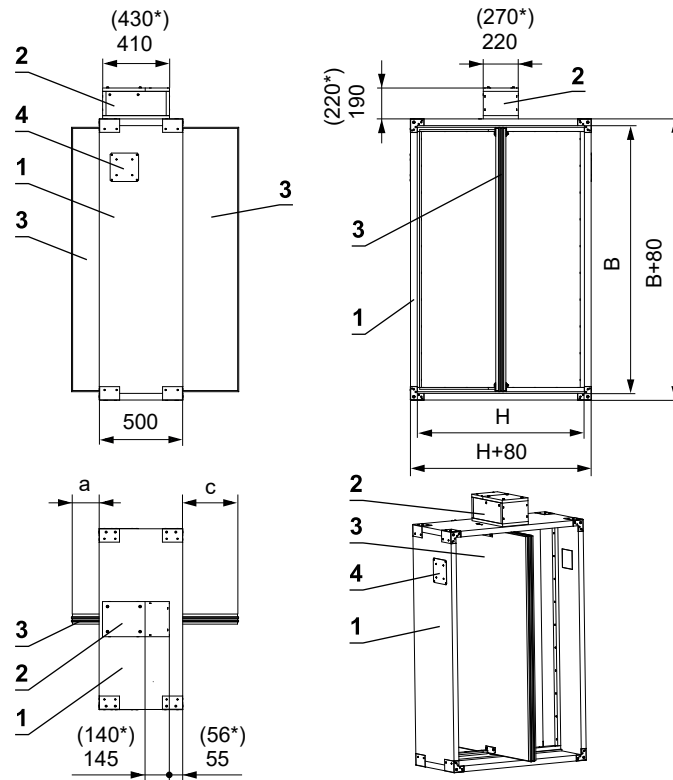

SEDM mit Flansch

- Außenmaß des Flanschs $B(H) + 60$ stimmt mit den Außenmaßen der Klappe nicht überein


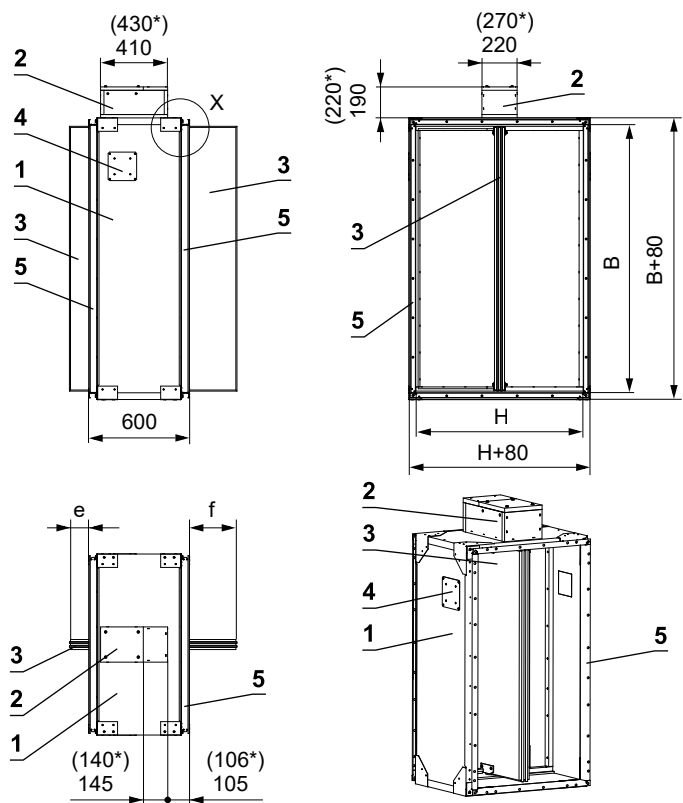
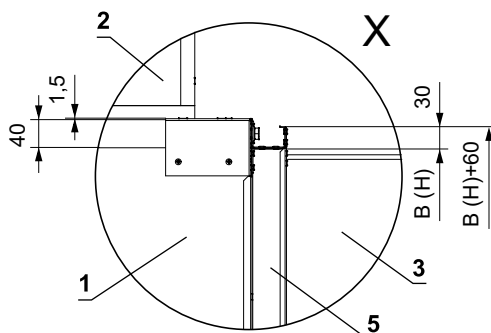


- 1 SEDM
- 2 Stellantrieb
- 3 Klappenblatt
- 4 Abdeckung der Inspektionsöffnung
- 5 Flansch**


- * Abmessungen für Stellantrieb InMax 50.75S.
- ** Flansch demontierbar falls erforderlich.

Klappenblattüberstände

- Bei Klappen ohne Flansche verlängert der offene Flügel den Klappenkörper ab dem Maß B = 250 um den Wert "c" oder "a" und "c". Diese Werte sind im Kapitel Technische Parameter → siehe Seiten 11 bis 22.
- Bei Absperrklappen mit Flanschen verlängert der offene Flügel das Klappengehäuse ab dem Maß B = 355 um den Wert "f" bzw. "e" und "f". Diese Werte sind im Kapitel Technische Parameter → siehe Seiten 11 bis 22.

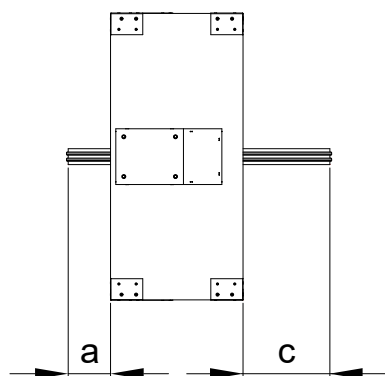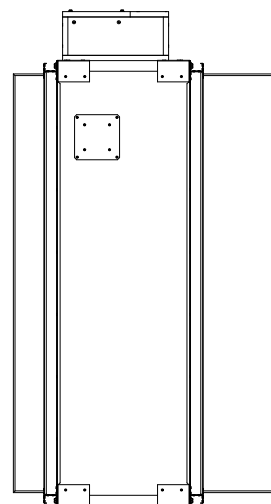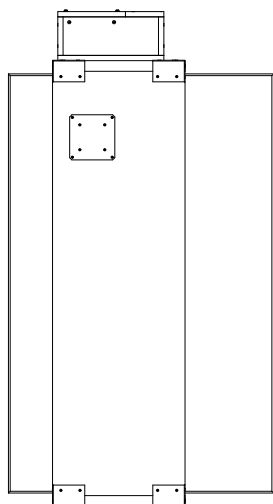


Werte "a" und "c" - ohne Flansch

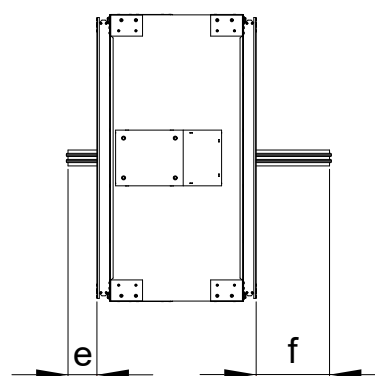

Werte "e" und "f" - mit Flansch

Werte "a", "c", "e" und "f" müssen bei der Projektierung der nachfolgenden lufttechnischen Leitungen berücksichtigt werden.

Flanschanschluss der Klappe

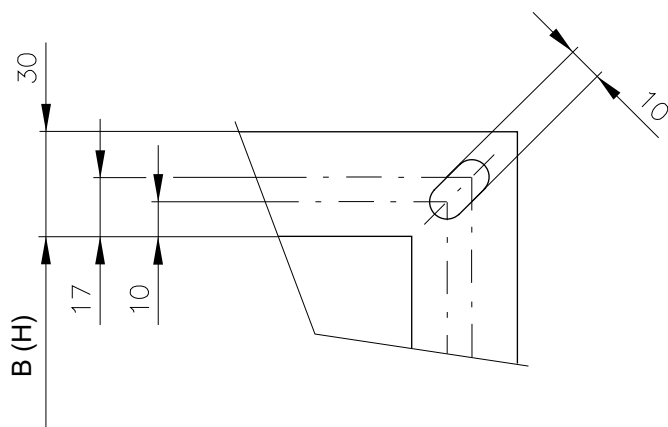

Die Flansche der Klappen sind in den Ecken mit Langlöcher versehen.

Technische parameter

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb	
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch			
180 x	180	-	-	-	-	38,3	41,4	0,0077	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	39,6	42,8	0,0099	
	225	-	-	-	-	41,2	44,4	0,0127	
	250	-	-	-	-	42,8	46,2	0,0154	
	280	-	-	-	-	44,6	48,2	0,0187	
	300	-	-	-	-	45,9	49,5	0,0209	
	315	-	-	-	-	46,8	50,6	0,0226	
	355	-	6,5	-	-	49,3	53,3	0,0270	
	400	-	29	-	-	52,1	56,4	0,0319	
	450	-	54	-	4	55,2	59,8	0,0374	
	500	-	79	-	29	58,3	63,2	0,0429	
	550	-	104	-	54	61,4	66,6	0,0484	
	560	-	109	-	59	62,1	67,2	0,0495	
	600	-	129	-	79	64,7	69,9	0,0539	
	630	-	144	-	94	66,6	72,1	0,0572	
	650	-	154	-	104	67,8	73,4	0,0594	
	700	11	179	-	129	70,9	76,8	0,0649	
	710	16	184	-	134	71,6	77,5	0,0660	
	750	36	204	-	154	74,0	80,2	0,0704	
	800	61	229	11	179	77,1	83,6	0,0759	
900	111	279	61	229	83,4	90,5	0,0869		
1000	161	329	111	279	89,6	97,2	0,0979		
200 x	180	-	-	-	-	39,6	42,7	0,0091	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	40,9	44,1	0,0117	
	225	-	-	-	-	42,4	45,8	0,0150	
	250	-	-	-	-	44,0	47,5	0,0182	
	280	-	-	-	-	45,9	49,7	0,0221	
	300	-	-	-	-	47,3	51,0	0,0247	
	315	-	-	-	-	48,2	52,1	0,0267	
	355	-	6,5	-	-	50,8	54,8	0,0319	
	400	-	29	-	-	53,6	58,1	0,0377	
	450	-	54	-	4	56,8	61,4	0,0442	
	500	-	79	-	29	60,1	64,9	0,0507	
	550	-	104	-	54	63,2	68,4	0,0572	
	560	-	109	-	59	63,9	69,1	0,0585	
	600	-	129	-	79	66,4	72,0	0,0637	
	630	-	144	-	94	68,3	74,0	0,0676	
	650	-	154	-	104	69,7	75,3	0,0702	
	700	11	179	-	129	72,8	78,8	0,0767	
	710	16	184	-	134	73,4	79,5	0,0780	
	750	36	204	-	154	76,0	82,4	0,0832	
	800	61	229	11	179	79,2	85,9	0,0897	
900	111	279	61	229	85,6	92,7	0,1027		
1000	161	329	111	279	91,9	99,8	0,1157		
225 x	180	-	-	-	-	41,0	44,4	0,0109	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	42,4	45,8	0,0140	
	225	-	-	-	-	44,0	47,5	0,0178	
	250	-	-	-	-	45,6	49,3	0,0217	
	280	-	-	-	-	47,7	51,4	0,0264	
	300	-	-	-	-	49,0	52,9	0,0295	
	315	-	-	-	-	50,0	54,0	0,0318	
	355	-	6,5	-	-	52,5	56,8	0,0380	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb	
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch			
225 x	400	-	29	-	-	55,5	60,1	0,0450	BELIMO BEN (15 N.m)
	450	-	54	-	4	58,9	63,6	0,0527	
	500	-	79	-	29	62,1	67,2	0,0605	
	550	-	104	-	54	65,3	70,7	0,0682	
	560	-	109	-	59	66,0	71,4	0,0698	
	600	-	129	-	79	68,7	74,3	0,0760	
	630	-	144	-	94	70,6	76,4	0,0806	
	650	-	154	-	104	72,0	77,9	0,0837	
	700	11	179	-	129	75,2	81,4	0,0915	
	710	16	184	-	134	75,9	82,1	0,0930	
	750	36	204	-	154	78,6	85,1	0,0992	
	800	61	229	11	179	81,8	88,6	0,1070	
	900	111	279	61	229	88,4	95,7	0,1225	
	1000	161	329	111	279	94,9	102,9	0,1380	
250 x	180	-	-	-	-	42,5	46,0	0,0126	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	43,9	47,5	0,0162	
	225	-	-	-	-	45,6	49,3	0,0207	
	250	-	-	-	-	47,3	51,2	0,0252	
	280	-	-	-	-	49,3	53,3	0,0306	
	300	-	-	-	-	50,6	54,8	0,0342	
	315	-	-	-	-	51,7	55,9	0,0369	
	355	-	6,5	-	-	54,4	58,7	0,0441	
	400	-	29	-	-	57,4	62,1	0,0522	
	450	-	54	-	4	60,8	65,7	0,0612	
	500	-	79	-	29	64,1	69,4	0,0702	
	550	-	104	-	54	67,5	73,0	0,0792	
	560	-	109	-	59	68,2	73,7	0,0810	
	600	-	129	-	79	70,9	76,7	0,0882	
	630	-	144	-	94	72,9	78,8	0,0936	
	650	-	154	-	104	74,3	80,3	0,0972	
	700	11	179	-	129	77,6	84,0	0,1062	
	710	16	184	-	134	78,3	84,8	0,1080	
	750	36	204	-	154	81,0	87,6	0,1152	
	800	61	229	11	179	84,4	91,3	0,1242	
900	111	279	61	229	91,1	98,6	0,1422		
1000	161	329	111	279	97,9	105,8	0,1602		
280 x	180	-	-	-	-	42,8	46,2	0,0147	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	44,1	47,7	0,0189	
	225	-	-	-	-	45,8	49,4	0,0242	
	250	-	-	-	-	47,5	51,2	0,0294	
	280	-	-	-	-	49,4	53,4	0,0357	
	300	-	-	-	-	50,8	54,9	0,0399	
	315	-	-	-	-	51,7	56,0	0,0431	
	355	-	6,5	-	-	54,5	58,9	0,0515	
	400	-	29	-	-	57,5	62,1	0,0609	
	450	-	54	-	4	60,8	65,8	0,0714	
	500	-	79	-	29	64,2	69,4	0,0819	
	550	-	104	-	54	67,5	72,9	0,0924	
	560	-	109	-	59	68,3	73,7	0,0945	
	600	-	129	-	79	70,9	76,6	0,1029	
	630	-	144	-	94	72,9	78,8	0,1092	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb	
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch			
280 x	650	-	154	-	104	74,2	80,2	0,1134	BELIMO BEN (15 N.m)
	700	11	179	-	129	77,6	83,9	0,1239	
	710	16	184	-	134	78,3	84,6	0,1260	
	750	36	204	-	154	80,9	87,5	0,1344	
	800	61	229	11	179	84,2	91,1	0,1449	BELIMO BEE (25 N.m)
	900	111	279	61	229	91,0	98,3	0,1659	
	1000	161	329	111	279	97,6	105,6	0,1869	
300 x	180	-	-	-	-	43,9	47,5	0,0161	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	45,2	49,0	0,0207	
	225	-	-	-	-	46,9	50,8	0,0265	
	250	-	-	-	-	48,8	52,7	0,0322	
	280	-	-	-	-	50,7	54,9	0,0391	
	300	-	-	-	-	52,1	56,3	0,0437	
	315	-	-	-	-	53,2	57,5	0,0472	
	355	-	6,5	-	-	55,9	60,3	0,0564	
	400	-	29	-	-	58,9	63,7	0,0667	
	450	-	54	-	4	62,4	67,3	0,0782	
	500	-	79	-	29	65,8	71,1	0,0897	
	550	-	104	-	54	69,2	74,8	0,1012	
	560	-	109	-	59	69,8	75,5	0,1035	
	600	-	129	-	79	72,5	78,4	0,1127	
	630	-	144	-	94	74,6	80,6	0,1196	
	650	-	154	-	104	76,1	82,2	0,1242	
	700	11	179	-	129	79,4	85,8	0,1357	
	710	16	184	-	134	80,1	86,6	0,1380	
	750	36	204	-	154	82,8	89,4	0,1472	
	800	61	229	11	179	86,3	93,2	0,1587	BELIMO BEE (25 N.m)
	900	111	279	61	229	93,1	100,6	0,1817	
	1000	161	329	111	279	100,0	107,9	0,2047	
315 x	180	-	-	-	-	44,7	48,5	0,0172	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	46,2	49,9	0,0221	
	225	-	-	-	-	47,8	51,7	0,0282	
	250	-	-	-	-	49,7	53,7	0,0343	
	280	-	-	-	-	51,7	55,9	0,0417	
	300	-	-	-	-	53,0	57,5	0,0466	
	315	-	-	-	-	54,1	58,5	0,0502	
	355	-	6,5	-	-	56,9	61,5	0,0600	
	400	-	29	-	-	60,1	64,9	0,0711	
	450	-	54	-	4	63,4	68,6	0,0833	
	500	-	79	-	29	67,0	72,4	0,0956	
	550	-	104	-	54	70,5	76,1	0,1078	
	560	-	109	-	59	71,1	76,8	0,1103	
	600	-	129	-	79	73,8	79,8	0,1201	
	630	-	144	-	94	75,9	82,0	0,1274	
	650	-	154	-	104	77,4	83,6	0,1323	
	700	11	179	-	129	80,9	87,4	0,1446	
	710	16	184	-	134	81,5	88,0	0,1470	
	750	36	204	-	154	84,2	91,0	0,1568	
	800	61	229	11	179	87,8	94,8	0,1691	BELIMO BEE (25 N.m)
	900	111	279	61	229	94,6	102,3	0,1936	
	1000	161	329	111	279	101,7	109,7	0,2181	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch		
355 x	180	-	-	-	46,3	50,2	0,0200	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	47,7	51,7	0,0257	
	225	-	-	-	49,5	53,6	0,0328	
	250	-	-	-	51,3	55,6	0,0399	
	280	-	-	-	53,5	57,9	0,0485	
	300	-	-	-	54,9	59,4	0,0542	
	315	-	-	-	55,9	60,5	0,0584	
	355	-	6,5	-	58,8	63,5	0,0698	
	400	-	29	-	62,0	66,9	0,0827	
	450	-	54	-	65,5	70,8	0,0969	
	500	-	79	-	69,1	74,6	0,1112	
	550	-	104	-	72,6	78,5	0,1254	
	560	-	109	-	73,3	79,2	0,1283	
	600	-	129	-	76,2	82,2	0,1397	
	630	-	144	-	78,3	84,5	0,1482	
	650	-	154	-	79,7	86,0	0,1539	
	700	11	179	-	83,3	89,9	0,1682	
	710	16	184	-	84,0	90,6	0,1710	
	750	36	204	-	86,8	93,7	0,1824	
	800	61	229	11	90,4	97,5	0,1967	
400 x	900	111	279	61	97,4	105,1	0,2252	BELIMO BEE (25 N.m)
	1000	161	329	111	104,6	112,8	0,2537	
	180	-	-	-	49,7	53,8	0,0231	
	200	-	-	-	51,2	55,5	0,0297	
	225	-	-	-	53,0	57,5	0,0380	
	250	-	-	-	55,0	59,5	0,0462	
	280	-	-	-	57,2	61,9	0,0561	
	300	-	-	-	58,8	63,4	0,0627	
	315	-	-	-	59,8	64,7	0,0677	
	355	-	6,5	-	62,9	68,0	0,0809	
	400	-	29	-	66,2	71,5	0,0957	
	450	-	54	-	69,9	75,5	0,1122	
	500	-	79	-	73,7	79,6	0,1287	
	550	-	104	-	77,5	83,6	0,1452	
	560	-	109	-	78,3	84,4	0,1485	
	600	-	129	-	81,3	87,6	0,1617	
	630	-	144	-	83,5	90,1	0,1716	
	650	-	154	-	85,0	91,7	0,1782	
	700	11	179	-	88,8	95,7	0,1947	
	710	16	184	-	89,6	96,5	0,1980	
450 x	750	36	204	-	92,6	99,7	0,2112	BELIMO BEN (15 N.m)
	800	61	229	11	96,3	103,7	0,2277	
	900	111	279	61	103,7	111,8	0,2607	
	1000	161	329	111	111,3	119,9	0,2937	
	180	-	-	-	52,7	57,1	0,0266	
	200	-	-	-	54,2	58,8	0,0342	
	225	-	-	-	56,2	60,8	0,0437	
	250	-	-	-	58,1	62,9	0,0532	
	280	-	-	-	60,5	65,4	0,0646	
	300	-	-	-	62,0	67,1	0,0722	
	315	-	-	-	63,2	68,4	0,0779	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb	
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch			
450 x	355	-	6,5	-	-	66,3	71,8	0,0931	BELIMO BEN (15 N.m)
	400	-	29	-	-	69,9	75,5	0,1102	
	450	-	54	-	4	73,8	79,7	0,1292	
	500	-	79	-	29	77,7	83,9	0,1482	
	550	-	104	-	54	81,6	88,0	0,1672	
	560	-	109	-	59	82,4	88,9	0,1710	
	600	-	129	-	79	85,5	92,3	0,1862	
	630	-	144	-	94	87,9	94,8	0,1976	
	650	-	154	-	104	89,4	96,5	0,2052	
	700	11	179	-	129	93,5	100,6	0,2242	
	710	16	184	-	134	94,3	101,5	0,2280	
	750	36	204	-	154	97,4	104,8	0,2432	
	800	61	229	11	179	101,3	109,1	0,2622	
	900	111	279	61	229	109,1	117,4	0,3002	
	1000	161	329	111	279	118,3	127,1	0,3382	
500 x	180	-	-	-	-	53,4	56,9	0,0301	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	55,0	58,7	0,0387	
	225	-	-	-	-	56,9	60,6	0,0495	
	250	-	-	-	-	58,9	62,7	0,0602	
	280	-	-	-	-	61,3	65,2	0,0731	
	300	-	-	-	-	62,9	66,9	0,0817	
	315	-	-	-	-	64,0	68,1	0,0882	
	355	-	6,5	-	-	67,1	71,5	0,1054	
	400	-	29	-	-	70,8	75,2	0,1247	
	450	-	54	-	4	74,6	79,2	0,1462	
	500	-	79	-	29	78,6	83,4	0,1677	
	550	-	104	-	54	82,5	87,5	0,1892	
	560	-	109	-	59	83,3	88,3	0,1935	
	600	-	129	-	79	86,5	91,6	0,2107	
	630	-	144	-	94	88,8	94,1	0,2236	
	650	-	154	-	104	90,4	95,8	0,2322	
	700	11	179	-	129	94,4	99,9	0,2537	
	710	16	184	-	134	95,1	100,7	0,2580	
	750	36	204	-	154	98,3	104,1	0,2752	
	800	61	229	11	179	102,3	108,1	0,2967	
	900	111	279	61	229	110,0	116,4	0,3397	
	1000	161	329	111	279	119,3	126	0,3827	
550 x	180	-	-	-	-	56,1	61,0	0,0336	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	57,9	62,8	0,0432	
	225	-	-	-	-	59,9	64,9	0,0552	
	250	-	-	-	-	61,9	67,0	0,0672	
	280	-	-	-	-	64,4	69,6	0,0816	
	300	-	-	-	-	66,0	71,4	0,0912	
	315	-	-	-	-	67,3	72,8	0,0984	
	355	-	6,5	-	-	70,5	76,3	0,1176	
	400	-	29	-	-	74,3	80,1	0,1392	
	450	-	54	-	4	78,3	84,5	0,1632	
	500	-	79	-	29	82,4	88,9	0,1872	
	550	-	104	-	54	86,5	93,3	0,2112	
	560	-	109	-	59	87,4	94,1	0,2160	
	600	-	129	-	79	90,6	97,5	0,2352	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb		
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch				
550 x	630	-	144	-	94	93,1	100,1	0,2496	BELIMO BEN (15 N.m)	
	650	-	154	-	104	94,8	101,9	0,2592		
	700	11	179	-	129	98,8	106,3	0,2832		
	710	16	184	-	134	99,6	107,1	0,2880		
	750	36	204	-	154	102,9	110,6	0,3072	BELIMO BEE (25 N.m)	
	800	61	229	11	179	107,0	115,0	0,3312		
	900	111	279	61	229	116,5	125,0	0,3792		
	1000	161	329	111	279	124,6	133,6	0,4272		BELIMO BE (40 N.m)
560 x	180	-	-	-	-	56,8	61,5	0,0343	BELIMO BEN (15 N.m)	
	200	-	-	-	-	58,4	63,4	0,0441		
	225	-	-	-	-	60,5	65,5	0,0564		
	250	-	-	-	-	62,5	67,8	0,0686		
	280	-	-	-	-	65,0	70,4	0,0833		
	300	-	-	-	-	66,6	72,1	0,0931		
	315	-	-	-	-	67,9	73,4	0,1005		
	355	-	6,5	-	-	71,3	76,9	0,1201		
	400	-	29	-	-	74,9	80,9	0,1421		
	450	-	54	-	4	79,0	85,3	0,1666		
	500	-	79	-	29	83,1	89,6	0,1911		
	550	-	104	-	54	87,3	94,0	0,2156		
	560	-	109	-	59	88,1	94,9	0,2205		
	600	-	129	-	79	91,5	98,4	0,2401		
	630	-	144	-	94	93,9	101,1	0,2548		
	650	-	154	-	104	95,6	102,9	0,2646		
	700	11	179	-	129	99,8	107,3	0,2891		
	710	16	184	-	134	100,5	108,1	0,2940		
	750	36	204	-	154	103,9	111,6	0,3136		BELIMO BEE (25 N.m)
	800	61	229	11	179	108,0	116,0	0,3381		
	900	111	279	61	229	117,5	126,0	0,3871		
	1000	161	329	111	279	125,8	134,9	0,4361		
600 x	180	-	-	-	-	59,0	64,0	0,0371	BELIMO BEN (15 N.m)	
	200	-	-	-	-	60,6	65,9	0,0477		
	225	-	-	-	-	62,8	68,1	0,0610		
	250	-	-	-	-	65,0	70,4	0,0742		
	280	-	-	-	-	67,5	73,0	0,0901		
	300	-	-	-	-	69,3	74,9	0,1007		
	315	-	-	-	-	70,5	76,3	0,1087		
	355	-	6,5	-	-	73,9	79,9	0,1299		
	400	-	29	-	-	77,8	83,9	0,1537		
	450	-	54	-	4	82,0	88,4	0,1802		
	500	-	79	-	29	86,3	92,9	0,2067		
	550	-	104	-	54	90,5	97,5	0,2332		
	560	-	109	-	59	91,4	98,4	0,2385		
	600	-	129	-	79	94,8	102,0	0,2597		
	630	-	144	-	94	97,4	104,8	0,2756		
	650	-	154	-	104	99,0	106,5	0,2862		
	700	11	179	-	129	103,3	111,0	0,3127		
	710	16	184	-	134	104,1	111,9	0,3180		
	750	36	204	-	154	107,5	115,5	0,3392		BELIMO BEE (25 N.m)
	800	61	229	11	179	111,8	120,0	0,3657		
	900	111	279	61	229	121,6	130,4	0,4187		

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch		
600 x 1000	161	329	111	279	130,1	139,4	0,4717	BELIMO BE (40 N.m)
	180	-	-	-	60,6	65,9	0,0392	
	200	-	-	-	62,4	67,6	0,0504	
	225	-	-	-	64,6	70,0	0,0644	
	250	-	-	-	66,8	72,3	0,0784	
	280	-	-	-	69,4	75,1	0,0952	
	300	-	-	-	71,1	76,9	0,1064	
	315	-	-	-	72,4	78,3	0,1148	
	355	-	6,5	-	75,9	82,0	0,1372	
	400	-	29	-	79,9	86,1	0,1624	
630 x	450	-	54	-	84,1	90,8	0,1904	BELIMO BEN (15 N.m)
	500	-	79	-	88,5	95,4	0,2184	
	550	-	104	-	92,9	100,0	0,2464	
	560	-	109	-	93,8	100,9	0,2520	
	600	-	129	-	97,3	104,6	0,2744	
	630	-	144	-	99,9	107,4	0,2912	
	650	-	154	-	101,6	109,3	0,3024	
	700	11	179	-	106,0	113,9	0,3304	
	710	16	184	-	106,9	114,8	0,3360	
	750	36	204	-	110,4	118,5	0,3584	
	800	61	229	11	114,8	123,1	0,3864	BELIMO BEE (25 N.m)
	900	111	279	61	124,6	133,6	0,4424	
	1000	161	329	111	133,4	142,9	0,4984	
	180	-	-	-	61,8	67,1	0,0406	
	200	-	-	-	63,5	68,9	0,0522	
	225	-	-	-	65,8	71,3	0,0667	
	250	-	-	-	68,0	73,6	0,0812	
	280	-	-	-	70,6	76,4	0,0986	
	300	-	-	-	72,4	78,3	0,1102	
	315	-	-	-	73,8	79,8	0,1189	
650 x	355	-	6,5	-	77,3	83,5	0,1421	BELIMO BEN (15 N.m)
	400	-	29	-	81,3	87,6	0,1682	
	450	-	54	-	85,6	92,4	0,1972	
	500	-	79	-	90,1	97,0	0,2262	
	550	-	104	-	94,5	101,8	0,2552	
	560	-	109	-	95,4	102,6	0,2610	
	600	-	129	-	98,9	106,4	0,2842	
	630	-	144	-	101,6	109,3	0,3016	
	650	-	154	-	103,4	111,1	0,3132	
	700	11	179	-	107,8	115,8	0,3422	
	710	16	184	-	108,6	116,8	0,3480	BELIMO BEE (25 N.m)
	750	36	204	-	112,3	120,5	0,3712	
	800	61	229	11	117,9	126,4	0,4002	
	900	111	279	61	126,8	135,8	0,4582	
	1000	161	329	111	135,6	145,1	0,5162	
	180	-	-	-	64,5	66,2	0,0441	
	200	-	-	-	66,4	68,0	0,0567	
	225	-	-	-	68,8	70,3	0,0725	
	250	-	-	-	71,0	72,6	0,0882	
	280	-	-	-	73,8	75,4	0,1071	
700 x	300	-	-	-	75,6	77,2	0,1197	BELIMO BEN (15 N.m)

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch		
700 x	315	-	-	-	77,0	78,6	0,1292	BELIMO BEN (15 N.m)
	355	-	6,5	-	80,6	82,2	0,1544	
	400	-	29	-	84,8	86,4	0,1827	
	450	-	54	-	89,4	90,9	0,2142	
	500	-	79	-	93,9	95,5	0,2457	
	550	-	104	-	98,5	100,1	0,2772	
	560	-	109	-	99,4	101,0	0,2835	BELIMO BEE (25 N.m)
	600	-	129	-	103,1	104,7	0,3087	
	630	-	144	-	105,9	107,4	0,3276	
	650	-	154	-	107,6	109,2	0,3402	
	700	11	179	-	112,3	113,8	0,3717	
	710	16	184	-	113,1	114,7	0,3780	
	750	36	204	-	116,9	118,4	0,4032	BELIMO BE (40 N.m)
	800	61	229	11	122,8	124,1	0,4347	
	900	111	279	61	131,9	133,2	0,4977	BELIMO BE (40 N.m)
	1000	161	329	111	141,0	142,4	0,5607	
710 x	180	-	-	-	63,6	69,1	0,0448	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	65,4	70,9	0,0576	
	225	-	-	-	67,6	73,3	0,0736	
	250	-	-	-	69,9	75,8	0,0896	
	280	-	-	-	72,6	78,6	0,1088	
	300	-	-	-	74,4	80,5	0,1216	
	315	-	-	-	75,8	81,9	0,1312	
	355	-	6,5	-	79,3	85,6	0,1568	
	400	-	29	-	83,4	90,0	0,1856	
	450	-	54	-	87,8	94,8	0,2176	
	500	-	79	-	92,4	99,6	0,2496	BELIMO BEE (25 N.m)
	550	-	104	-	96,9	104,3	0,2816	
	560	-	109	-	97,8	105,2	0,2880	
	600	-	129	-	101,4	109,1	0,3136	
	630	-	144	-	102,4	111,9	0,3328	
	650	-	154	-	104,2	113,8	0,3456	
	700	11	179	-	108,6	118,6	0,3776	
	710	16	184	-	109,6	119,6	0,3840	
	750	36	204	-	113,0	123,3	0,4096	
	800	61	229	11	118,7	129,3	0,4416	BELIMO BE (40 N.m)
	900	111	279	61	127,6	138,8	0,5056	
	1000	161	329	111	136,4	148,4	0,5696	BELIMO BE (40 N.m)
	180	-	-	-	64,7	70,2	0,0476	
750 x	200	-	-	-	66,5	72,1	0,0612	BELIMO BEN (15 N.m)
	225	-	-	-	68,8	74,6	0,0782	
	250	-	-	-	71,0	77,0	0,0952	
	280	-	-	-	73,8	79,9	0,1156	
	300	-	-	-	75,6	81,8	0,1292	
	315	-	-	-	76,9	83,3	0,1394	
	355	-	6,5	-	80,6	87,1	0,1666	
	400	-	29	-	84,7	91,4	0,1972	
	450	-	54	-	89,3	96,2	0,2312	
	500	-	79	-	93,8	101,0	0,2652	
	550	-	104	-	98,4	105,8	0,2992	
	560	-	109	-	99,4	106,8	0,3060	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb	
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch			
750 x	600	-	129	-	79	103,0	110,6	0,3332	BELIMO BEN (15 N.m)
	630	-	144	-	94	105,7	113,5	0,3536	
	650	-	154	-	104	107,5	115,4	0,3672	
	700	11	179	-	129	112,1	120,2	0,4012	BELIMO BEE (25 N.m)
	710	16	184	-	134	113,0	121,2	0,4080	
	750	36	204	-	154	117,8	126,2	0,4352	
	800	61	229	11	179	122,4	131,0	0,4692	
	900	111	279	61	229	131,5	140,8	0,5372	BELIMO BE (40 N.m)
	1000	161	329	111	279	143,0	152,9	0,6052	
800 x	180	-	-	-	-	68,4	74,4	0,0511	
	200	-	-	-	-	70,4	76,4	0,0657	
	225	-	-	-	-	72,8	78,9	0,0840	
	250	-	-	-	-	75,2	81,5	0,1022	
	280	-	-	-	-	78,1	84,5	0,1241	
	300	-	-	-	-	79,9	86,5	0,1387	
	315	-	-	-	-	81,4	88,1	0,1497	
	355	-	6,5	-	-	85,3	92,1	0,1789	BELIMO BEN (15 N.m)
	400	-	29	-	-	89,5	96,6	0,2117	
	450	-	54	-	4	94,3	101,6	0,2482	
	500	-	79	-	29	99,2	106,8	0,2847	
	550	-	104	-	54	103,9	111,8	0,3212	
	560	-	109	-	59	104,9	112,7	0,3285	
	600	-	129	-	79	108,7	116,8	0,3577	
	630	-	144	-	94	111,6	119,8	0,3796	
	650	-	154	-	104	113,6	121,9	0,3942	BELIMO BEE (25 N.m)
	700	11	179	-	129	118,3	126,9	0,4307	
	710	16	184	-	134	119,3	127,9	0,4380	
	750	36	204	-	154	124,3	133,2	0,4672	
	800	61	229	11	179	129,2	138,2	0,5037	BELIMO BE (40 N.m)
	900	111	279	61	229	138,7	148,4	0,5767	
	1000	161	329	111	279	148,4	158,5	0,6497	
900 x	180	-	-	-	-	72,7	72,5	0,0581	
	200	-	-	-	-	74,8	81,1	0,0747	
	225	-	-	-	-	77,3	83,8	0,0955	
	250	-	-	-	-	79,8	86,4	0,1162	
	280	-	-	-	-	82,8	89,6	0,1411	
	300	-	-	-	-	84,7	91,7	0,1577	
	315	-	-	-	-	86,3	93,4	0,1702	
	355	-	6,5	-	-	90,2	97,6	0,2034	
	400	-	29	-	-	94,8	102,2	0,2407	
	450	-	54	-	4	99,8	107,5	0,2822	
	500	-	79	-	29	104,9	112,8	0,3237	
	550	-	104	-	54	109,9	118,1	0,3652	
	560	-	109	-	59	110,9	119,2	0,3735	
	600	-	129	-	79	115,0	123,4	0,4067	BELIMO BEE (25 N.m)
	630	-	144	-	94	118,0	126,6	0,4316	
	650	-	154	-	104	120,0	128,6	0,4482	
	700	11	179	-	129	126,2	135,1	0,4897	
	710	16	184	-	134	127,2	136,2	0,4980	
	750	36	204	-	154	131,3	140,4	0,5312	BELIMO BE (40 N.m)
	800	61	229	11	179	136,3	145,7	0,5727	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb	
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch			
900 x	900	111	279	61	229	146,3	156,2	0,6557	BELIMO BE (40 N.m)
	1000	161	329	111	279	156,4	166,8	0,7387	
	180	-	-	-	-	78,1	83,5	0,0651	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	80,2	85,7	0,0837	
	225	-	-	-	-	82,9	88,5	0,1070	
	250	-	-	-	-	85,6	91,2	0,1302	
	280	-	-	-	-	88,8	94,5	0,1581	
	300	-	-	-	-	90,8	96,8	0,1767	
	315	-	-	-	-	92,5	98,4	0,1907	
	355	-	6,5	-	-	96,7	102,8	0,2279	
	400	-	29	-	-	101,5	107,7	0,2697	
	450	-	54	-	4	106,9	113,2	0,3162	
	500	-	79	-	29	112,2	118,7	0,3627	
1000 x	550	-	104	-	54	117,6	124,1	0,4092	BELIMO BEE (25 N.m)
	560	-	109	-	59	118,7	125,3	0,4185	
	600	-	129	-	79	122,9	129,7	0,4557	
	630	-	144	-	94	126,1	133,0	0,4836	
	650	-	154	-	104	129,5	136,4	0,5022	
	700	11	179	-	129	134,8	141,8	0,5487	
	710	16	184	-	134	135,8	143,0	0,5580	BELIMO BE (40 N.m)
	750	36	204	-	154	140,2	147,4	0,5952	
	800	61	229	11	179	145,4	152,8	0,6417	
	900	111	279	61	229	156,1	163,9	0,7347	
	1000	161	329	111	279	166,8	174,9	0,8277	
	180	-	-	-	-	83,4	87,1	0,0721	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	85,7	89,2	0,0927	
	225	-	-	-	-	88,6	92,1	0,1185	
	250	-	-	-	-	91,3	95,0	0,1442	
	280	-	-	-	-	94,7	98,3	0,1751	
	300	-	-	-	-	97,0	100,6	0,1957	
	315	-	-	-	-	98,6	102,2	0,2112	
	355	-	6,5	-	-	103,2	106,8	0,2524	
	400	-	29	-	-	108,2	111,9	0,2987	
	450	-	54	-	4	114,0	117,5	0,3502	BELIMO BEE (25 N.m)
	500	-	79	-	29	119,6	123,2	0,4017	
	550	-	104	-	54	125,3	128,9	0,4532	
	560	-	109	-	59	126,4	130,0	0,4635	
	600	-	129	-	79	130,9	134,6	0,5047	
	630	-	144	-	94	135,5	139,0	0,5356	
	650	-	154	-	104	137,8	141,3	0,5562	BELIMO BE (40 N.m)
	700	11	179	-	129	143,4	147,0	0,6077	
	710	16	184	-	134	144,6	148,1	0,6180	
	750	36	204	-	154	149,0	152,6	0,6592	
	800	61	229	11	179	154,7	158,4	0,7107	
	900	111	279	61	229	166,1	169,6	0,8137	
	1000	161	329	111	279	177,4	180,9	0,9167	
1250 x	180	-	-	-	-	91,4	97,9	0,0826	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	-	94,0	100,4	0,1062	
	225	-	-	-	-	97,0	103,6	0,1357	
	250	-	-	-	-	100,1	106,7	0,1652	
	280	-	-	-	-	103,7	110,4	0,2006	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch		
1250 x	300	-	-	-	106,2	113,0	0,2242	BELIMO BEN (15 N.m)
	315	-	-	-	108,0	114,8	0,2419	
	355	-	6,5	-	112,9	119,9	0,2891	
	400	-	29	-	118,4	125,6	0,3422	BELIMO BEE (25 N.m)
	450	-	54	-	124,6	131,8	0,4012	
	500	-	79	-	130,7	138,1	0,4602	
	550	-	104	-	136,8	144,3	0,5192	
	560	-	109	-	138,0	145,5	0,5310	
	600	-	129	-	144,1	151,7	0,5782	BELIMO BE (40 N.m)
	630	-	144	-	147,7	155,5	0,6136	
	650	-	154	-	150,2	158,0	0,6372	
	700	11	179	-	156,4	164,3	0,6962	
	710	16	184	-	157,6	165,6	0,7080	
	750	36	204	-	162,5	170,5	0,7552	
	800	61	229	11	168,6	176,8	0,8142	
	900	111	279	61	180,8	189,4	0,9322	
	1000	161	329	111	192,9	204,6	1,0502	SCHISCHEK InMax 50.75 (75 N.m)
1400 x	180	-	-	-	95,3	104,0	0,0931	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	97,9	106,5	0,1197	
	225	-	-	-	101,1	109,8	0,1530	
	250	-	-	-	104,2	113,0	0,1862	
	280	-	-	-	108,0	117,0	0,2261	
	300	-	-	-	110,5	119,6	0,2527	
	315	-	-	-	112,5	121,6	0,2727	BELIMO BEE (25 N.m)
	355	-	6,5	-	117,4	126,8	0,3259	
	400	-	29	-	123,2	132,7	0,3857	
	450	-	54	-	129,5	139,3	0,4522	
	500	-	79	-	135,8	145,8	0,5187	
	550	-	104	-	143,3	153,5	0,5852	BELIMO BE (40 N.m)
	560	-	109	-	144,6	154,9	0,5985	
	600	-	129	-	149,6	160,1	0,6517	
	630	-	144	-	153,4	164,1	0,6916	
	650	-	154	-	155,9	166,6	0,7182	
	700	11	179	-	162,2	173,2	0,7847	
	710	16	184	-	163,4	174,6	0,7980	
	750	36	204	-	168,5	179,7	0,8512	SCHISCHEK InMax 50.75 (75 N.m)
	800	61	229	11	174,8	186,3	0,9177	
	900	111	279	61	195,3	207,2	1,0507	
	1000	161	329	111	207,9	220,3	1,1837	
1500 x	180	-	-	-	100,5	109,5	0,1001	BELIMO BEN (15 N.m)
	200	-	-	-	103,2	112,2	0,1287	
	225	-	-	-	106,5	115,7	0,1645	
	250	-	-	-	109,8	119,1	0,2002	
	280	-	-	-	113,7	123,3	0,2431	
	300	-	-	-	116,4	125,9	0,2717	BELIMO BEE (25 N.m)
	315	-	-	-	118,3	128,0	0,2932	
	355	-	6,5	-	123,6	133,5	0,3504	
	400	-	29	-	129,6	139,7	0,4147	
	450	-	54	-	136,3	146,5	0,4862	
	500	-	79	-	142,8	153,4	0,5577	BELIMO BE (40 N.m)
	550	-	104	-	150,7	161,5	0,6292	

B x H [mm]	Klappenblattüberstände ohne Flansch		Klappenblattüberstände mit Flansch		Gewicht [kg]		Effektive Fläche Sef [m²]	Stellantrieb
	a [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	Ohne Flansch	Mit Flansch		
1500 x	560	-	109	-	59	151,9	162,7	0,6435
	600	-	129	-	79	157,2	168,2	0,7007
	630	-	144	-	94	161,2	172,4	0,7436
	650	-	154	-	104	163,9	175,1	0,7722
	700	11	179	-	129	170,4	181,9	0,8437
	710	16	184	-	134	171,8	183,3	0,8580
	750	36	204	-	154	177,1	188,8	0,9152
	800	61	229	11	179	183,7	195,6	0,9867
	900	111	279	61	229	204,7	217,2	1,1297
	1000	161	329	111	279	217,9	230,9	1,2727
1600 x	180	-	-	-	-	105,7	115,1	0,1071
	200	-	-	-	-	108,4	118,0	0,1377
	225	-	-	-	-	111,9	121,6	0,1760
	250	-	-	-	-	115,3	125,1	0,2142
	280	-	-	-	-	119,5	129,5	0,2601
	300	-	-	-	-	122,2	132,4	0,2907
	315	-	-	-	-	124,3	134,4	0,3137
	355	-	6,5	-	-	129,8	140,2	0,3749
	400	-	29	-	-	136,0	146,6	0,4437
	450	-	54	-	4	142,9	153,8	0,5202
	500	-	79	-	29	149,8	160,9	0,5967
	550	-	104	-	54	158,0	169,3	0,6732
	560	-	109	-	59	159,4	170,7	0,6885
	600	-	129	-	79	164,9	176,4	0,7497
	630	-	144	-	94	169,1	180,7	0,7956
	650	-	154	-	104	171,8	183,5	0,8262
	700	11	179	-	129	178,7	190,7	0,9027
	710	16	184	-	134	180,1	192,2	0,9180
	750	36	204	-	154	185,6	197,8	0,9792
	800	61	229	11	179	192,5	205,0	1,0557
	900	111	279	61	229	214,1	227,1	1,2087
	1000	161	329	111	279	228,0	241,4	1,3617


IV. EINBAU

Positionierung und Einbau

- Die Klappen dienen der Ableitung von Wärme und Brandgasen aus mehreren Brandabschnitten.
- Klappen eignen sich für den Einbau in vertikale oder horizontale Durchdringungen von Brandschutzbauwerken. Durchbrüche für die Klappenmontage müssen so ausgeführt sein, dass die Klappen völlig lastfrei und ohne externe Kräfte und Momente eingebaut werden können.
- Dies gilt auch für die angeschlossenen Luftleitungen, die so aufgehängt oder unterstützt werden müssen, damit die Übertragung der Belastung der anschließenden Kanalleitungen auf der Klappe verhindert wird.
- Der Abstand zwischen der Klappe und der Baukonstruktion muss mit zugelassenem Material in seinem gesamten Umfang sorgfältig ausgefüllt werden.
- Nach dem Klappeneinbau darf das Klappenblatt beim Öffnen bzw. Schließen am Klappengehäuse nicht reiben.
- Der Abstand zwischen der Klappe und der Tragkonstruktion (Wand, Decke) muss mindestens 75 mm betragen gemäß EN 1366-10. Falls zwei oder mehrere Klappen in einem Teilabschnitt zum Brandschutz eingebaut werden sollen, muss der Abstand zwischen den nebeneinander liegenden Klappen mindestens 200 mm gemäß EN 1366-10 betragen.
- Zur Sicherstellung des erforderlichen Freiraums und der Zugänglichkeit zur Steuerungseinrichtung zu anderen Bauteilen wird empfohlen einen Mindestabstand von 350 mm einzuhalten.


Mindestabstand zwischen der klappen und der Konstruktion

- ein Mindestabstand von 200 mm zwischen den Klappen gemäß EN 1366-10
- ein Mindestabstand von 75 mm zwischen der Klappe und der Konstruktion (Wand/Decke), gemäß EN 1366-10

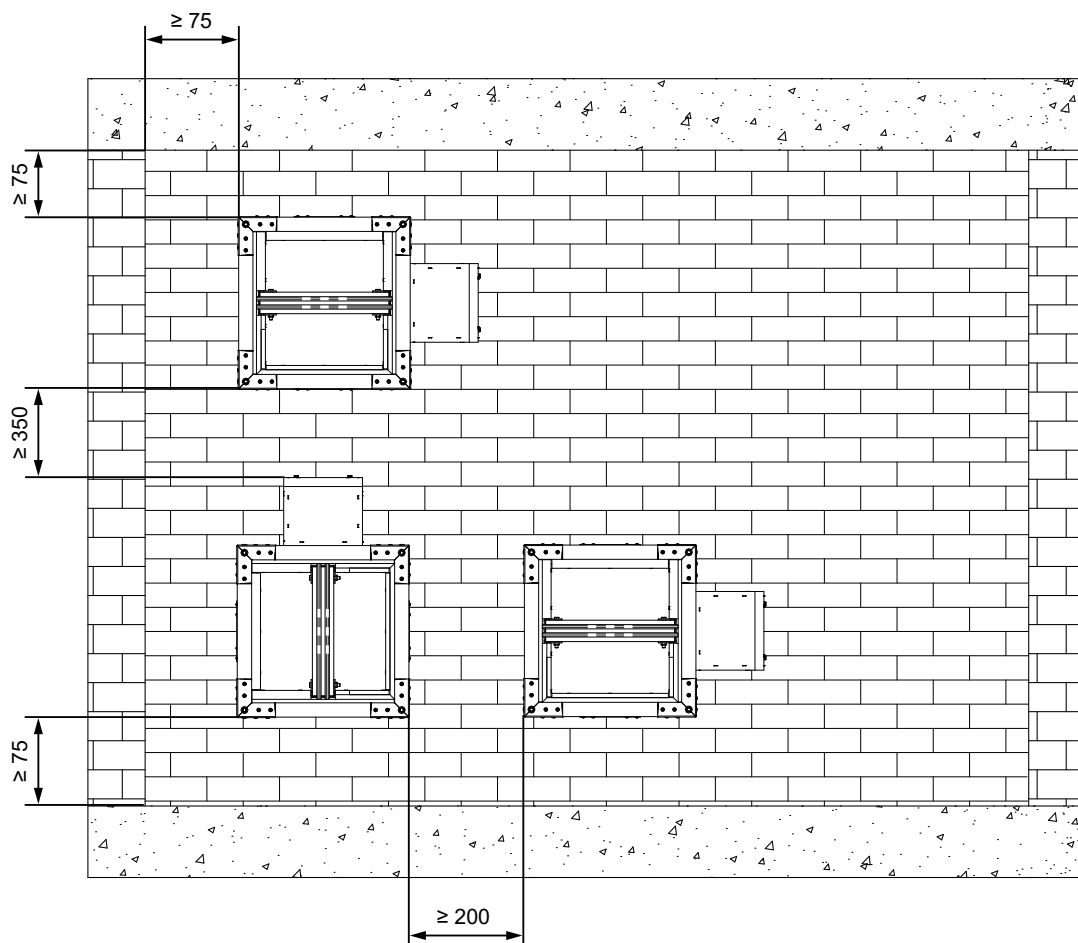


Abmessungen der Einbauöffnungen


GIPS ODER MÖRTEL

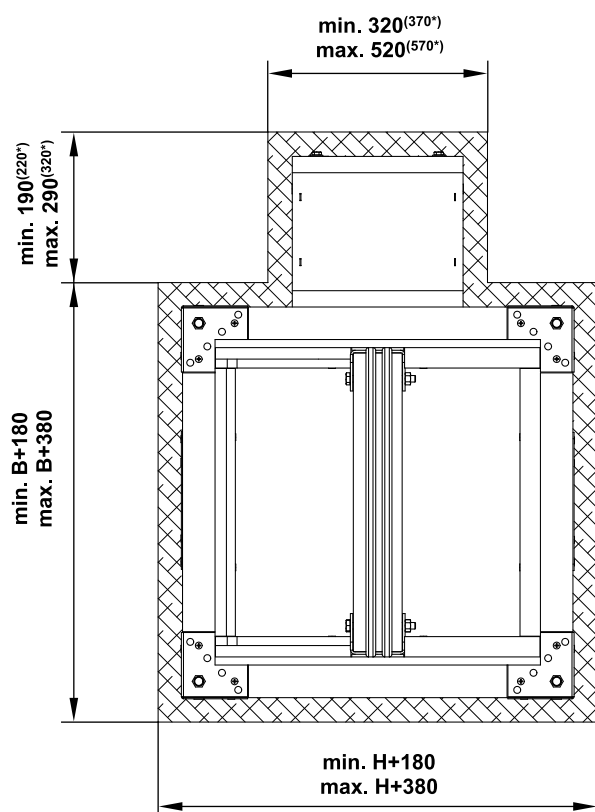

WEICHSCHOTT

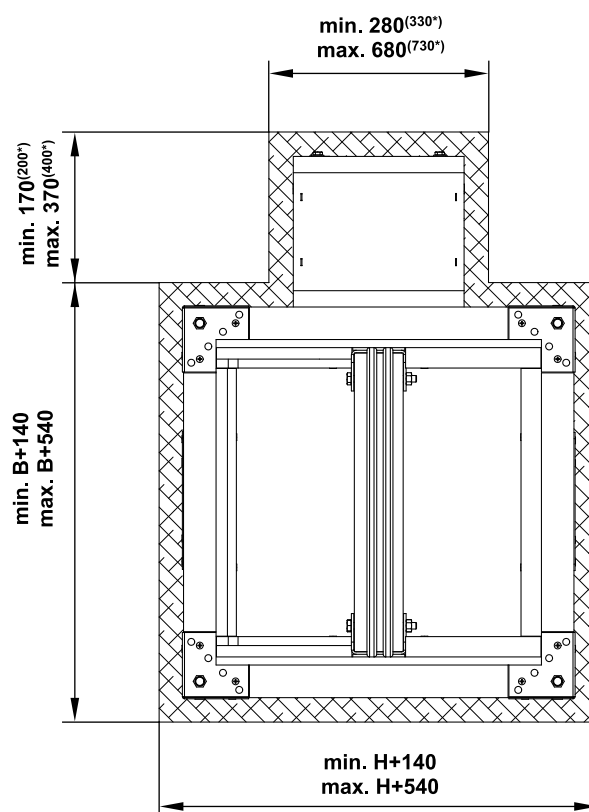

MINERALWOLLE MIT PLATTEN

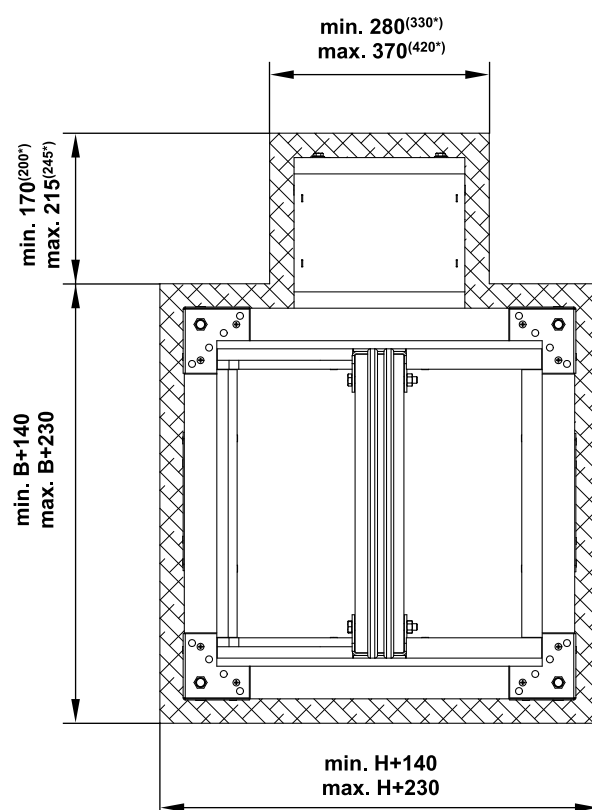

* Abmessungen für Stellantrieb
InMax 50.75S.


Übersicht der Einbaumöglichkeiten

Konstruktionstyp	Mindest. Konstruktions- stärke [mm]	Einbauvarianten	Klassifikation	Seite	
In massive Wandkonstruktion	100	Gips oder Mörtel	EI 120 (v _{ew}) S1500[V/H]C _{mod} HOT 400/30MAmulti	26	
		Weichschott		27	
		Mineralwolle mit Platten		28	
In die Leichtbauwand konstruktion	100	Gips oder Mörtel	EI 120 (v _{ew}) S1500[V/H]C _{mod} HOT 400/30MAmulti	29	
		Weichschott		30	
		Mineralwolle mit Platten		31	
In massive Deckenkonstruktion	150	Gips oder Mörtel	EI 120 (h _{ow}) S1500[H]C _{mod} HOT 400/30MAmulti	32	
		Weichschott		33	
		Mineralwolle mit Platten		34	
Batterie in massive Wandkonstruktion	100	Gips oder Mörtel	EI 120 (v _{ew}) S1500[V/H]C _{mod} HOT 400/30MAmulti	2 Klappen nebeneinander	35
				2 Klappen übereinander	38
				3 Klappen übereinander	41
				4 Klappen	44
	100	Weichschott		2 Klappen nebeneinander	36
				2 Klappen übereinander	39
				3 Klappen übereinander	42
				4 Klappen	45
Batterie in die Leichtbauwand konstruktion	100	Weichschott	EI 120 (h _{od}) S1500[H]C _{mod} HOT400/30MAmulti EI 120 (v _{ed}) S1500[V/H]C _{mod} HOT400/30MAmulti	2 Klappen nebeneinander	37
				2 Klappen übereinander	40
				3 Klappen übereinander	43
				4 Klappen	46
Horizontales oder vertikales Entrauchungsrohr	Einbau in einen Abschnitt eines SINGLE- oder MULTI-Rohres, geprüft nach EN 1366-8 oder EN 1366-9			47-50	

Einbau in massive Wandkonstruktion

Massive Wand - Gips oder Mörtel - Klappenblatt vertikal


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

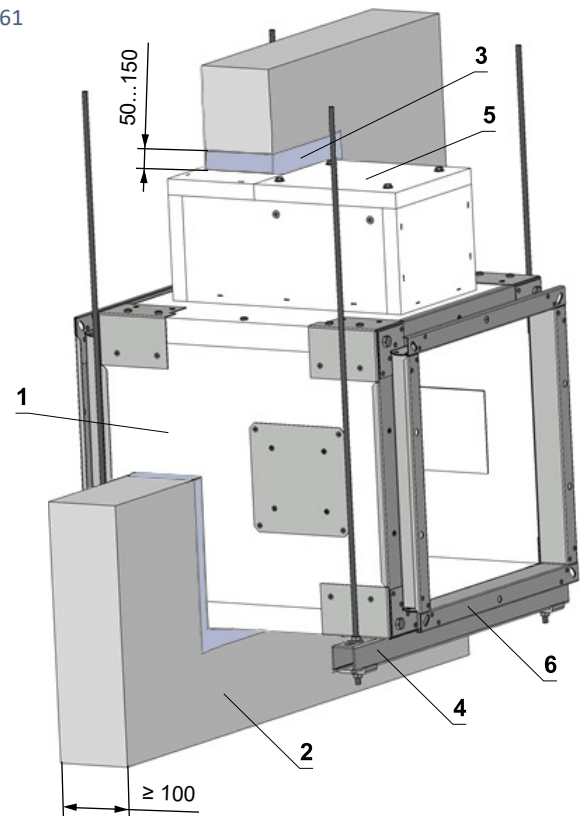

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 5 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 6 Flansch

Massive Wand - Gips oder Mörtel - Klappenblatt horizontal


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

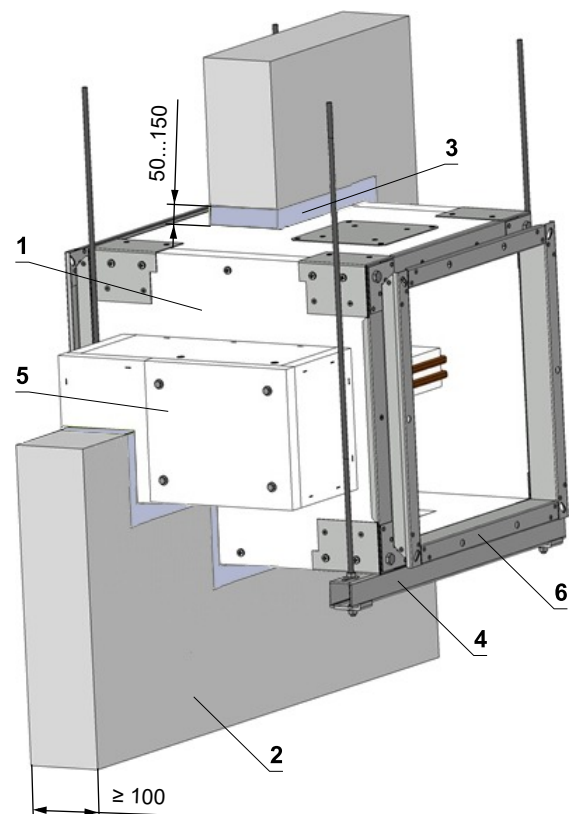

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 5 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 6 Flansch

Massive Wand - Weichschott - Klappenblatt vertikal


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

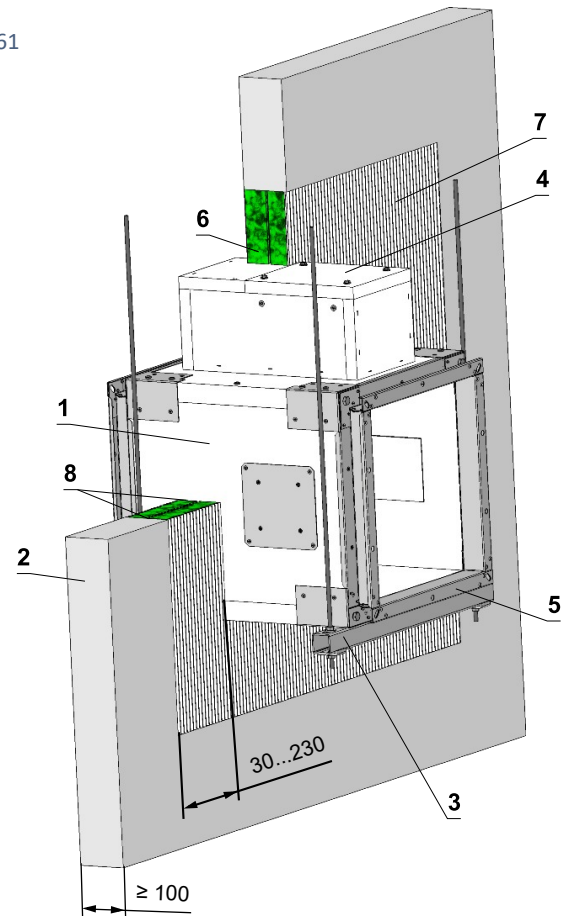

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 4 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 5 Flansch
Weichschott-System HILTI
- 6 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m^3 (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 7 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 8 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Massive Wand - Weichschott - Klappenblatt horizontal


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

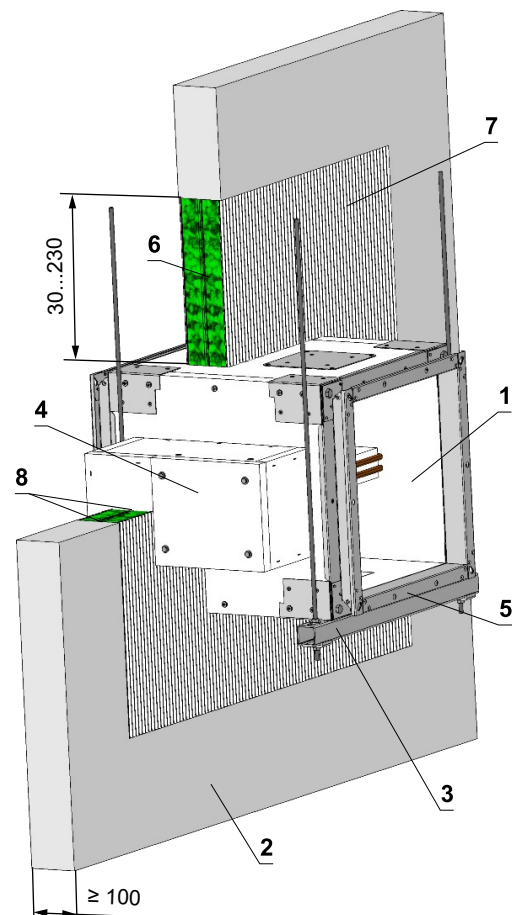

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 4 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 5 Flansch
Weichschott-System HILTI
- 6 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m^3 (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 7 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 8 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Massive Wand - Mineralwolle mit Platten - Klappenblatt vertikal


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

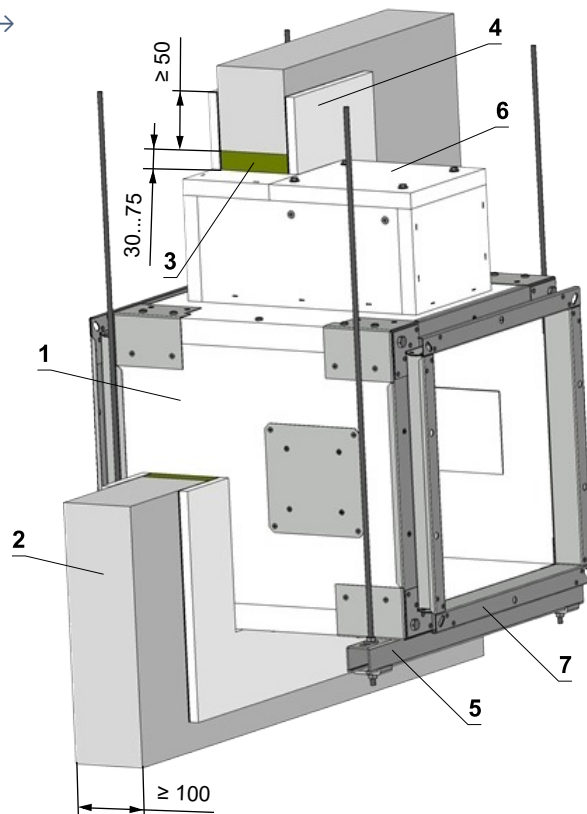

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Platte aus Mineralsteinwolle - min. Dichte 140 kg/m³ (z. B. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Verkleidung aus Kalkzementplatten - min. Dicke 15 mm, min. Dichte 870 kg/m³ (z. B. PROMATECT-H)
- 5 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 6 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 7 Flansch

Massive Wand - Mineralwolle mit Platten - Klappenblatt horizontal

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

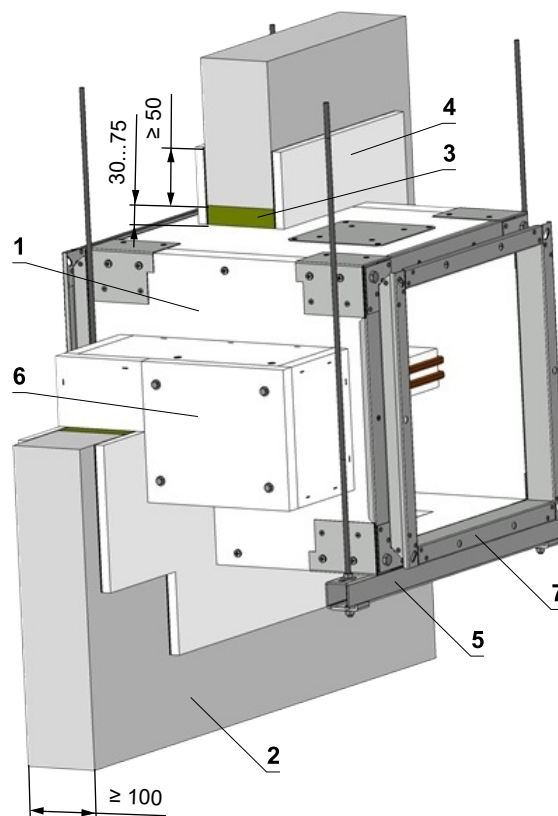


- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Platte aus Mineralsteinwolle - min. Dichte 140 kg/m³ (z. B. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Verkleidung aus Kalkzementplatten - min. Dicke 15 mm, min. Dichte 870 kg/m³ (z. B. PROMATECT-H)
- 5 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 6 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 7 Flansch

Einbau in die Leichtbauwand

Leichtbauwand - Gips oder Mörtel

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

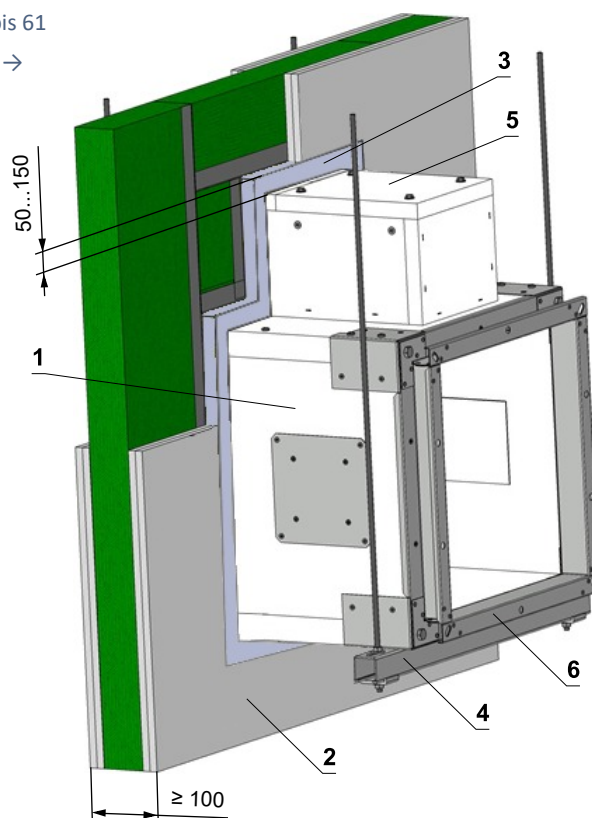


- 1 SEDM
- 2 Leichtbauwand
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 5 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 6 Flansch

Leichtbauwand - Weichschott - Klappenblatt vertikal

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56


- 1 SEDM
- 2 Leichtbauwand
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 4 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 5 Flansch Weichschott-System HILTI
- 6 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m^3 (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 7 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 8 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

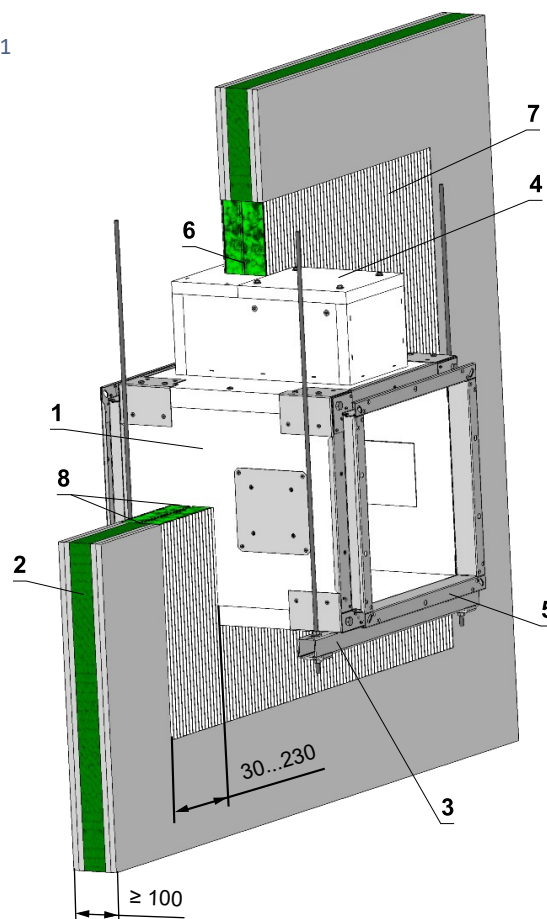

Leichtbauwand - Weichschott - Klappenblatt horizontal

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56


- 1 SEDM
- 2 Leichtbauwand
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 4 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 5 Flansch Weichschott-System HILTI
- 6 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m^3 (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 7 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 8 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

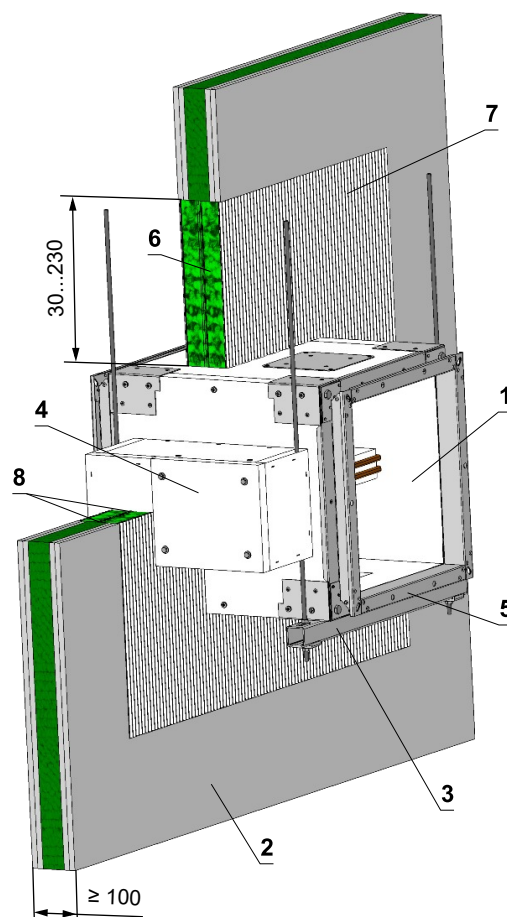

Leichtbauwand - Mineralwolle mit Platten

- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56


- 1 SEDM
- 2 Leichtbauwand
- 3 Platte aus Mineralsteinwolle - min. Dichte 140 kg/m^3 (z. B. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Verkleidung aus Kalkzementplatten - min. Dicke 15 mm, min. Dichte 870 kg/m^3 (z. B. PROMATECT-H)
- 5 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 6 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 7 Flansch

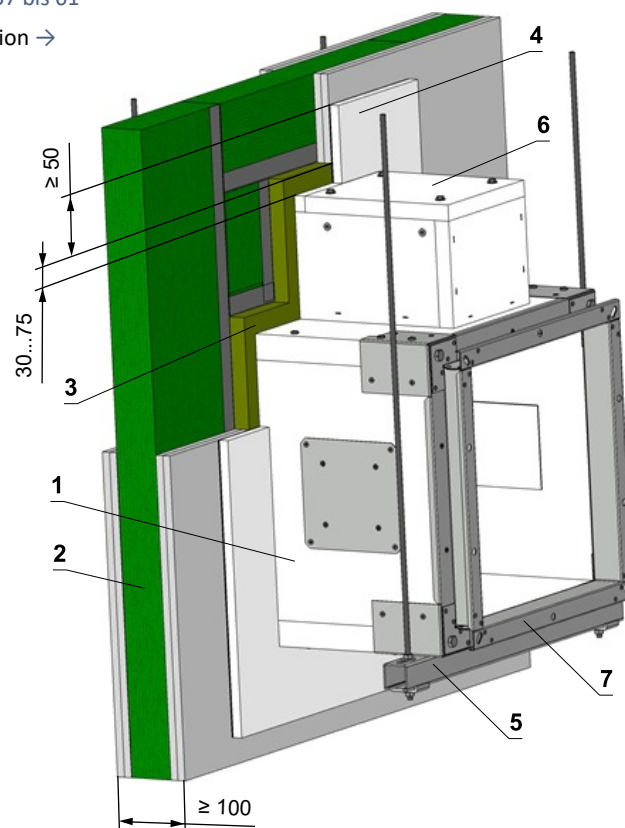

Einbau in massive Deckenkonstruktion

In massive Deckenkonstruktion - Gips oder Mörtel - Stellantrieb unter der Decke


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53

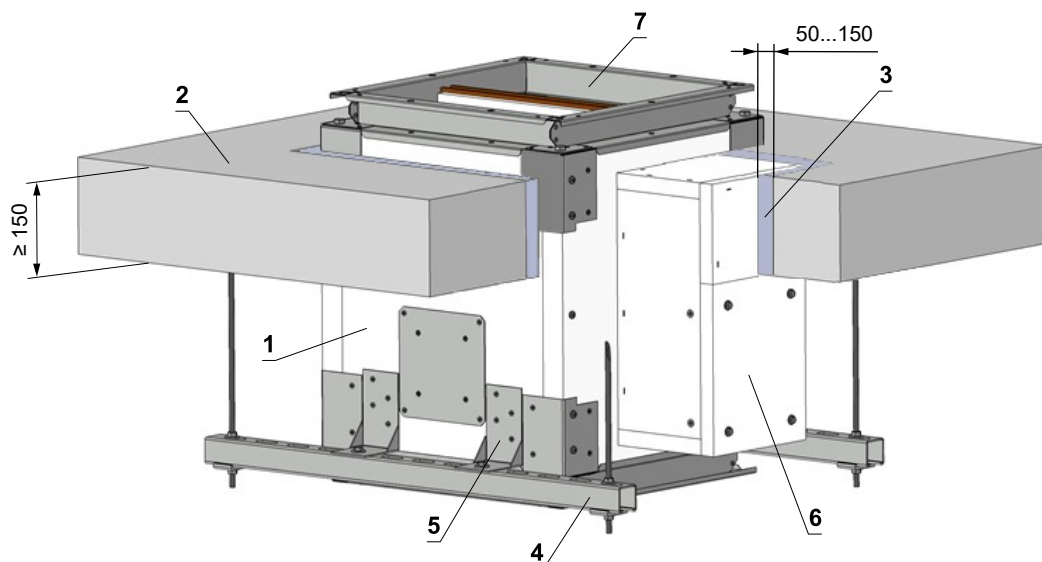

- 1 SEDM
- 2 Massive Deckenkonstruktion
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 5 Montagehalter-L → siehe Seite 53
- 6 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 7 Flansch

In massive Deckenkonstruktion - Gips oder Mörtel - Stellantrieb über der Decke


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53

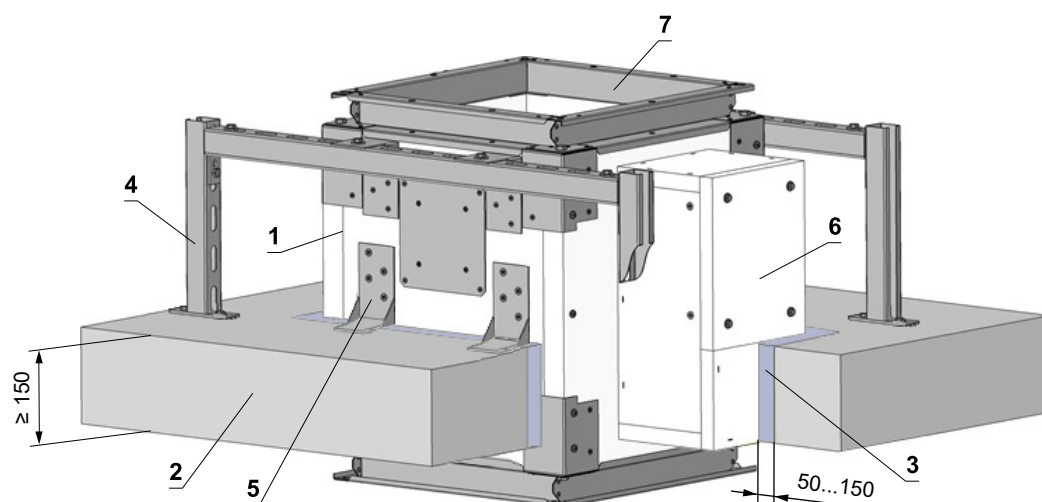

- 1 SEDM
- 2 Massive Deckenkonstruktion
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Befestigungsprofil mit Konsole
- 5 Montagehalter-L → siehe Seite 53
- 6 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 7 Flansch

In massive Deckenkonstruktion - Weichschott - Stellantrieb unter der Decke


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53

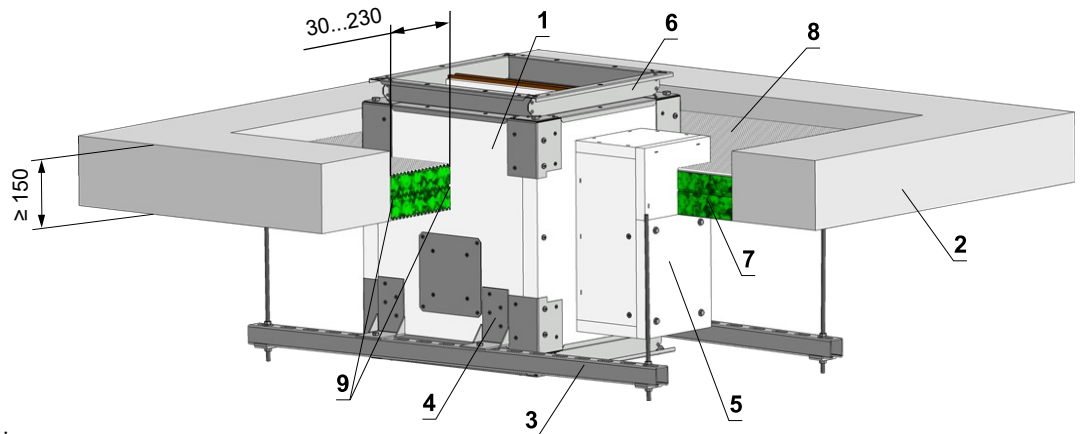

- 1 SEDM
- 2 Massive Deckenkonstruktion
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 4 Montagehalter-L → siehe Seite 53
- 5 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 6 Flansch
Weichschott-System HILTI
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

In massive Deckenkonstruktion - Weichschott - Stellantrieb über der Decke


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53

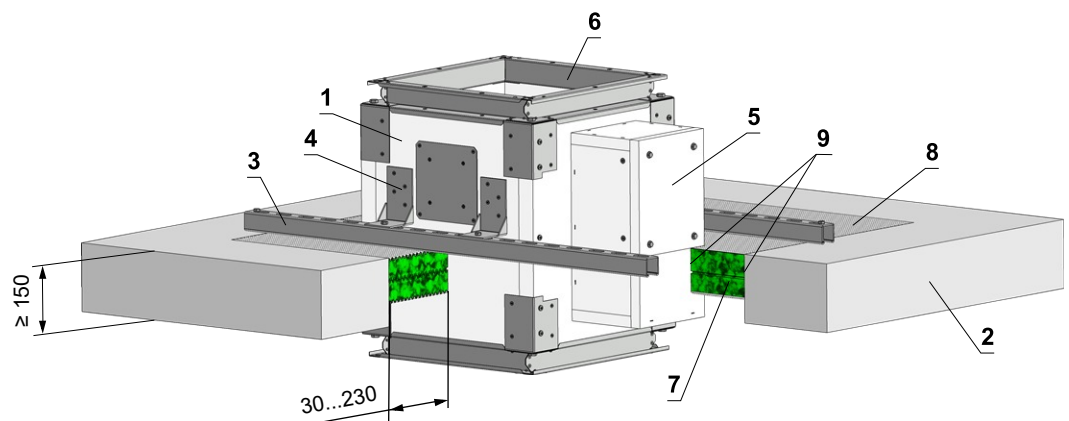

- 1 SEDM
- 2 Massive Deckenkonstruktion
- 3 Befestigungsprofil
- 4 Montagehalter-L → siehe Seite 53
- 5 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 6 Flansch
Weichschott-System HILTI
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

In massive Deckenkonstruktion - Mineralwolle mit Platten - Stellantrieb unter der Decke


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53

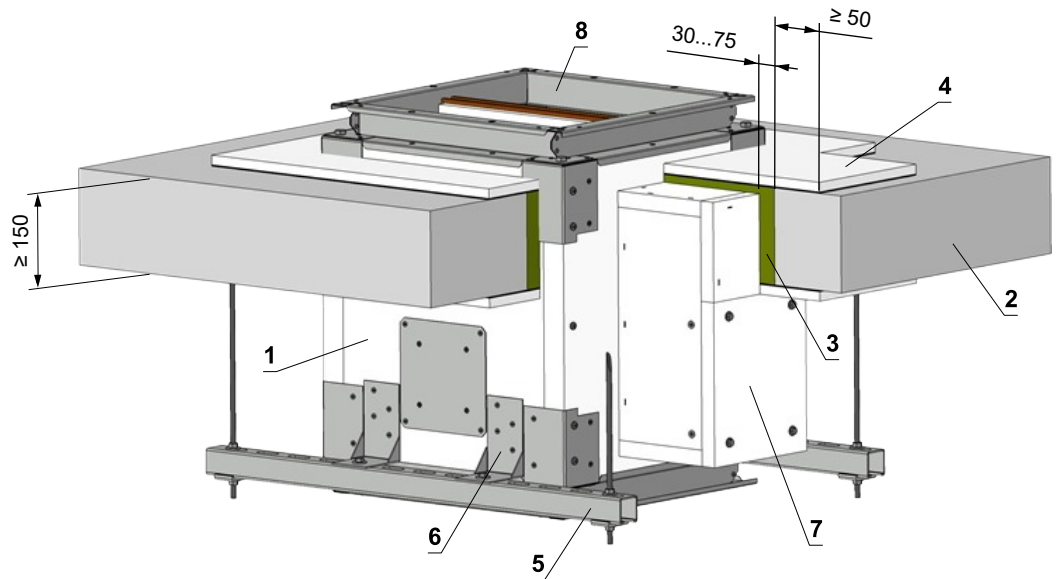

- 1 SEDM
- 2 Massive Deckenkonstruktion
- 3 Platte aus Mineralsteinwolle - min. Dichte 140 kg/m³ (z. B. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Verkleidung aus Kalkzementplatten - min. Dicke 15 mm, min. Dichte 870 kg/m³ (z. B. PROMATECT-H)
- 5 Abhängung der Klappe → siehe Seiten 51 bis 52
- 6 Montagehalter-L → siehe Seite 53
- 7 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 8 Flansch

In massive Deckenkonstruktion - Mineralwolle mit Platten - Stellantrieb über der Decke


- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53

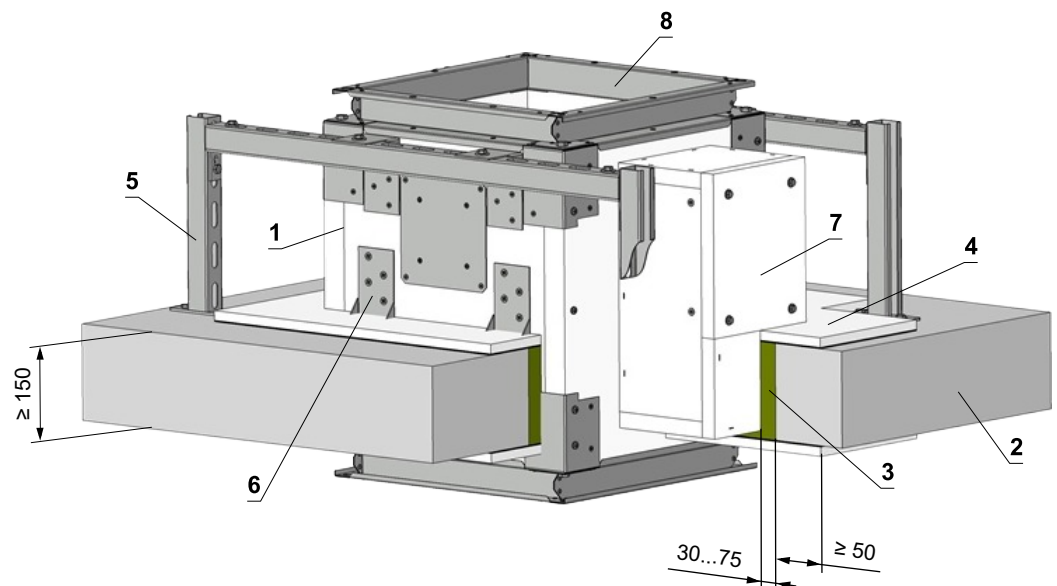


- 1 SEDM
- 2 Massive Deckenkonstruktion
- 3 Platte aus Mineralsteinwolle - min. Dichte 140 kg/m³ (z. B. PROMAPYR-T150, ROCKWOOL HARDROCK / STEPROCK HD)
- 4 Verkleidung aus Kalkzementplatten - min. Dicke 15 mm, min. Dichte 870 kg/m³ (z. B. PROMATECT-H)
- 5 Befestigungsprofil mit Konsole
- 6 Montagehalter-L → siehe Seite 53
- 7 Abdeckung des Stellantriebs - muss nach dem Einbau der Klappe demontiert werden können
- 8 Flansch

Batterieeinbau

2 Klappen nebeneinander - Massive Wand - Gips oder Mörtel

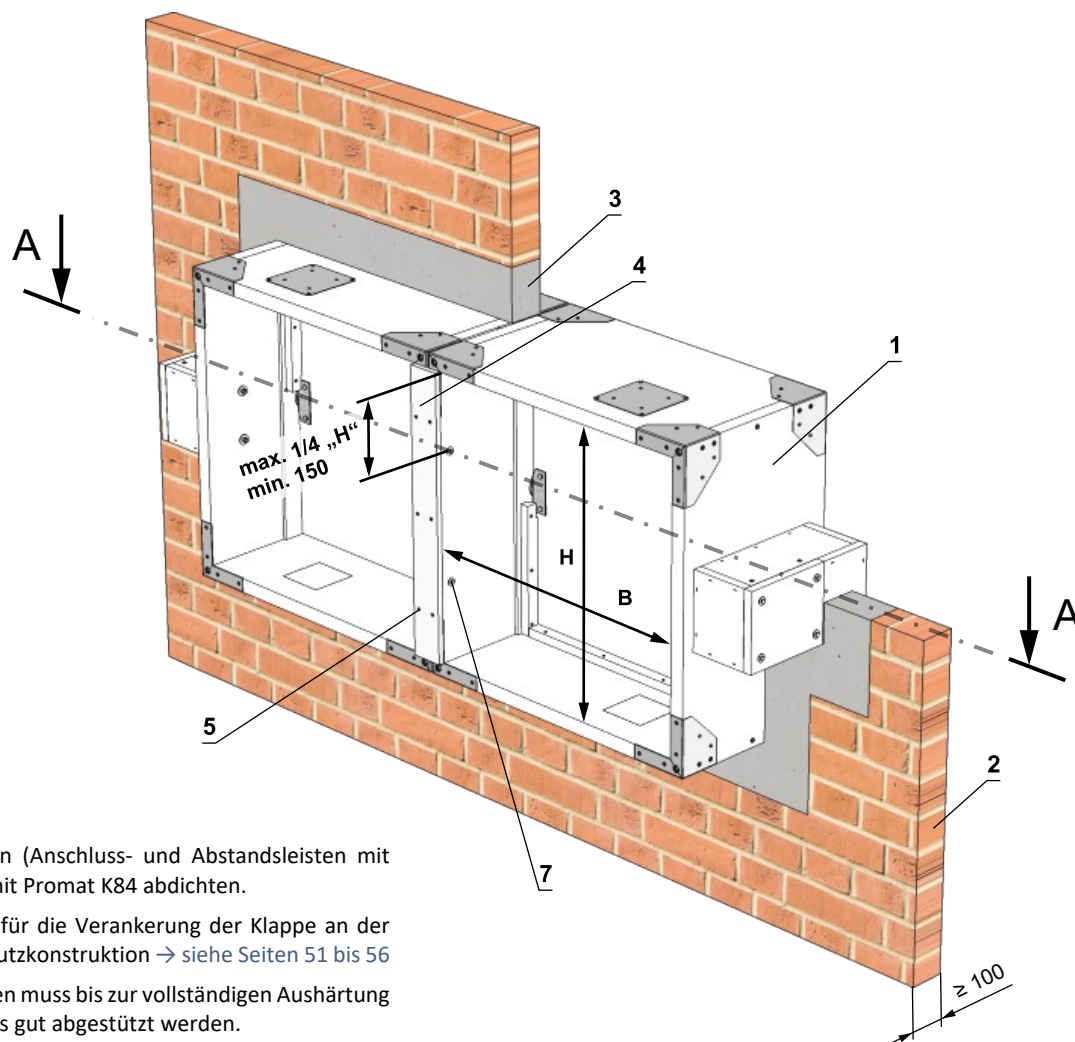


- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Der Lappen muss bis zur vollständigen Aushärtung des Gipses gut abgestützt werden.

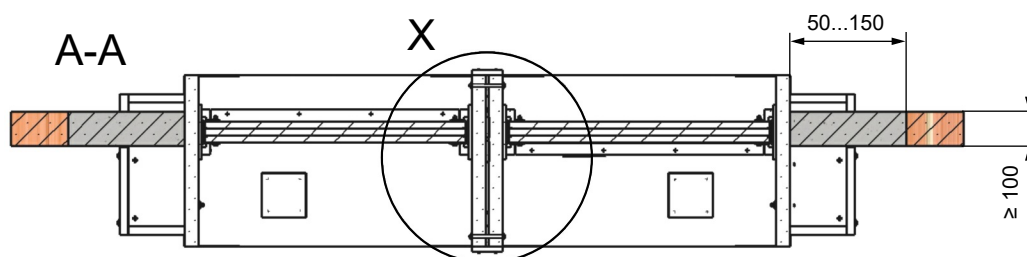


- * **VORISCHT AUF DIE POSITION KLAPPENVERBINDUNG !**
Schrauben und Mutter dürfen die freie Bewegung der Blatte nicht behindern.
- ** Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)**
- 5 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 6 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 7 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "H" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb. *


Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

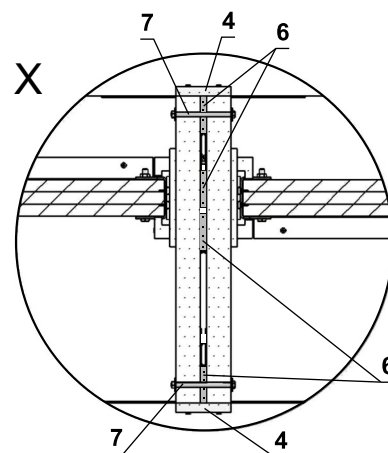

2 Klappen nebeneinander - Massive Wand - Weichschott

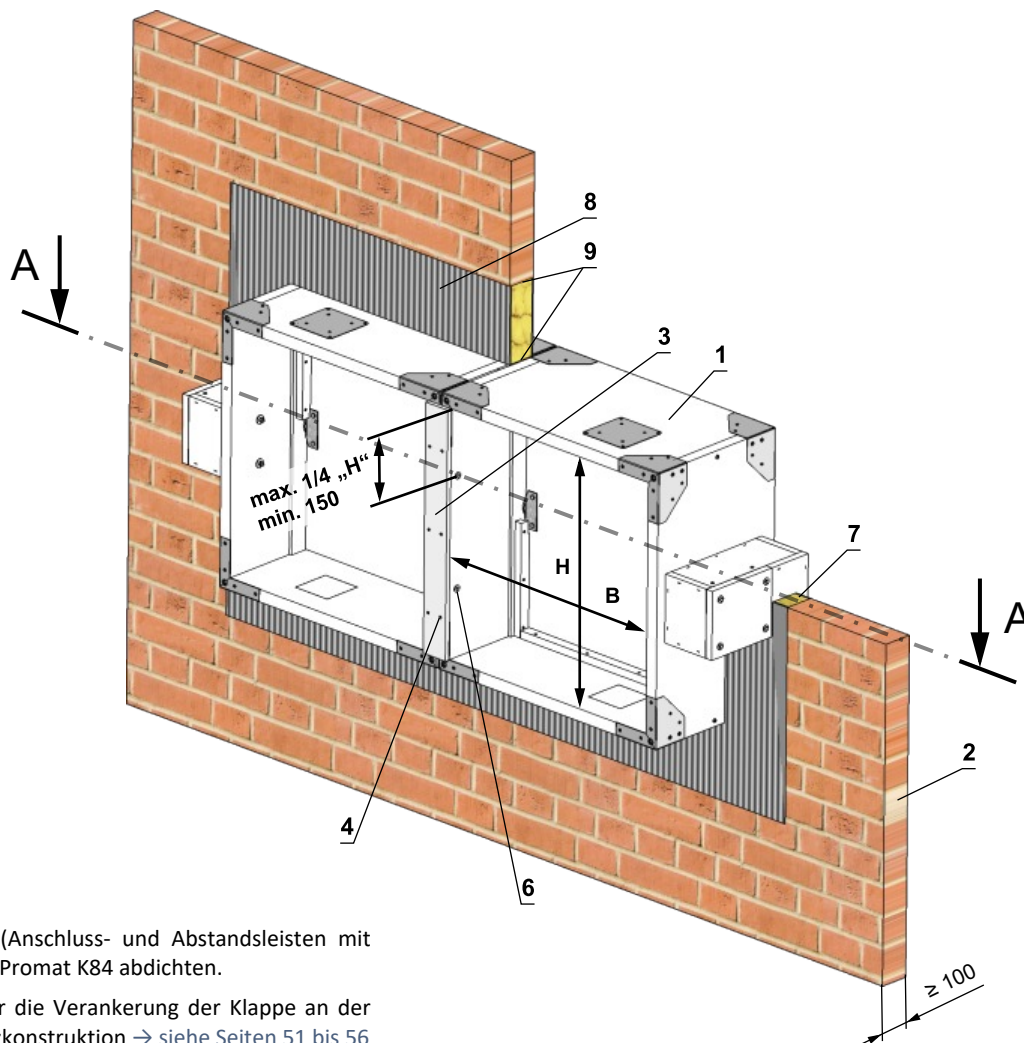


- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

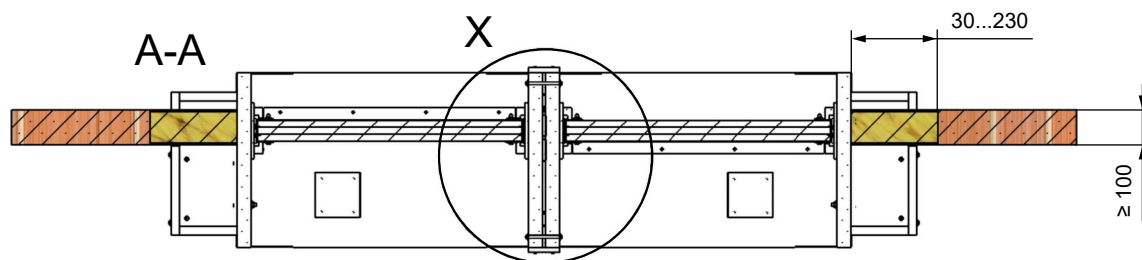


- * **VORISCHT AUF DIE POSITION KLAPPENVERBINDUNG !**
Schrauben und Mutter dürfen die freie Bewegung der Blatte nicht behindern.
- ** Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)**
- 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "H" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb. *
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

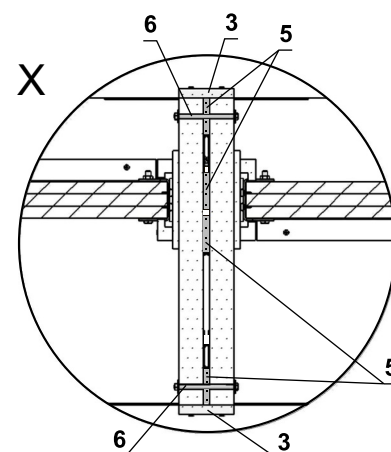


Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

2 Klappen nebeneinander - Leichtbauwand - Weichschott

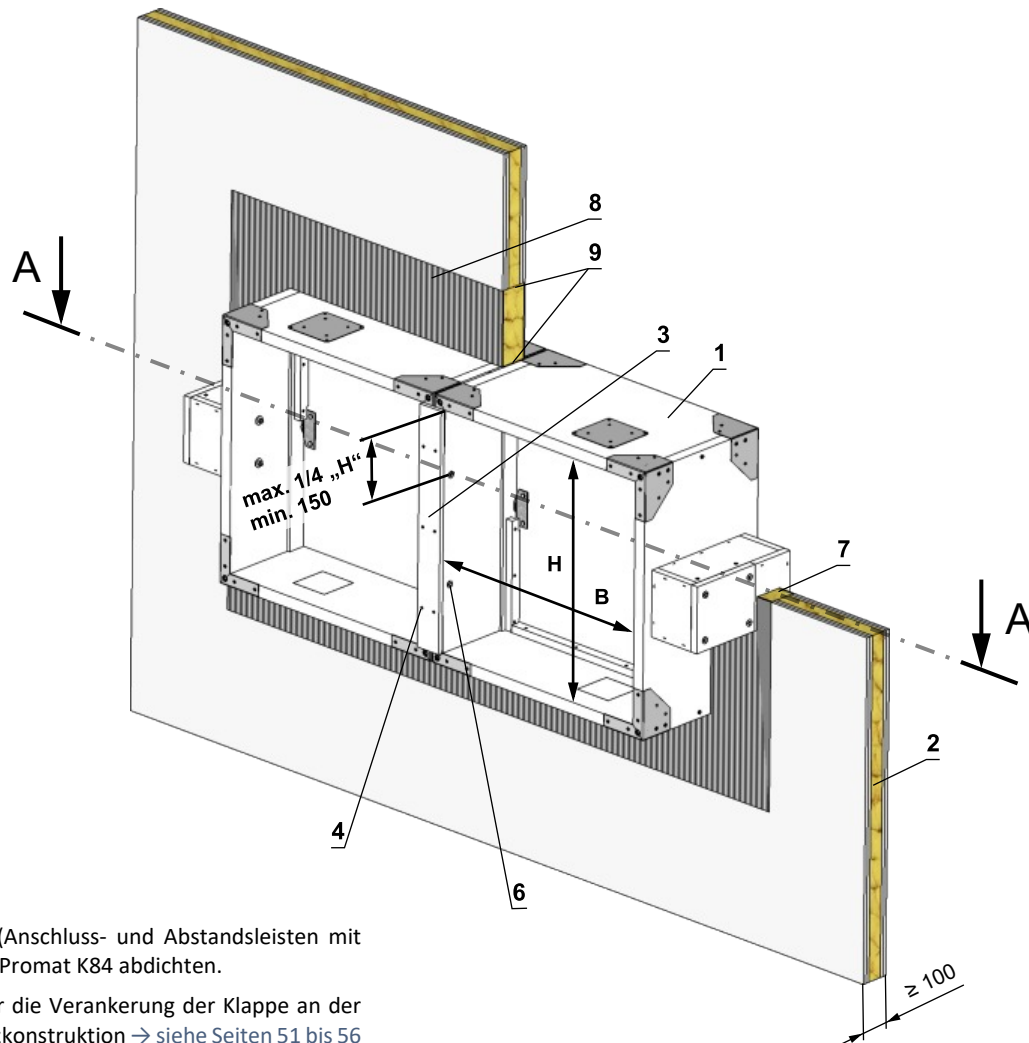

- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

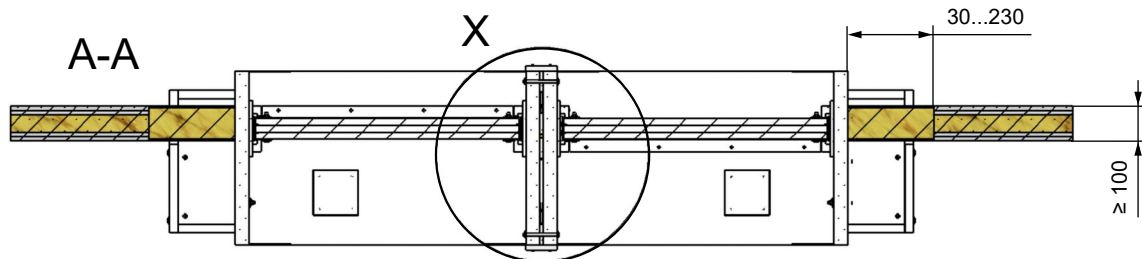


* VORISCHT AUF DIE POSITION KLAPPENVERBINDUNG !

Schrauben und Mutter dürfen die freie Bewegung der Blatte nicht behindern.


- ** Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.

- 1 SEDM
- 2 Leichtbauwand
- 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)**
- 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "H" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb. *
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

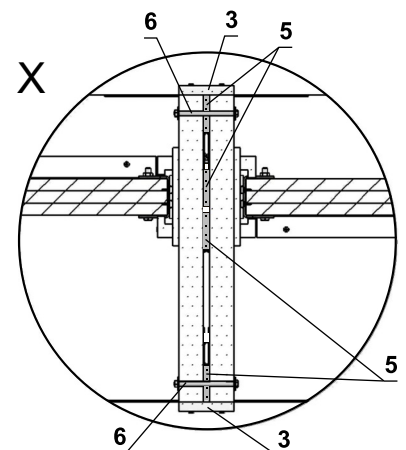


Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

2 Klappen übereinander - Massive Wand - Gips oder Mörtel

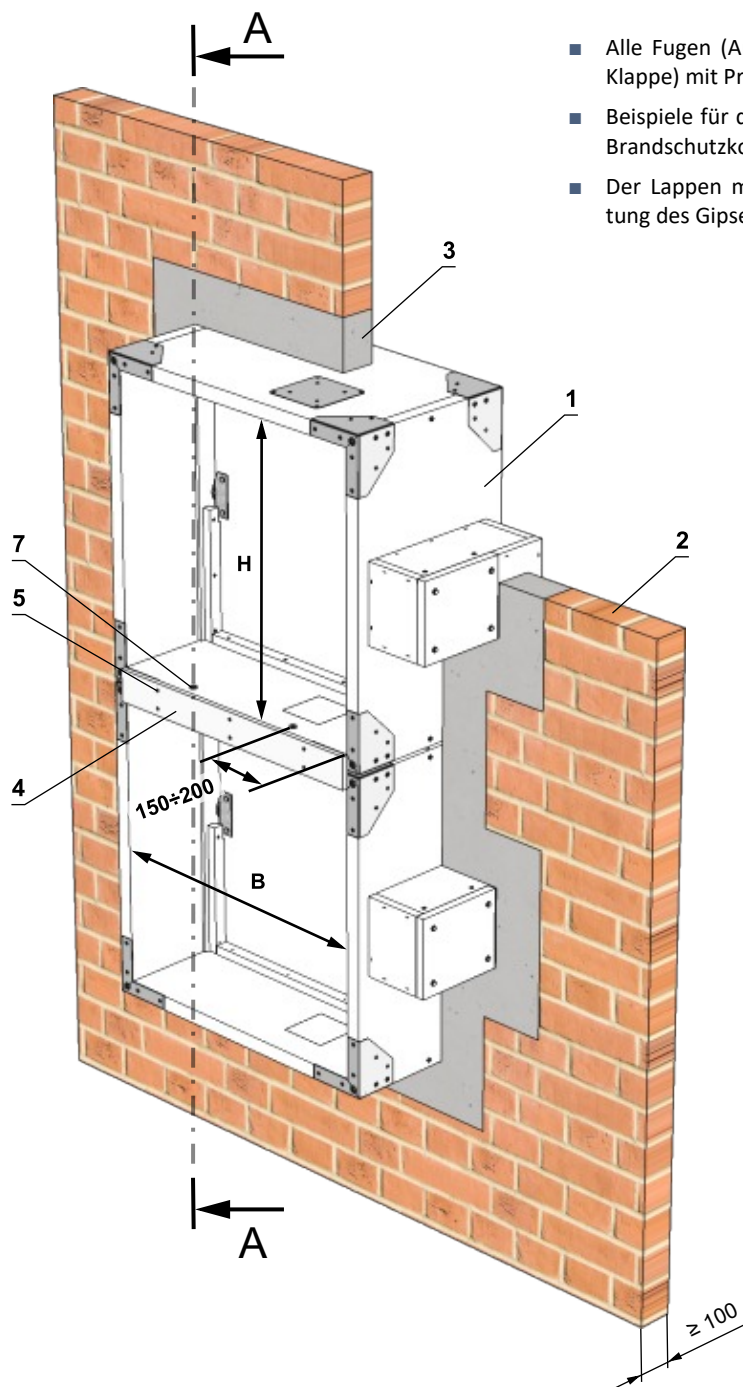


- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Der Lappen muss bis zur vollständigen Aushärtung des Gipses gut abgestützt werden.

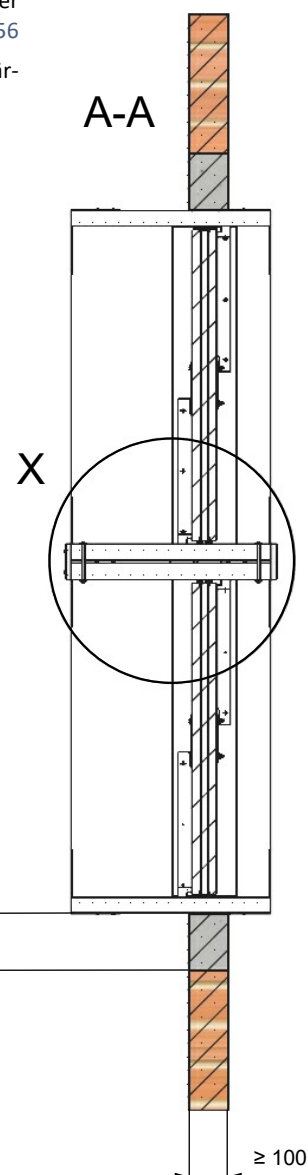


* Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.

- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)*
- 5 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 6 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 7 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm



Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

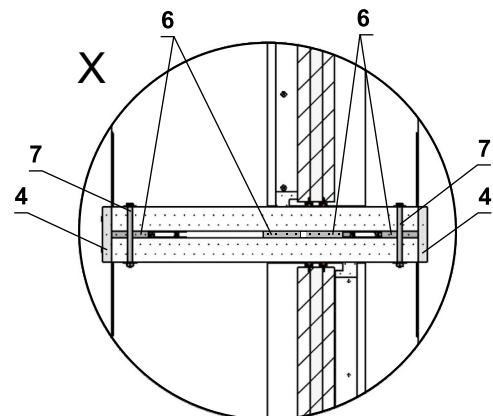

2 Klappen übereinander - Massive Wand - Weichschott

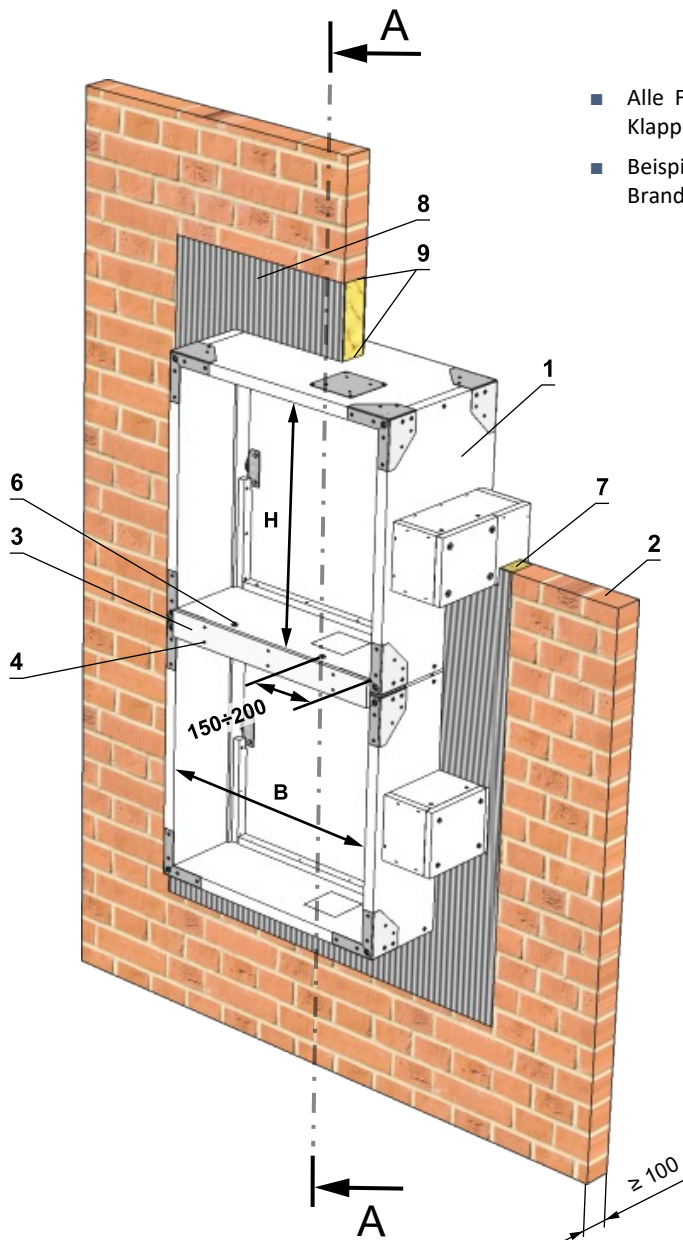

- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

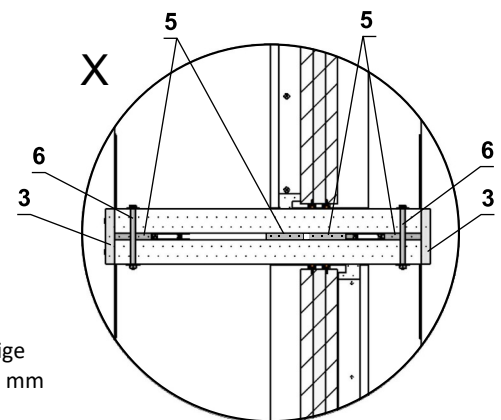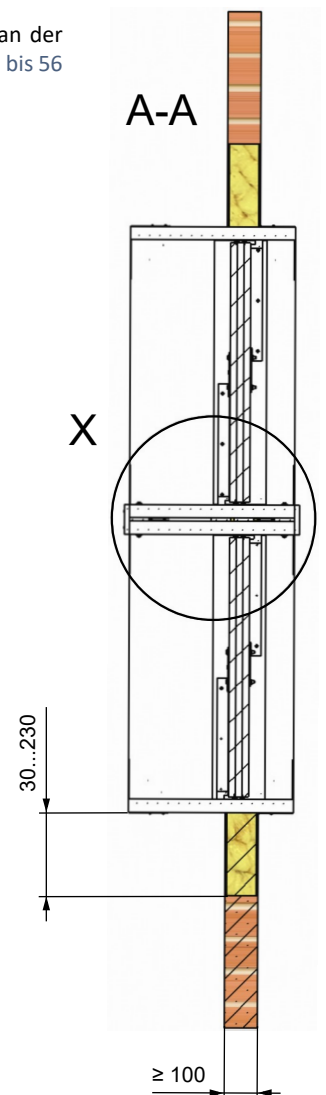


* Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.


- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)*
- 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm Weichschott-System HILTI
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

2 Klappen übereinander - Leichtbauwand - Weichschott

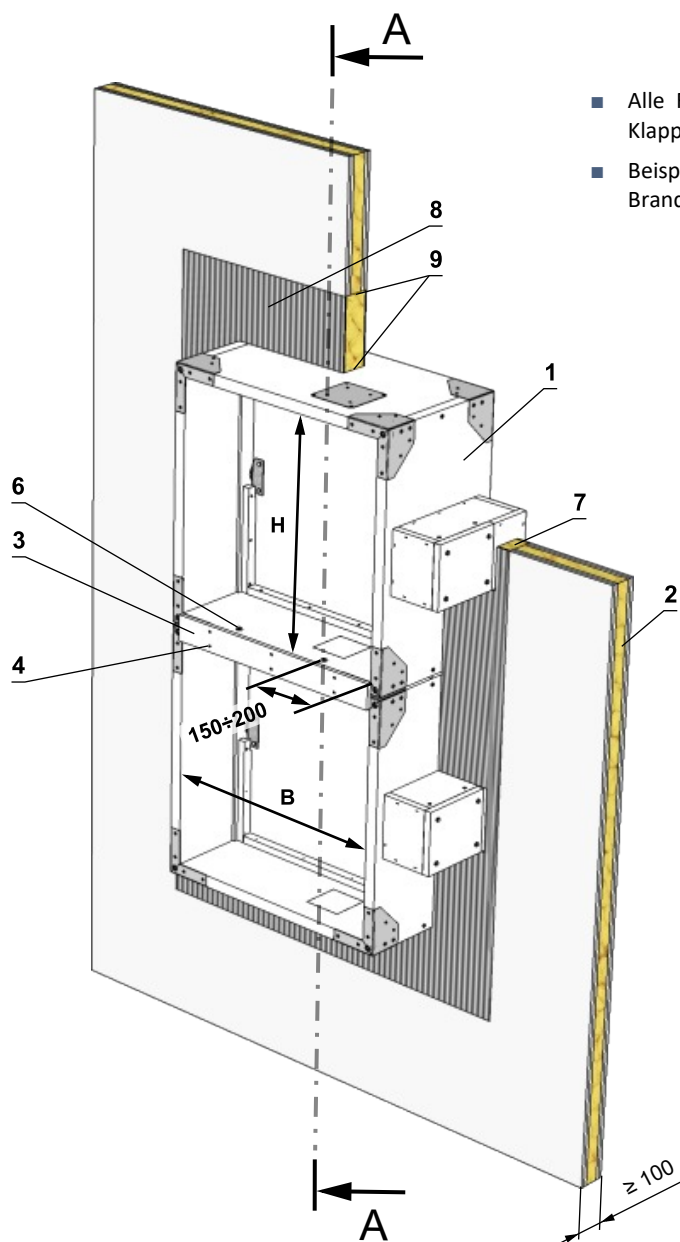


- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

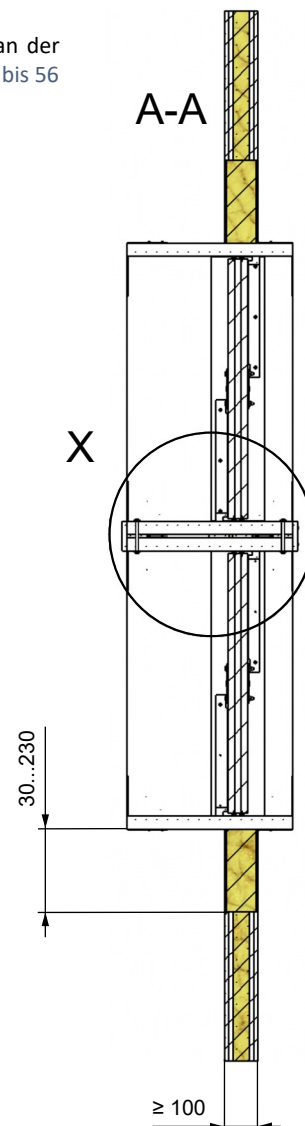


* Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.

- 1 SEDM
- 2 Leichtbauwand
- 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)*
- 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm Weichschott-System HILTI
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.



Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

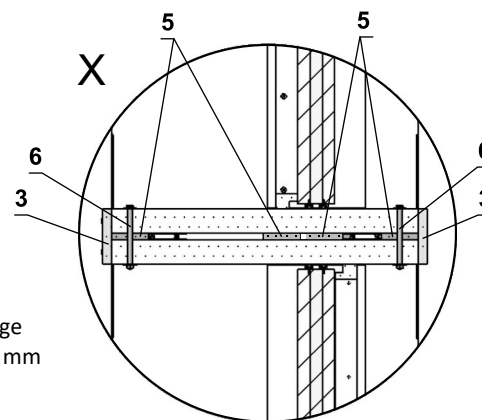

3 Klappen übereinander - Massive Wand - Gips oder Mörtel

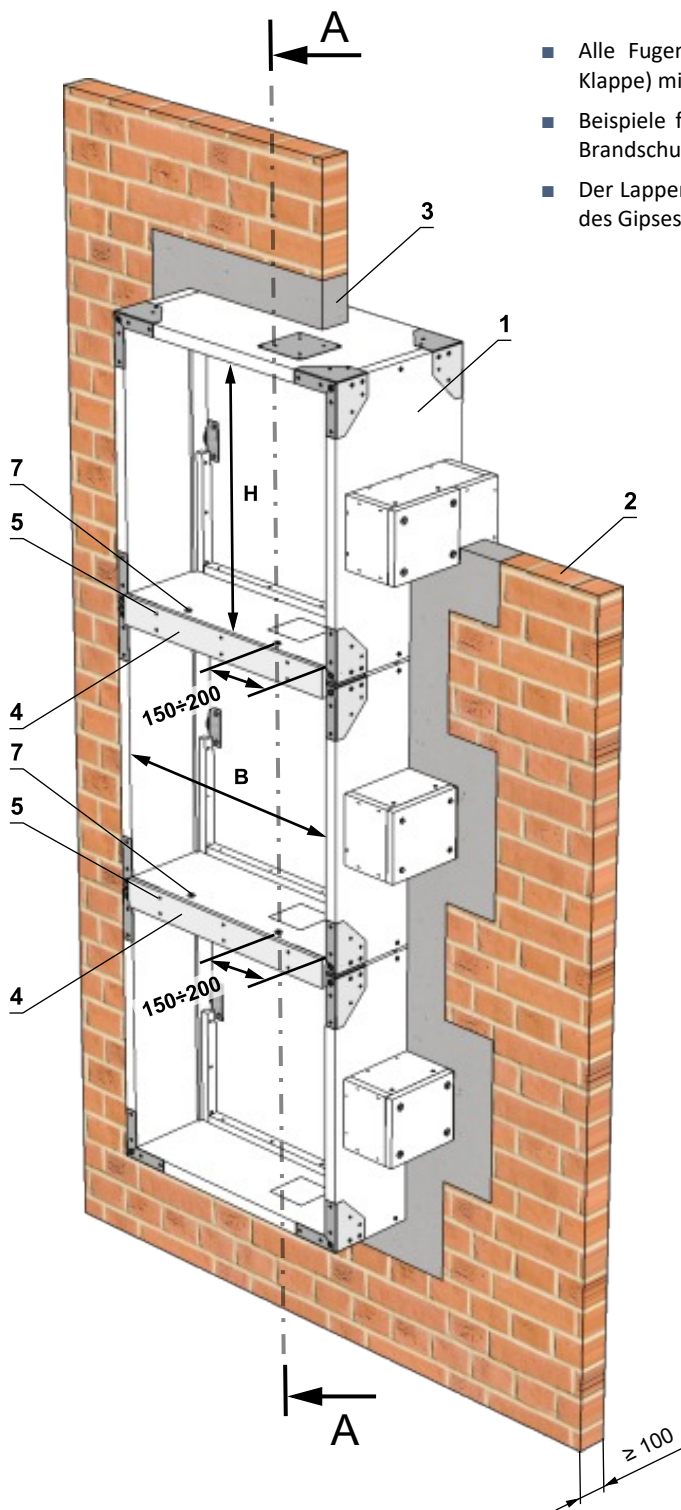

- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Der Lappen muss bis zur vollständigen Aushärtung des Gipses gut abgestützt werden.

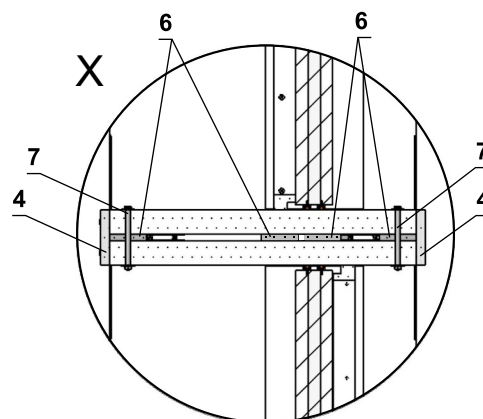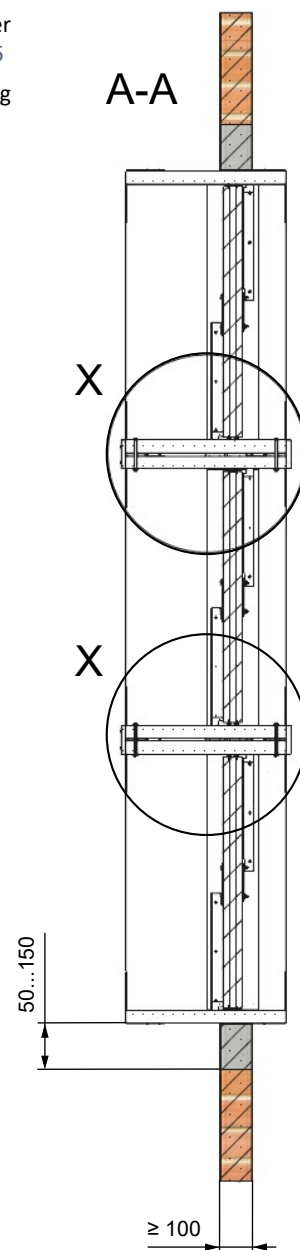


* Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.


- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Gips oder Mörtel
- 4 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)*
- 5 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 6 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 7 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm

Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

3 Klappen übereinander - Massive Wand - Weichschott

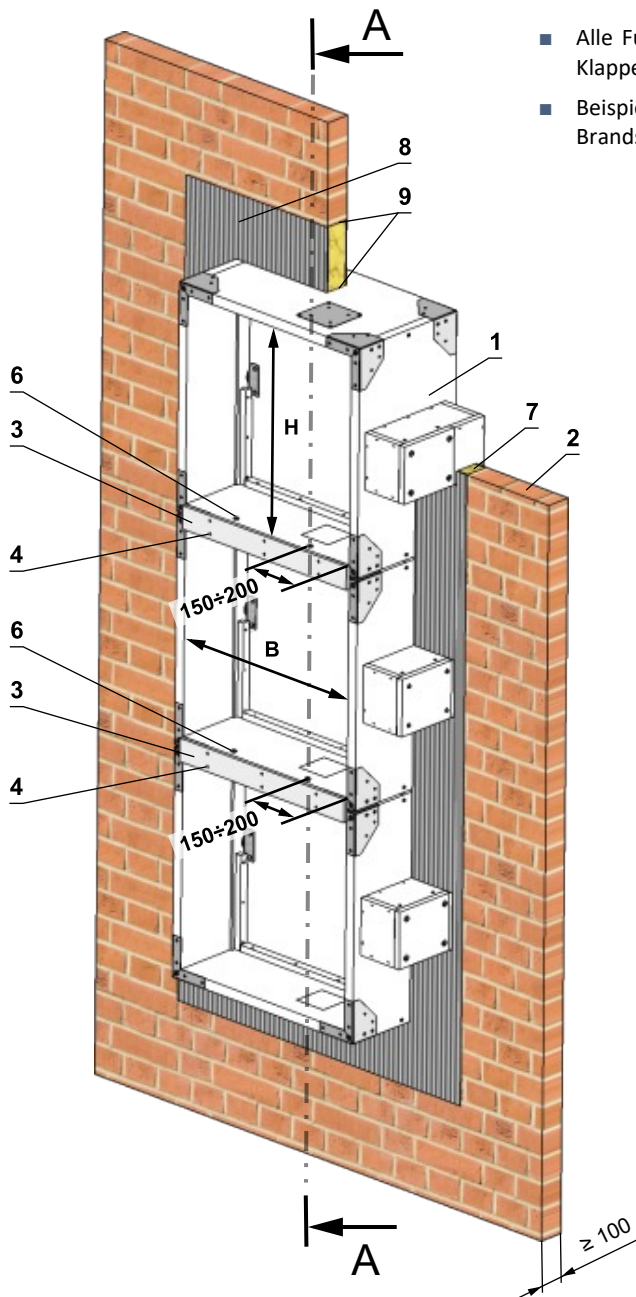


- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

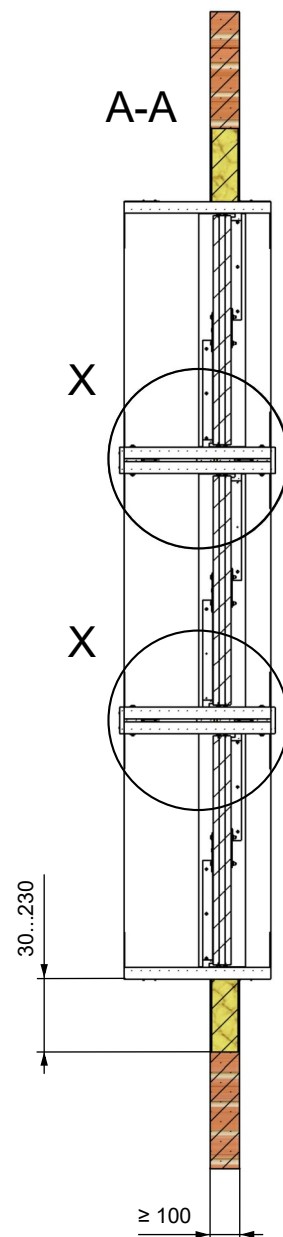


* Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.

- 1 SEDM
 - 2 Massive Wandkonstruktion
 - 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)*
 - 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
 - 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
 - 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm
- Weichschott-System HILTI
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
 - 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
 - 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.


Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

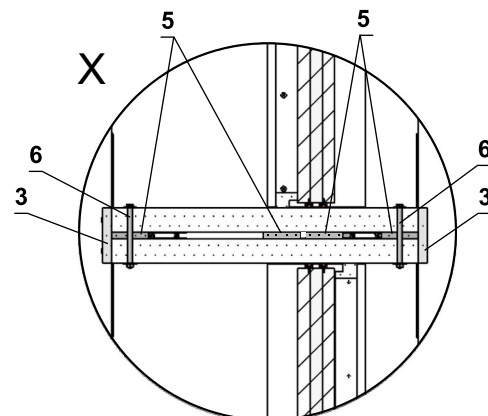

3 Klappen übereinander - Leichtbauwand - Weichschott

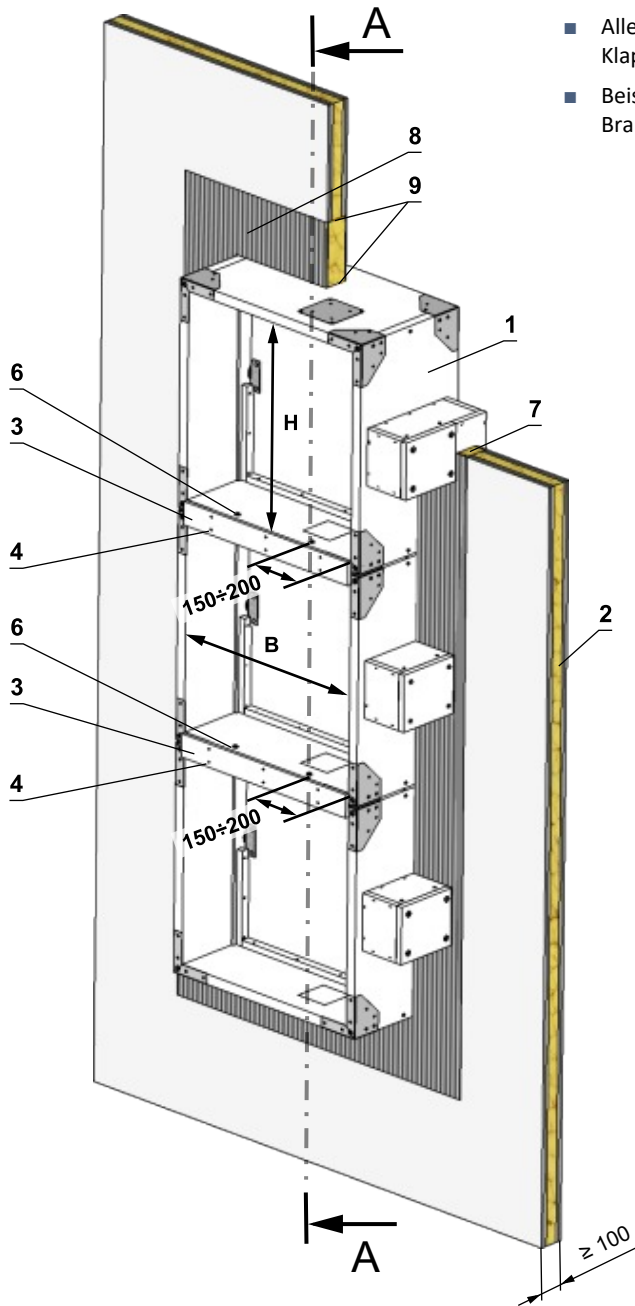


- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

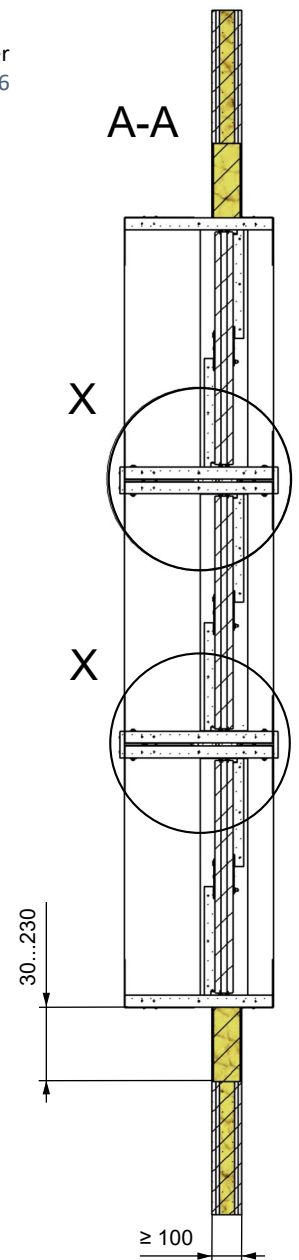


* Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.

- 1 SEDM
 - 2 Leichtbauwand
 - 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)*
 - 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
 - 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
 - 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm
- Weichschott-System HILTI
- 7 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
 - 8 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
 - 9 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

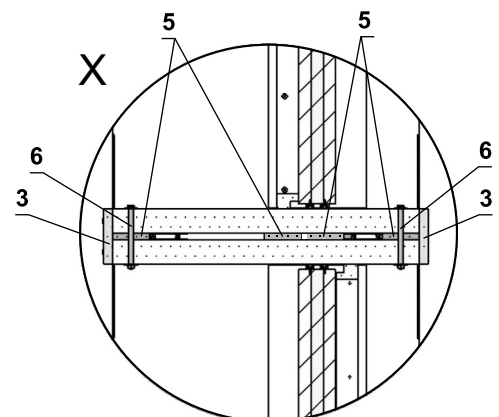


4 Klappen - Massive Wand - Gips oder Mörtel




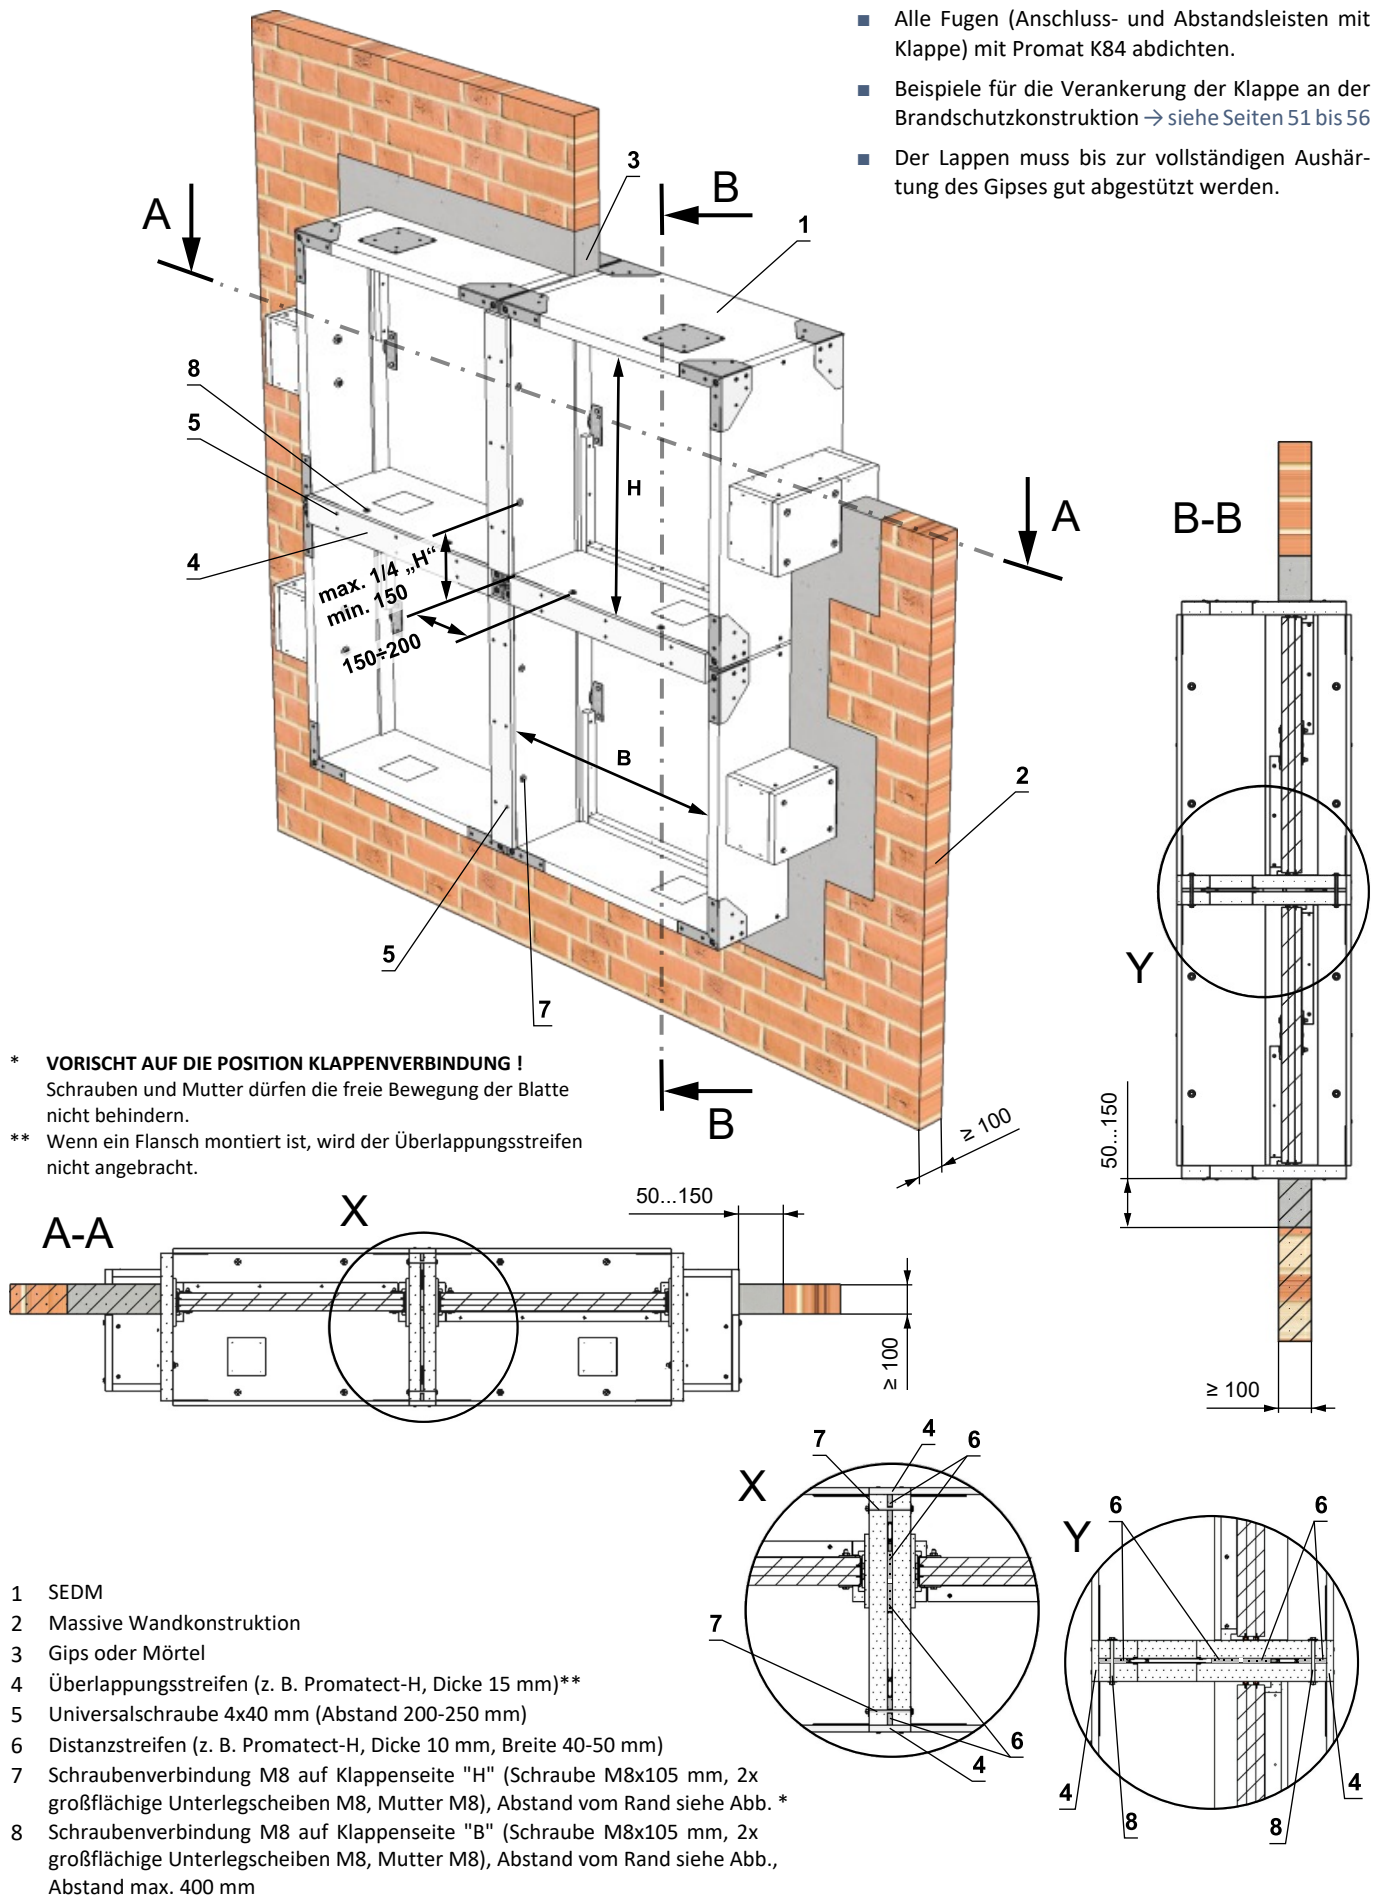


Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

4 Klappen - Massive Wand - Weichschott

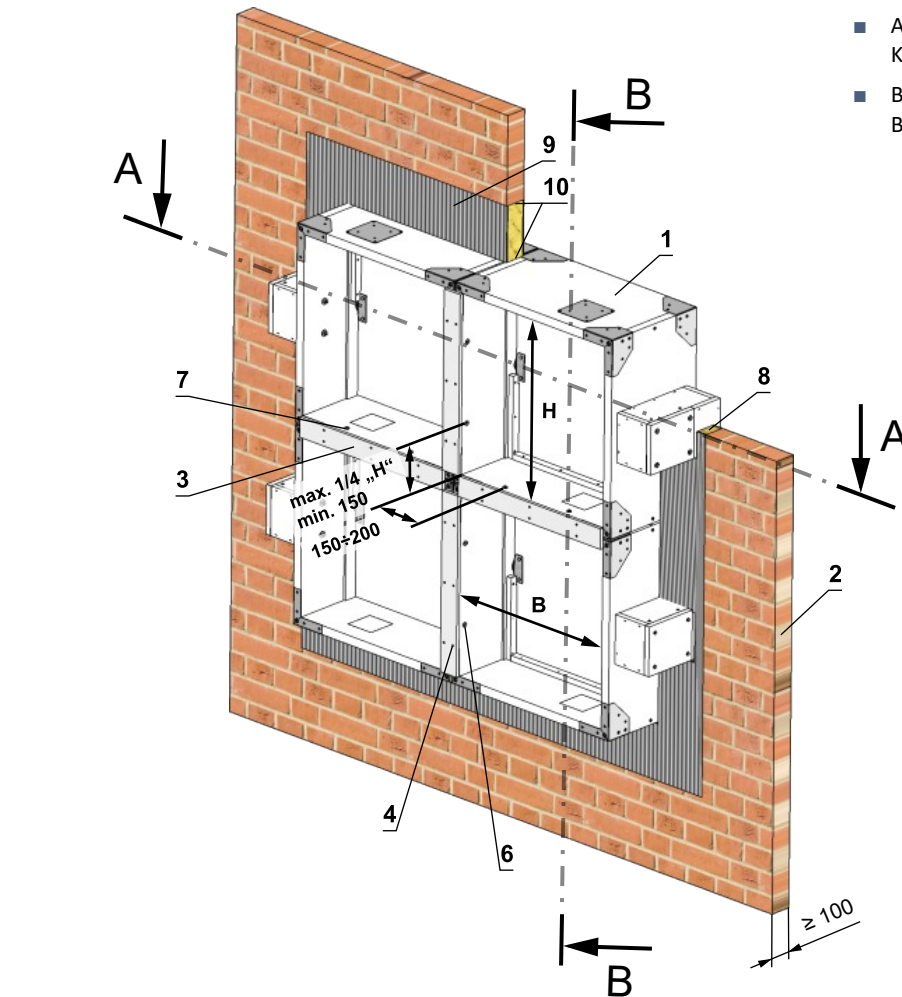

- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

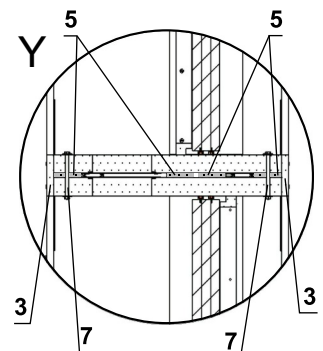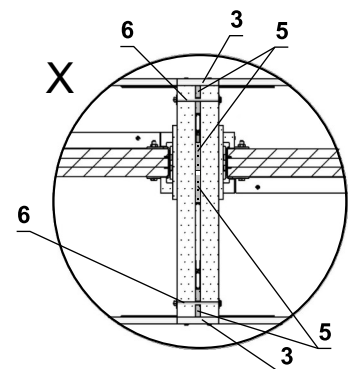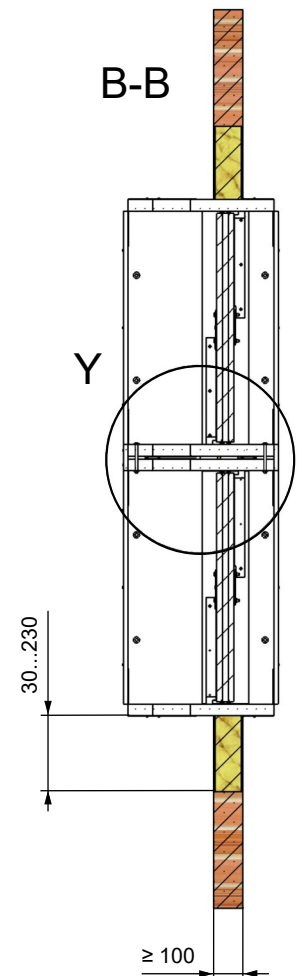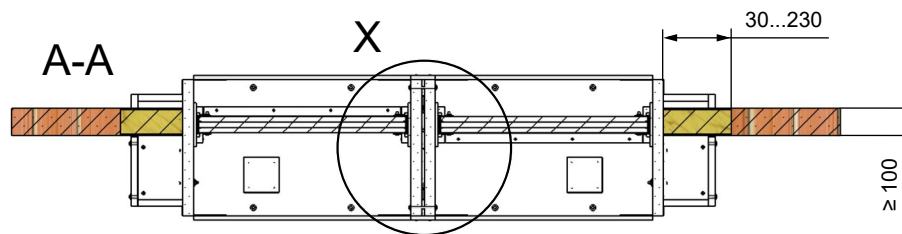

* VORISCHT AUF DIE POSITION KLAPPENVERBINDUNG !


Schrauben und Mutter dürfen die freie Bewegung der Blatte nicht behindern.

** Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.




- 1 SEDM
- 2 Massive Wandkonstruktion
- 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)**
- 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "H" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb. *
- 7 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm Weichschott-System HILTI
- 8 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 9 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 10 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

4 Klappen - Leichtbauwand - Weichschott

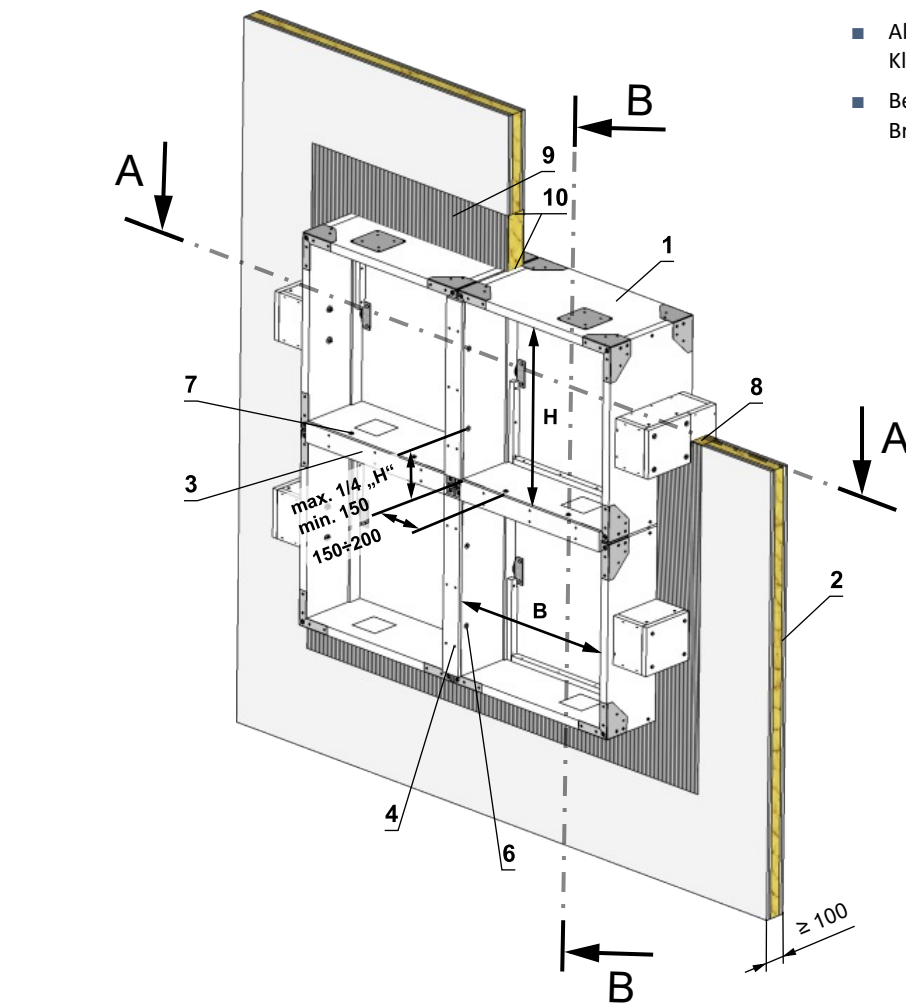

- Alle Fugen (Anschluss- und Abstandsleisten mit Klappe) mit Promat K84 abdichten.
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56

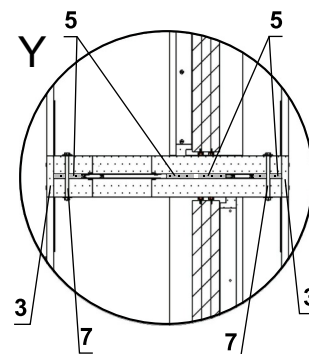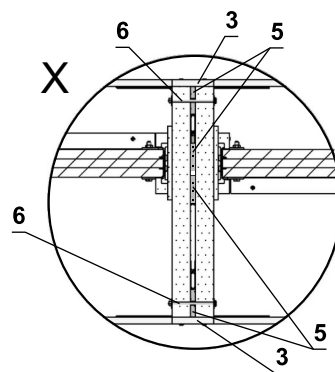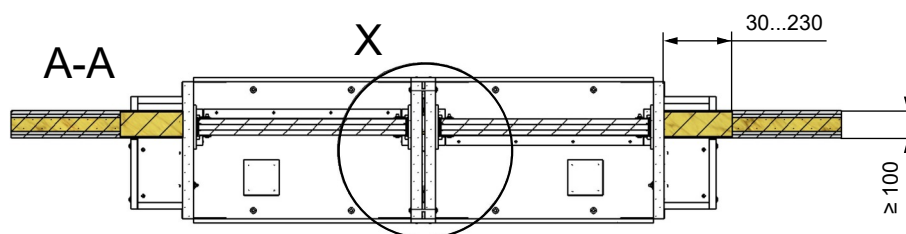

*** VORISCHT AUF DIE POSITION KLAPPENVERBINDUNG !**

Schrauben und Mutter dürfen die freie Bewegung der Blatte nicht behindern.

** Wenn ein Flansch montiert ist, wird der Überlappungsstreifen nicht angebracht.





- 1 SEDM
- 2 Leichtbauwand
- 3 Überlappungsstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 15 mm)**
- 4 Universalschraube 4x40 mm (Abstand 200-250 mm)
- 5 Distanzstreifen (z. B. Promatect-H, Dicke 10 mm, Breite 40-50 mm)
- 6 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "H" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb. *
- 7 Schraubenverbindung M8 auf Klappenseite "B" (Schraube M8x105 mm, 2x großflächige Unterlegscheiben M8, Mutter M8), Abstand vom Rand siehe Abb., Abstand max. 400 mm Weichschott-System HILTI
- 8 Brandschutzplatte - min. Dichte 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 9 Brandschutzspachtelmasse - Dicke 1 mm (HILTI CFS-CT...) - Die Beschichtung wird auf die Tragkonstruktion und den Klappe-/Rohrkörper aufgetragen.
- 10 Feuerfestes Dichtmittel - (HILTI CFS-S ACR...) Füllen Sie den Spalt von beiden Seiten der Brandschutzkonstruktion und um den gesamten Umfang des Durchbruchs und des Klappenkörpers.

Überdeckungsstreifen, Distanzstreifen, Schrauben und Schraubverbindungen können optional auf Wunsch geliefert werden.

Einbau der Klappe auf/in vertikal oder horizontal der Lüftungskanal

Einbau der Klappe auf/in vertikal Stahlrohre zur Lüftungskanal





- Die Klappe und das Lüftungskanal müssen separat aufgehängt werden.
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61

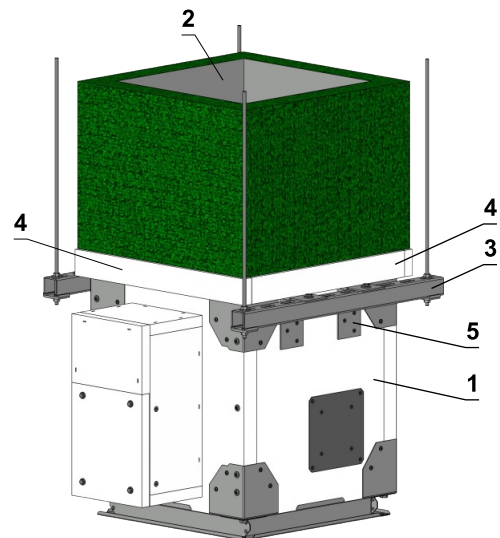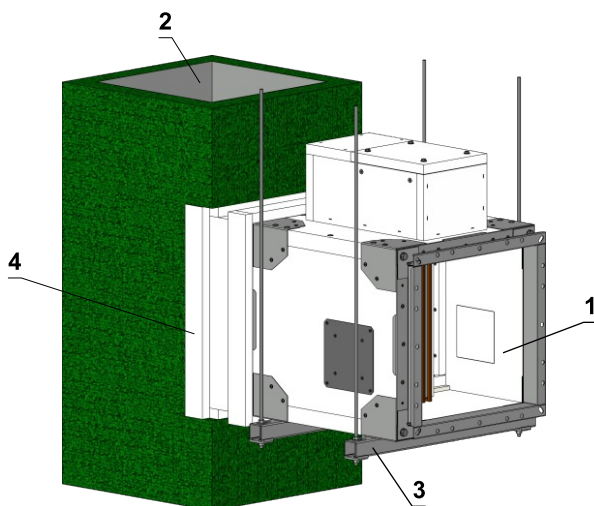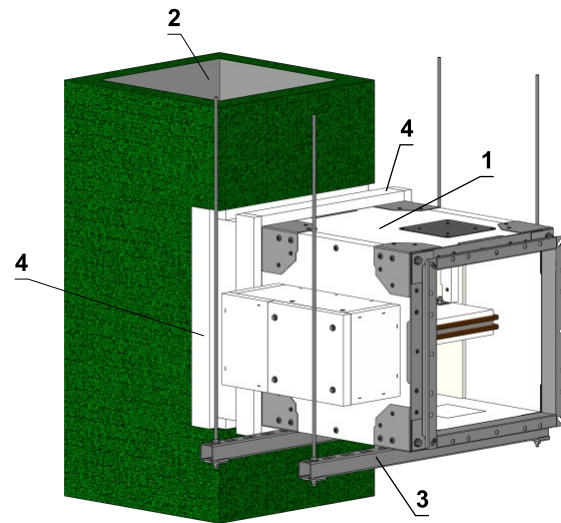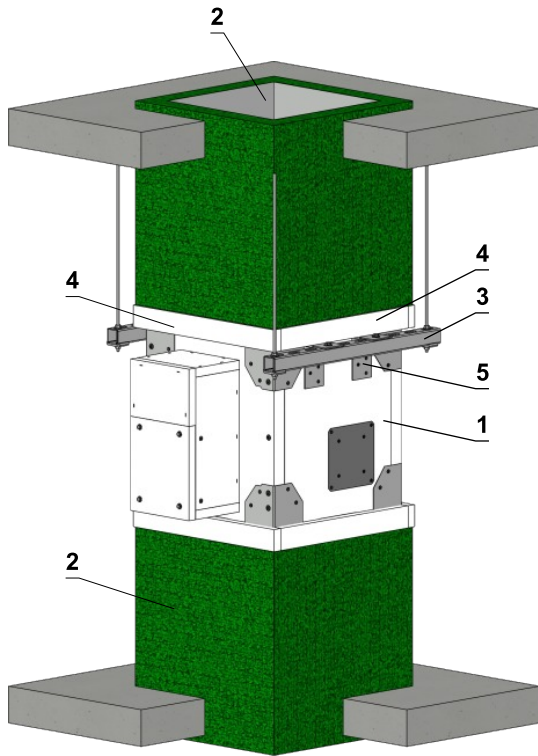

- 1 SEDM
- 2 Lüftungskanal
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seite 51
- 4 Isolierendes Verbindungsband
- 5 Montagehalter-L → siehe Seite 53

Einbau der Klappe auf/in horizontal Stahlrohr zur Lüftungskanal





- Die Klappe und das Lüftungskanal müssen separat aufgehängt werden.
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61

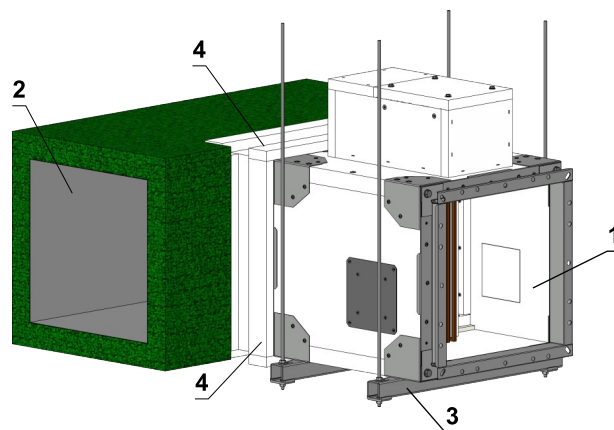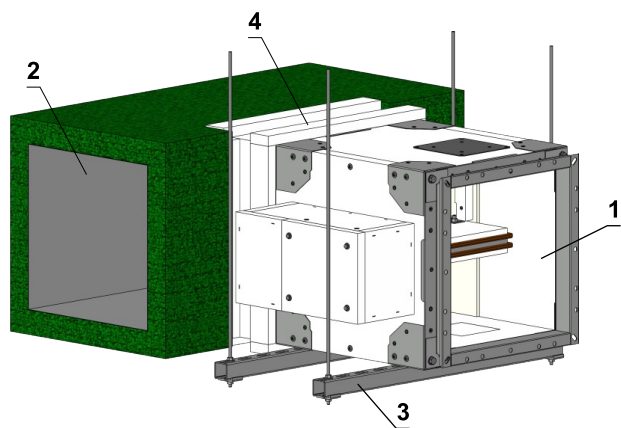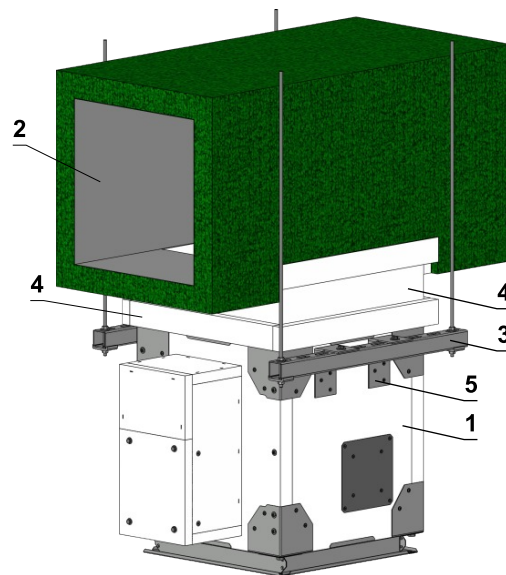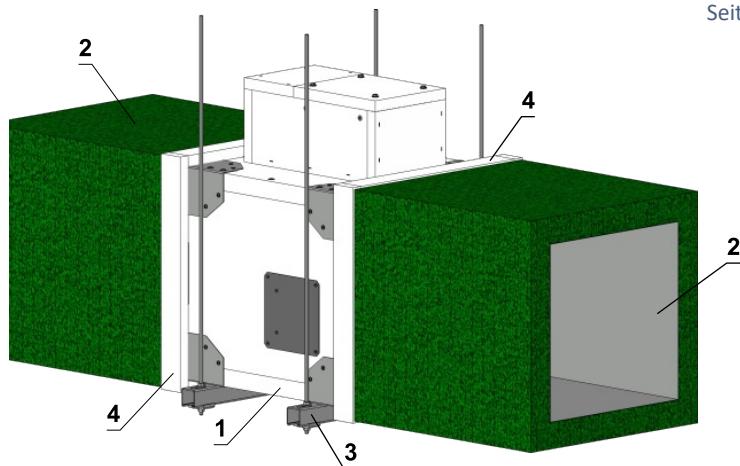

- 1 SEDM
- 2 Lüftungskanal
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seite 51
- 4 Isolierendes Verbindungsband
- 5 Montagehalter-L → siehe Seite 53

Einbau der Klappe auf/in vertikal Rohrleitungen aus feuerfesten Platten für den Rauchabzug





- Die Klappe und das Lüftungskanal müssen separat aufgehängt werden.
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61

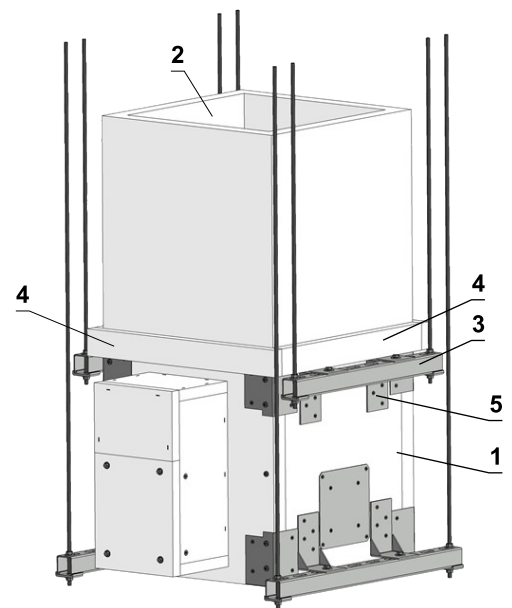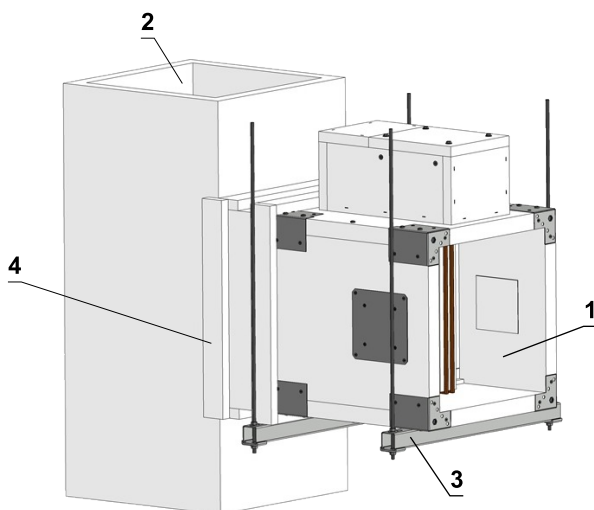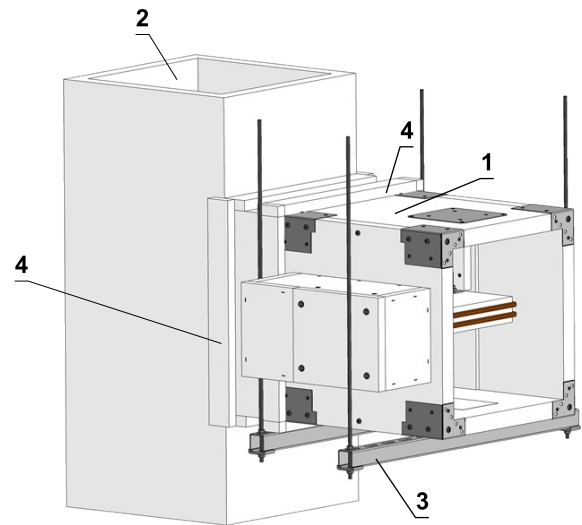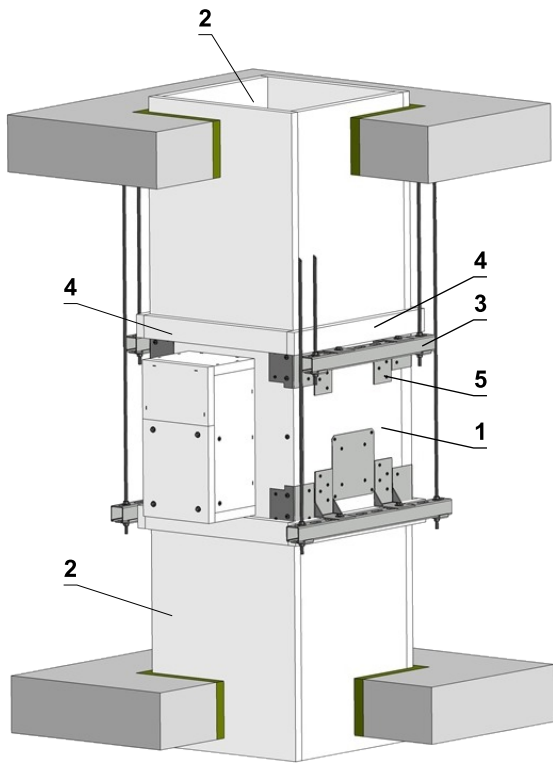

- 1 SEDM
- 2 Lüftungskanal
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seite 51
- 4 Isolierendes Verbindungsband
- 5 Montagehalter-L → siehe Seite 53

Einbau der Klappe auf/in horizontal Rohrleitungen aus feuerfesten Platten für den Rauchabzug

- Die Klappe und das Lüftungskanal müssen separat aufgehängt werden.
- Anzahl der Montagehalter-L und ihre Platzierung gemäß dem Abmessung BxH → siehe Seite 53
- Beispiele für die Verankerung der Klappe an der Brandschutzkonstruktion → siehe Seiten 51 bis 56
- Für den Anschluss eines fortlaufenden Lüftungskanals → siehe Seiten 57 bis 61

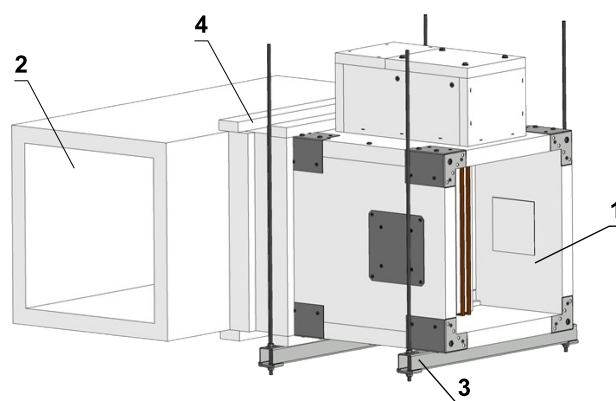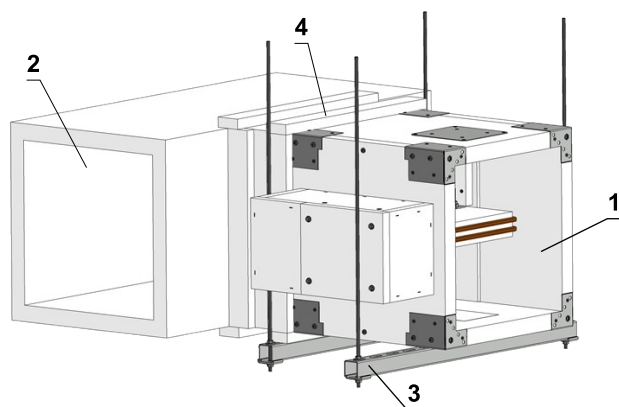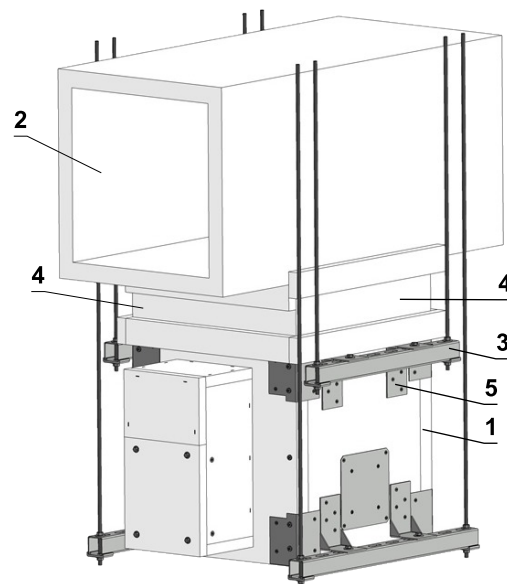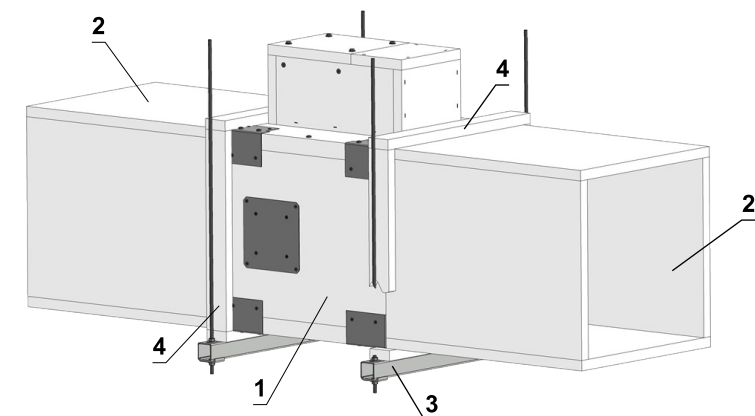

- 1 SEDM
- 2 Lüftungskanal
- 3 Abhängung der Klappe → siehe Seite 51
- 4 Isolierendes Verbindungsband
- 5 Montagehalter-L → siehe Seite 53


V. AUFHÄNGUNG VON BRANDSCHUTZKLAPPEN

Befestigung an der Decke



- Die Klappen müssen mit Gewindestangen und Montageprofilen aufgehängt werden. Ihre Dimensionierung richtet sich nach dem Gewicht der Brandschutzklappe.
- Klappen und Rohre müssen getrennt aufgehängt werden.
- Das angeschlossene Rohr muss so aufgehängt werden, dass eine Übertragung aller Lasten vom Anschlussluftkanal auf den Klappenkörper vollständig ausgeschlossen ist. Benachbarte Rohrleitungen müssen gemäß den Anforderungen des Rohrleitungslieferanten aufgehängt oder gestützt werden.
- Gewindestangen, die länger als 1,5 m sind, müssen durch eine Brandisolierung geschützt werden.

Beispiele für die Verankerung an der Deckenkonstruktion

Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsfachmanns oder des Installationsunternehmens

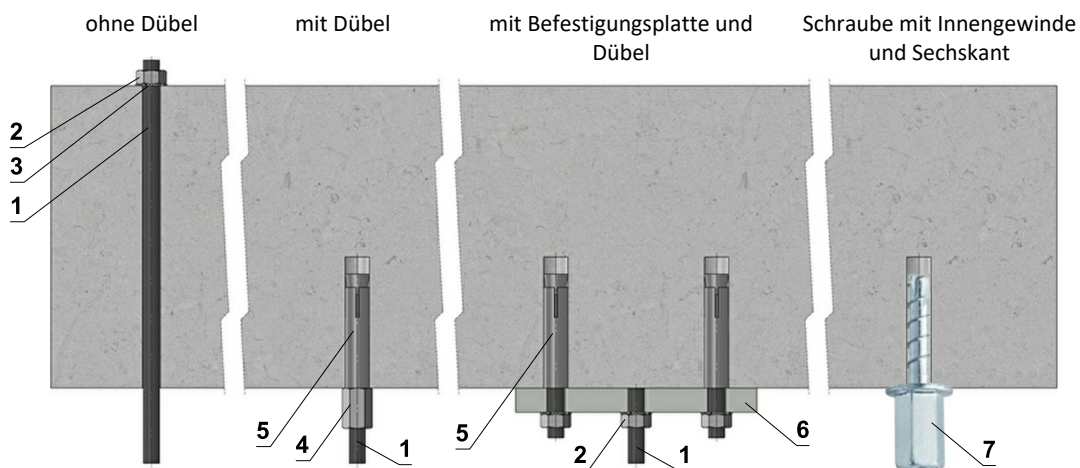

Befestigungsplatte

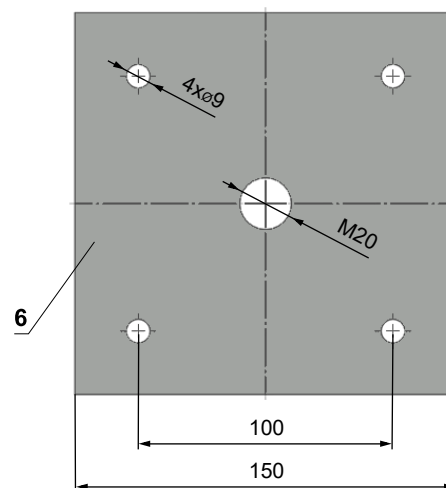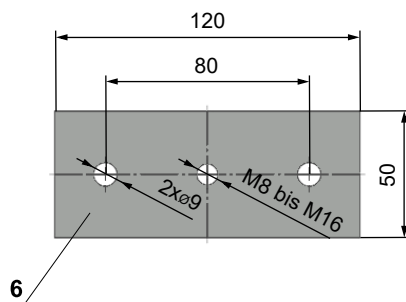




- Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an einen Verankerungsspezialisten wie Halfen oder Hilti.

Zulässige Belastung von Gewindestangen für die notwendige Feuerwiderstandsklasse
60 min. < t ≤ 120 min.

Größe	As [mm²]	Gewicht [kg]	
		Für 1 Stück	Für 1 Paar
M8	36,6	22	44
M10	58	35	70
M12	84,3	52	104
M16	157	96	192
M18	192	117	234
M20	245	150	300




- 1 Gewindestange M8 - M20
- 2 Mutter M8 - M20
- 3 Scheibe für M8 - M20
- 4 Gewindemuffe M8 - M20
- 5 Metaldübel
- 6 Befestigungsplatte - Dicke 10 mm
- 7 Betonschraube geprüft auf Feuerwiderstand R30-R90, max. Zugkraft bis 0,75 kN (Länge 35 mm)

Beispiel für die Positionierung von HILTI-Montageprofilen

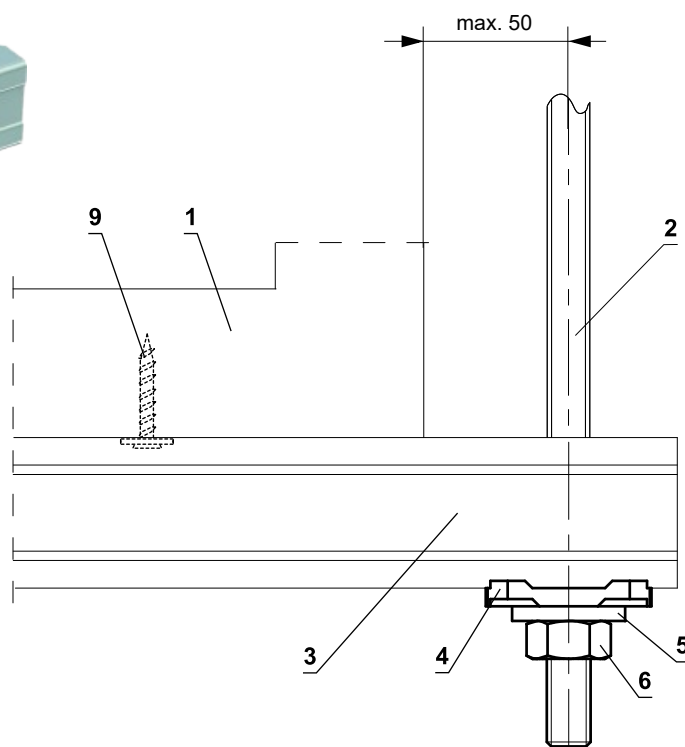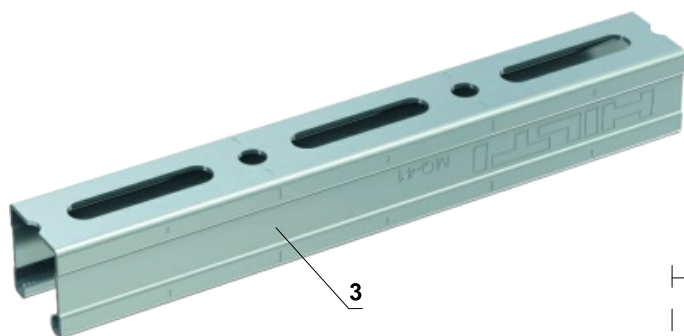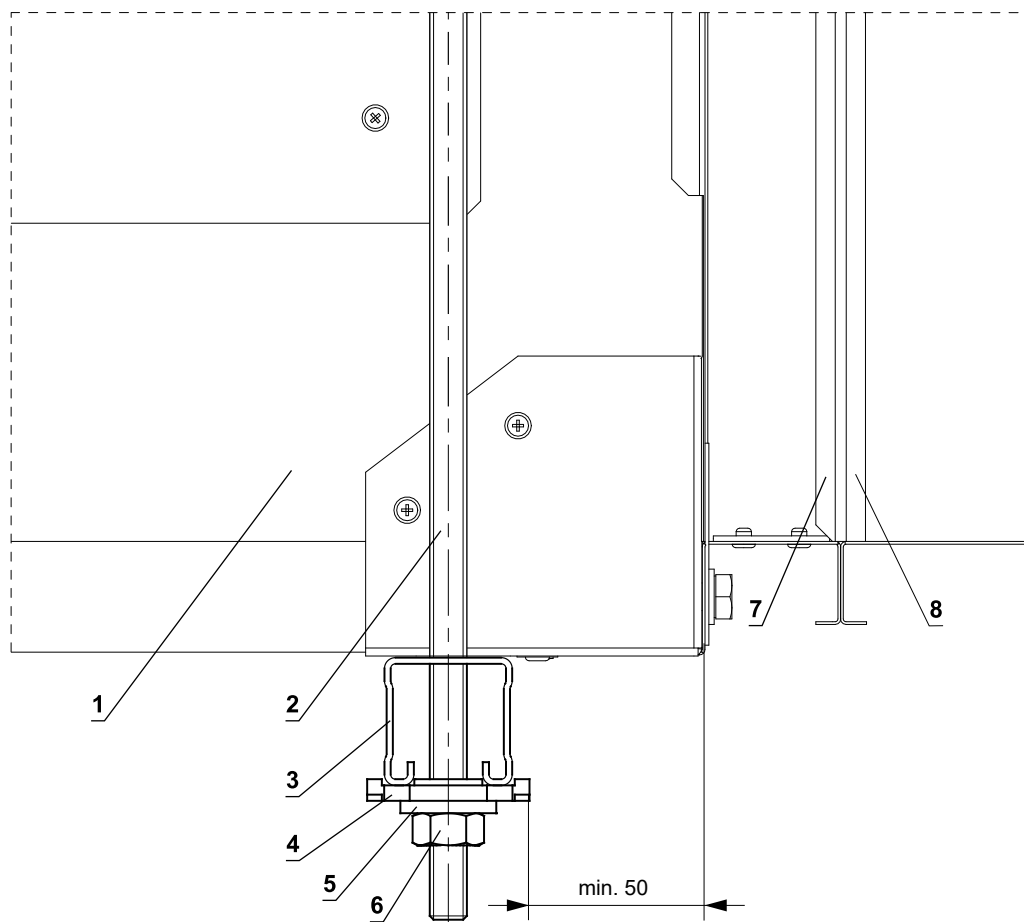


- 1 SEDM
- 2 Gewindestange M8 - M12
- 3 HILTI MQ-41-Montageprofil oder MQ-41/3
- 4 HILTI MQZ-L Bohrplatte
- 5 Unterlegscheibe für M8 - M12
- 6 Mutter M8 - M12
- 7 Flansch SEDM
- 8 Flanschleitung
- 9 Selbstschneidende Schraube 5x30 mm und 1 Stück große Unterlegscheibe M5 (zur zusätzlichen Fixierung, verhindert das Abrutschen der Klappe von der Halterung - nicht notwendig zu verwenden)

Befestigung SEDM nach Abmessung, mit Montagehalter-L - Wand-/Deckenbefestigung

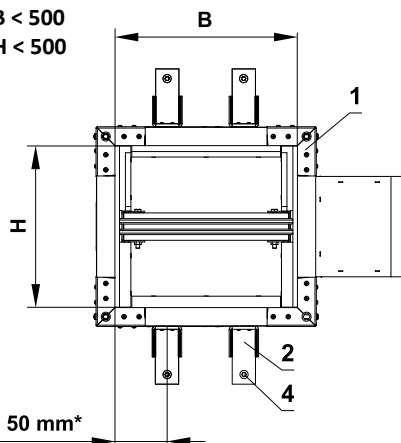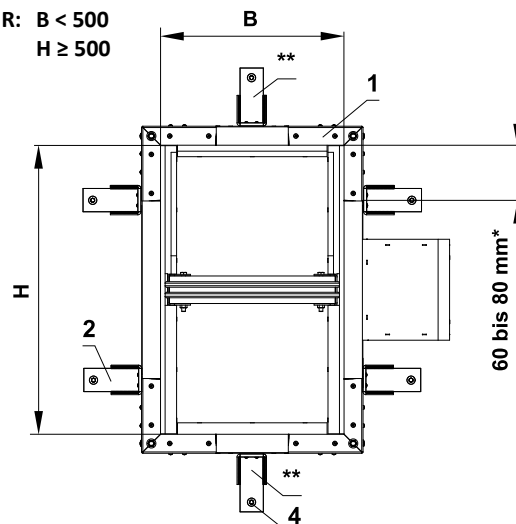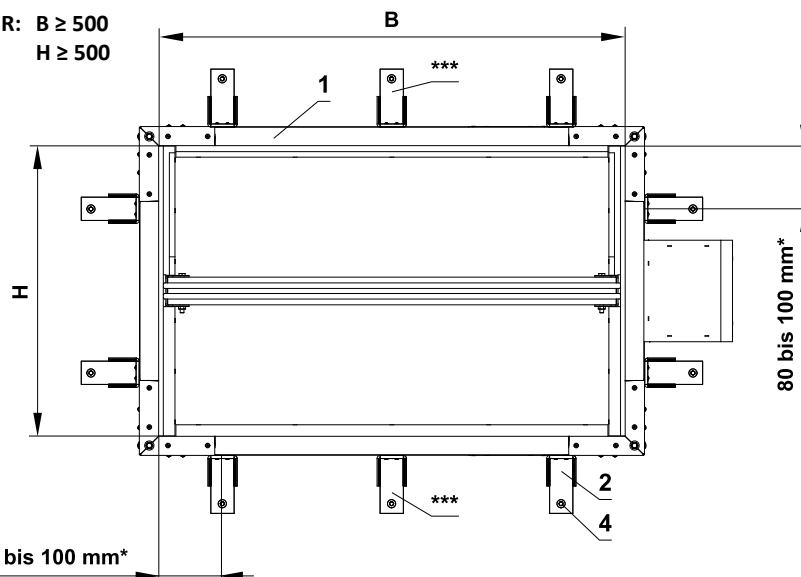FÜR: $B < 500$
 $H < 500$ FÜR: $B < 500$
 $H \geq 500$ FÜR: $B \geq 500$
 $H \geq 500$ 

- * Von der Innenkante der Klappe bis zur Mitte des Halters, auf beiden Seiten/gegenüberliegenden Seiten
- ** 1 Halter in der Mitte der Klappe der Seite "B" und auf den gegenüberliegenden Seiten
- *** Für $B \geq 1000$, fügen Sie die Halter in der Mitte der Seite "B" hinzu


Montagehalter-L zur Befestigung der Klappe an der Wand/Decke (optionales Zubehör MANDIK, a.s.)

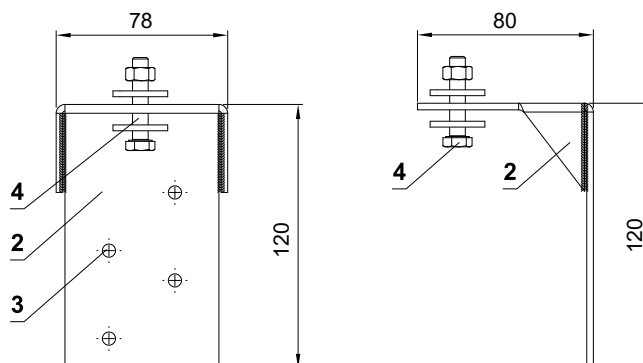


- 1 SEDM
- 2 Montagehalter-L - optionales Zubehör MANDIK, a.s.
- 3 Löcher für Schraube UNI min. 5x30 mm zur Befestigung des Montagehalter-L am Klappengehäuse
- 4 M8-Schraubensatz (Schraube min. M8x60 mm, 2 Stk. große Unterlegscheibe M8, Mutter M8) oder Betonanker → siehe Seite 51

Befestigung SEDM nach Abmessung - Befestigung an Massiv-/Leichtbau oder Deckenkonstruktion


FÜR: $B < 500$
 $H < 500$

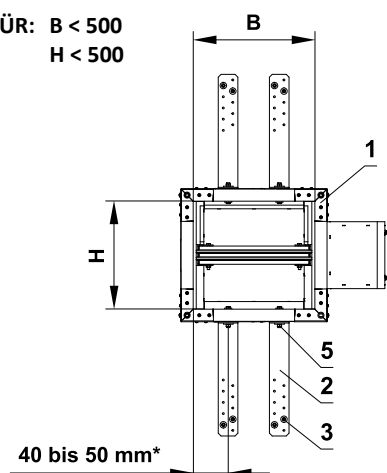

FÜR: $B < 500$
 $H \geq 500$

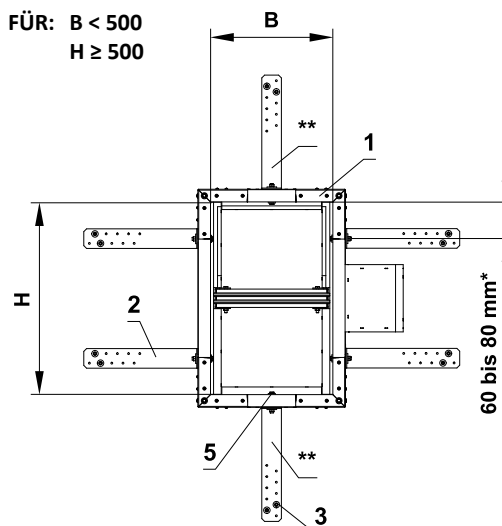

FÜR: $B \geq 500$
 $H \geq 500$



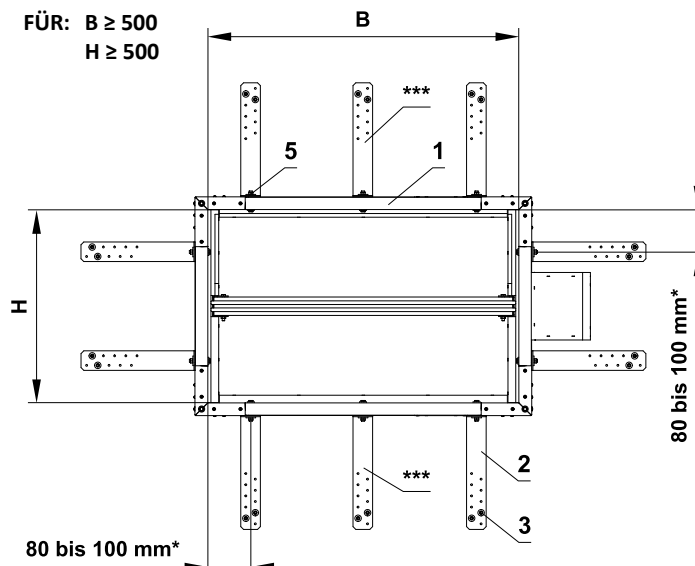


* Von der Innenkante der Klappe bis zur Mitte des Halters, auf beiden Seiten/gegenüberliegenden Seiten

** 1 Halter in der Mitte der Klappe der Seite "B" und auf den gegenüberliegenden Seiten

*** Für $B \geq 1000$, fügen Sie die Halter in der Mitte der Seite "B" hinzu



Befestigungselement/Stahlbügel zur Befestigung der Klappe an der konstruktion

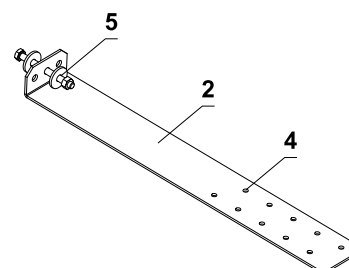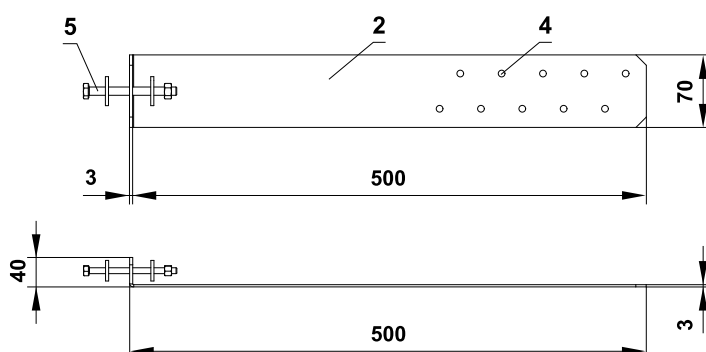

- 1 SEDM
- 2 Befestigungselement/Stahlbügel zur Befestigung der Klappe an der Konstruktion (optionales Zubehör MANDÍK, a.s. oder Blech mit einer Mindeststärke von 2 mm und einer Mindestbreite von 60 mm)
- 3 Betonanker min. M6 oder Schraube UNI 6x60 mm für Gipskartonprofil „C“
- 4 Befestigungslöcher
- 5 M8-Schraubensatz (Schraube M8x55 mm, 2 Stk. große Unterlegscheibe M8, Mutter M8)

■ Details zur Befestigung der Halterung an der Konstruktion → siehe Seiten 55 bis 56

Befestigung SEDM in Massiv-/ Deckenkonstruktion - Weichschott


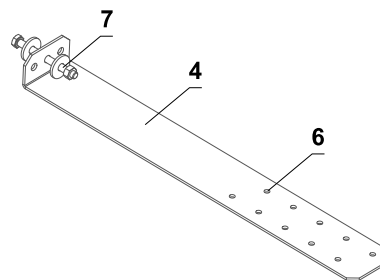
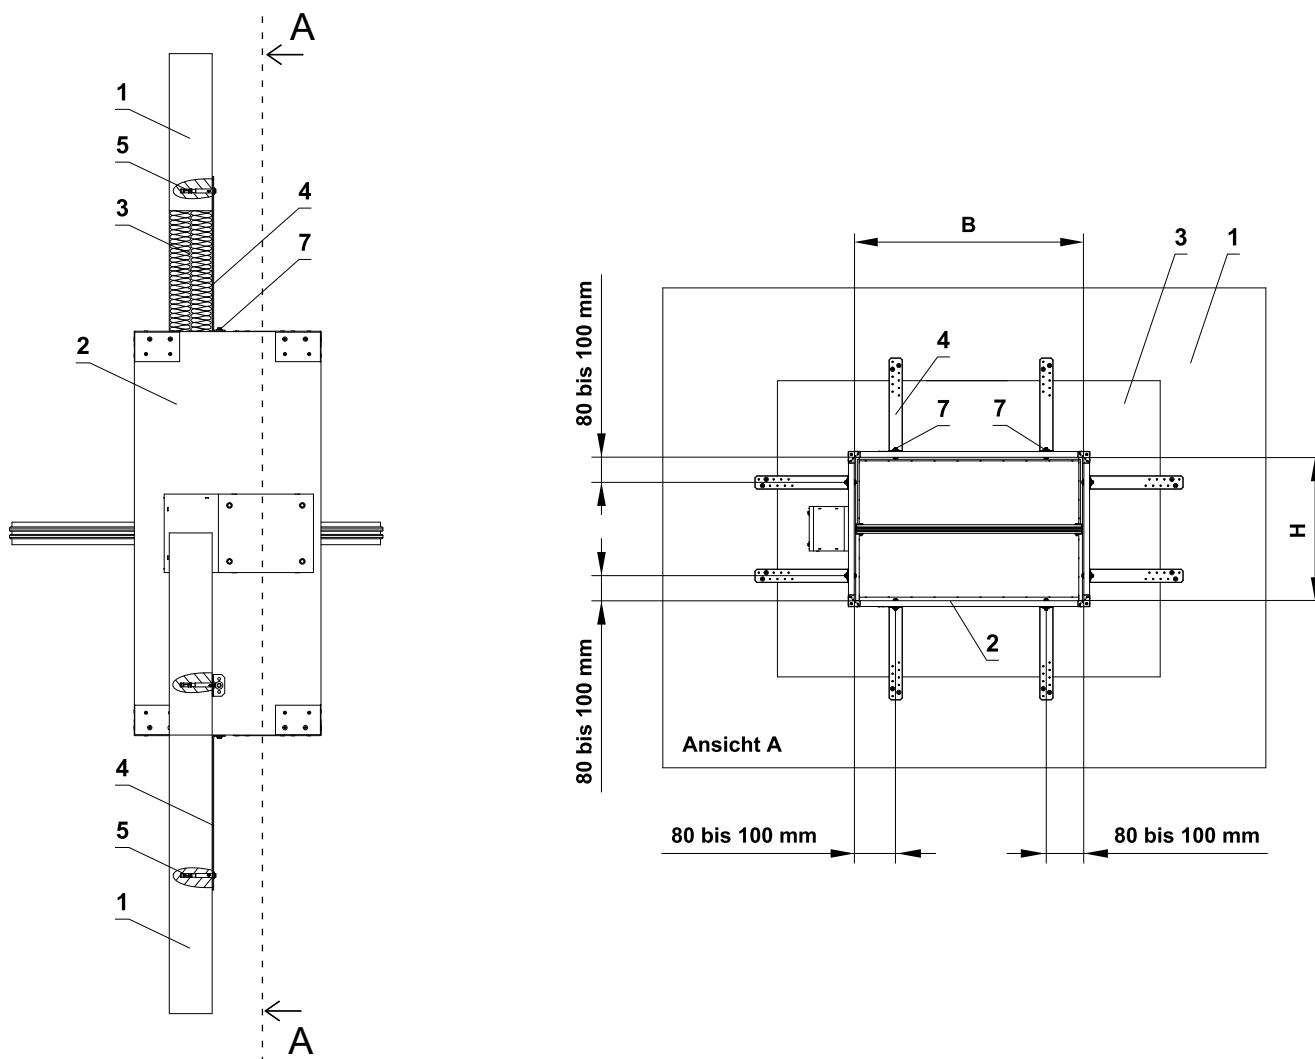
*** VORISCHT AUF DIE POSITION KLAPPENVERBINDUNG !**

Schrauben und Mutter dürfen die freie Bewegung der Blatte nicht behindern.

- 1 Massive Wandkonstruktion
- 2 SEDM
- 3 Weichschott
- 4 Befestigungselement/Stahlbügel zur Befestigung der Klappe an der Wand (optionales Zubehör MANDÍK, a.s. oder Blech mit einer Mindeststärke von 2 mm und einer Mindestbreite von 60 mm). Vollständige Zeichnung der Halterung, → siehe Seite 54
- 5 Betonanker min. M6
- 6 Befestigungslöcher
- 7 M8-Schraubensatz (Schraube M8x55 mm, 2 Stk. große Unterlegscheibe M8, Mutter M8)*

- Die Befestigungsmethode muss den Mindestanforderungen an die Befestigung gemäß den nationalen Vorschriften entsprechen.

Befestigung SEDM in Leichtbauwand konstruktion - Weichschott

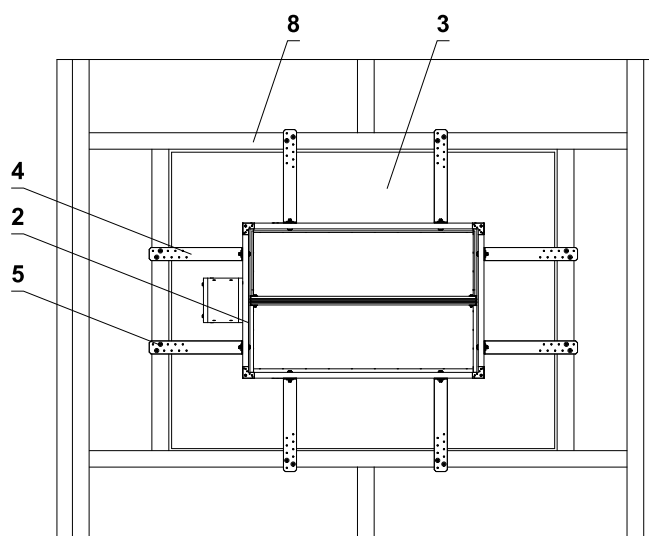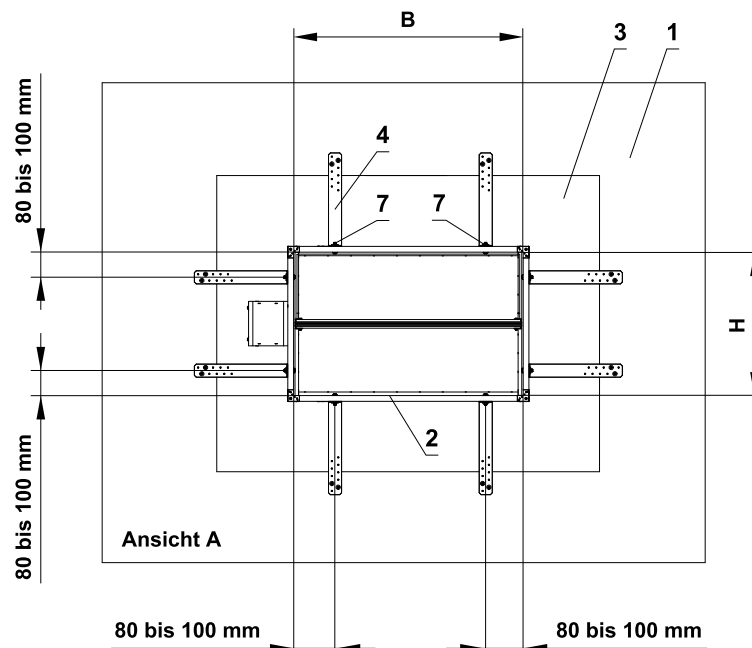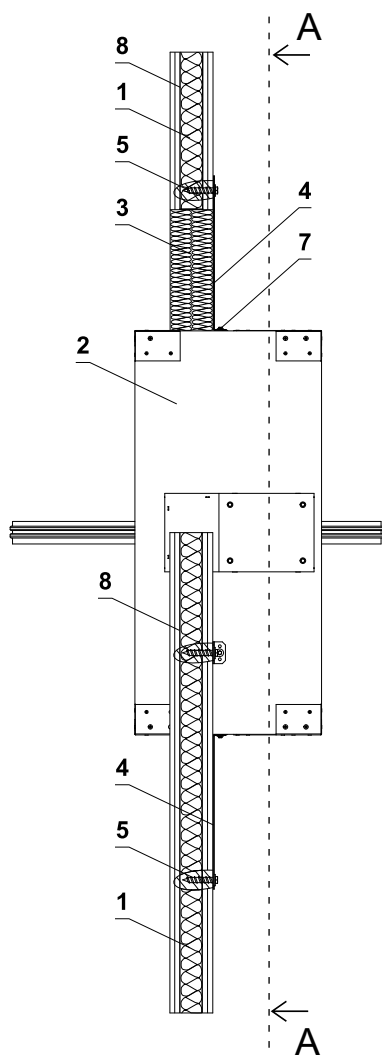


Ansicht A - raster aus "C"-Profilen

* VORISCHT AUF DIE POSITION KLAPPENVERBINDUNG !

Schrauben und Mutter dürfen die freie Bewegung der Blatte nicht behindern.


- 1 Leichtbauwand
- 2 SEDM
- 3 Weichschott
- 4 Befestigungselement/Stahlbügel zur Befestigung der Klappe an der Wand (optionales Zubehör MANDÍK, a.s. oder Blech mit einer Mindeststärke von 2 mm und einer Mindestbreite von 60 mm). Vollständige Zeichnung der Halterung, → siehe Seite 54
- 5 Universalschraube 6x60 mm
- 6 Befestigungslöcher
- 7 M8-Schraubensatz (Schraube M8x55 mm, 2 Stk. große Unterlegscheibe M8, Mutter M8)*
- 8 Gipsplattenraster aus "C"-Profilen

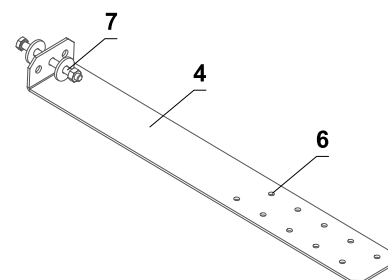

- Die Befestigungsmethode muss den Mindestanforderungen an die Befestigung gemäß den nationalen Vorschriften entsprechen.

Anschlussbeispiel an Luftkanäle

Anschluss an Entrauchungsleitungen nach EN 1366-8 (MULTI) / nach EN 1366-9 (SINGLE)

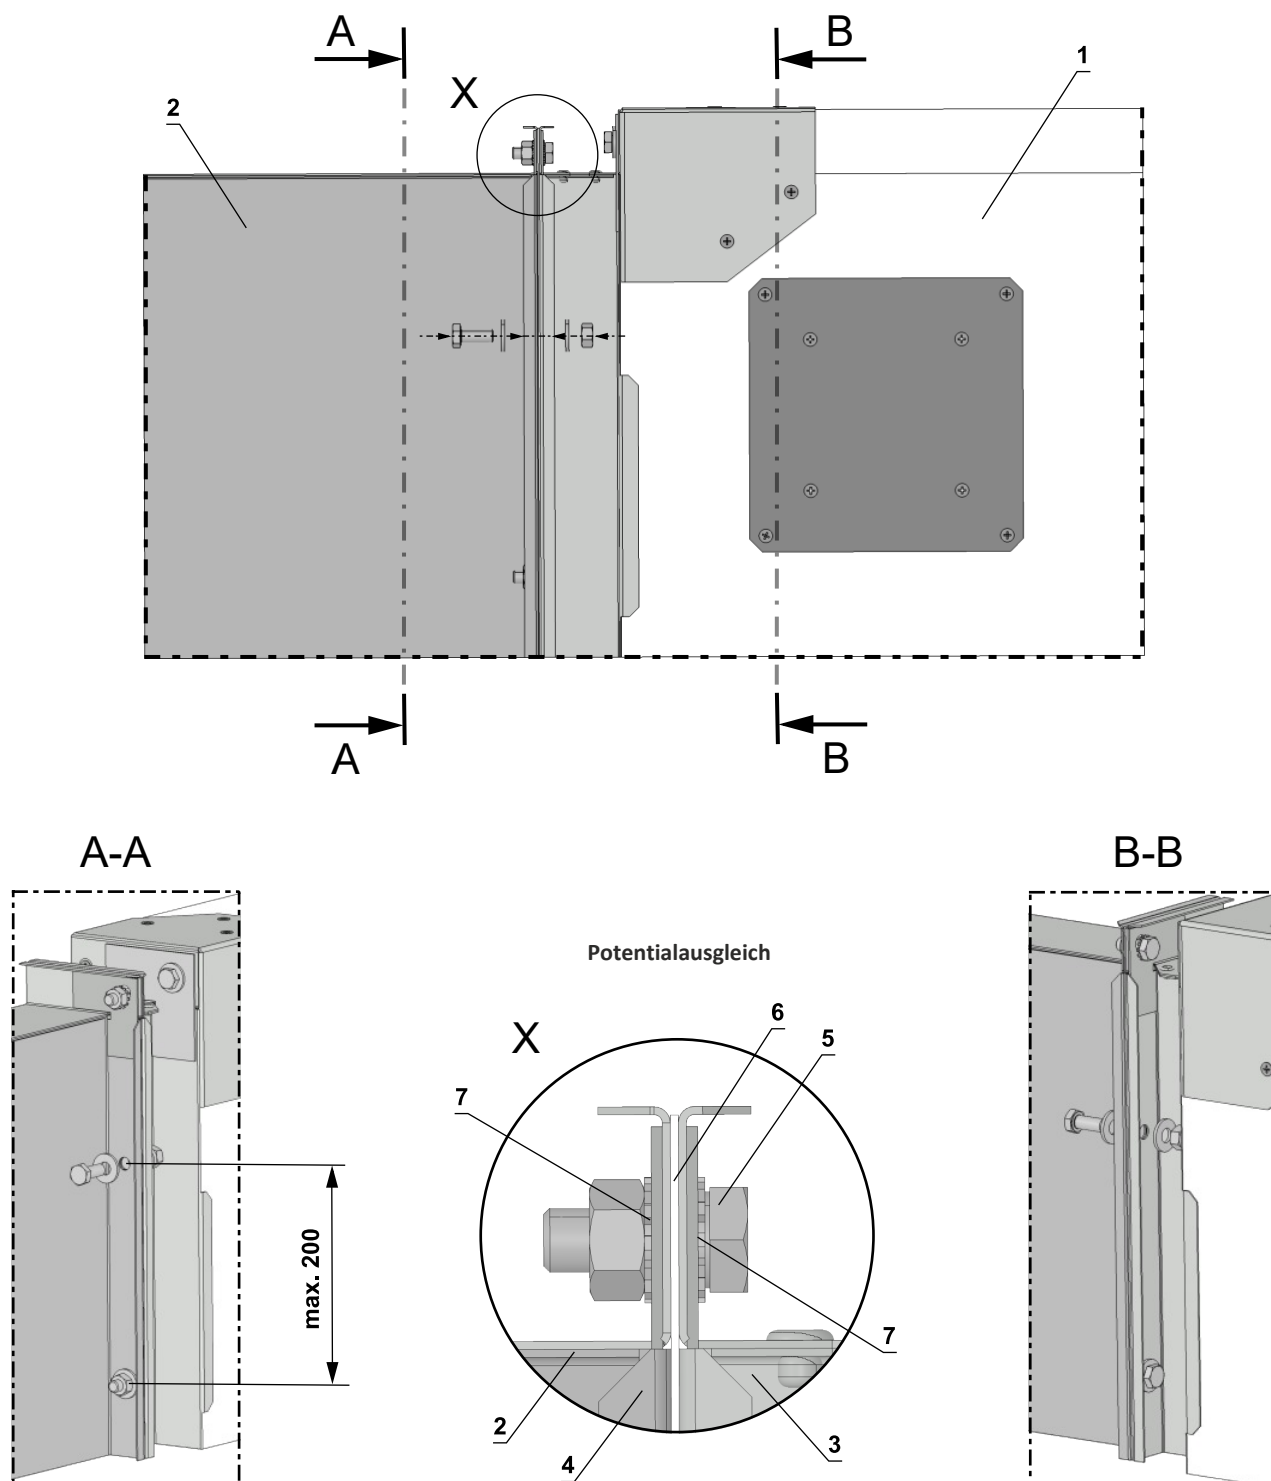


* Mindestens eine Verbindung muss elektrisch leitend sein


- 1 SEDM
- 2 Entrauchungsrohrleitungen - geprüft nach EN 1366-8 oder EN 1366-9
- 3 Flansch SEDM
- 4 Flanschleitung
- 5 M8-Schraubenbaugruppe (M8x20 mm Schraube, 2 große M8 Unterlegscheiben, M8 Mutter) *
- 6 Keramisches Selbstklebeband (FJ 120 Pyrosil B 170-250 kg/m³ - Tremco-illbruck) oder gleichwertig
- 7 Fächer- / Zahnscheibe M8

Beispiel einer SEDM-Verbindung in einem Stahlrohr mit Isolierung ROCKWOOL FIREPRO DuctRock Slab


- Fügen Sie die Stöße der Steinwolleplatten mit ROCKWOOL FIREPRO Kleber zusammen und befestigen Sie sie mit Schrauben und Schweißdornen in einem Abstand von maximal 250 mm. Die Stöße der Platten müssen mit schwarzem ROCKWOOL Aluminiumband abgeklebt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Rohr- und Dämmstofflieferanten.

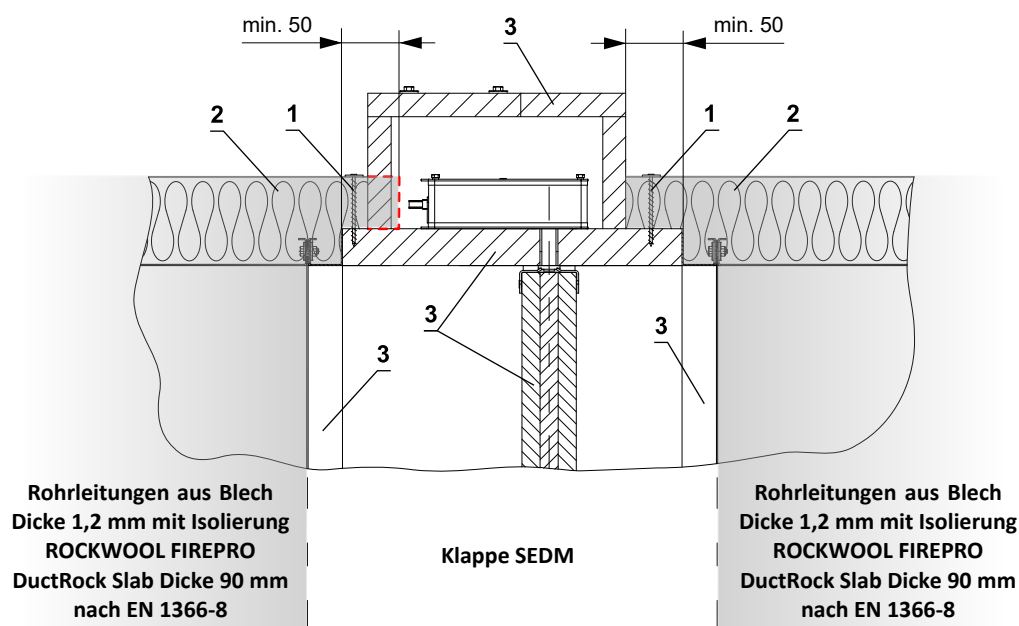



FIREPRO DuctRock Slab
mit Ausschnitt

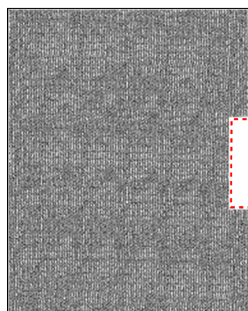

Klappe SEDM

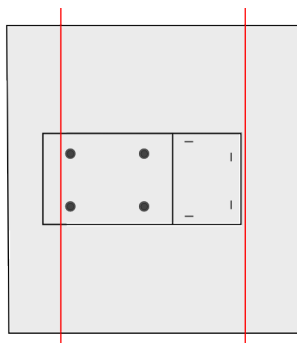

FIREPRO DuctRock Slab
ohne Ausschnitt

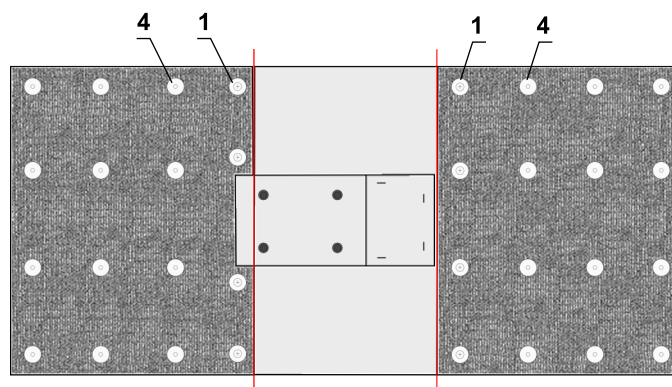
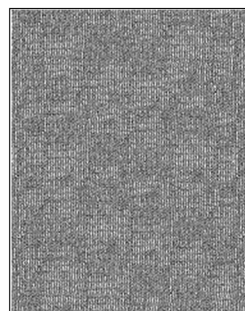


- 1 Universalschraube min. 5x70 mm, max. Abstand 250 mm
- 2 ROCKWOOL FIREPRO DuctRock Slab Dicke 90 mm nach EN 1366-8
- 3 SEDM
- 4 Schweißdorn - max. Abstand 250 mm

 Isolierausschnitt um das Antriebsgehäuse

Beispiel einer SEDM-Installation in einer Brandschutzkonstruktion und Anschluss an ein Stahlrohr mit ROCKWOOL FIREPRO DuctRock Slab Isolierung

- Fügen Sie die Stöße der Steinwolleplatten mit ROCKWOOL FIREPRO Kleber zusammen und befestigen Sie sie mit Schrauben und Schweißdornen in einem Abstand von maximal 250 mm. Die Stöße der Platten müssen mit schwarzem ROCKWOOL Aluminiumband abgeklebt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Rohr- und Dämmstofflieferanten.

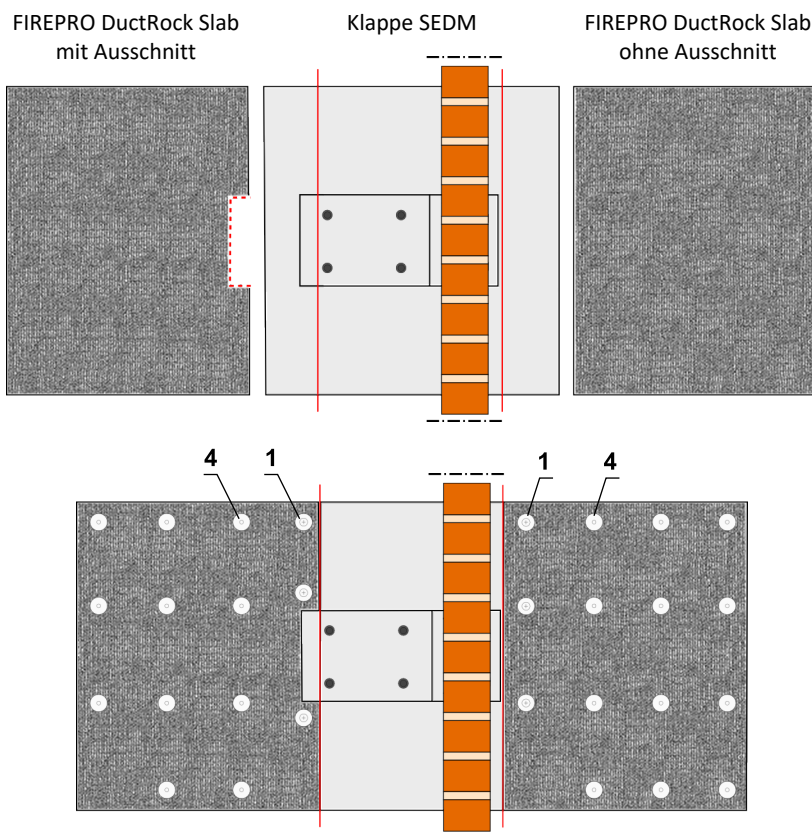
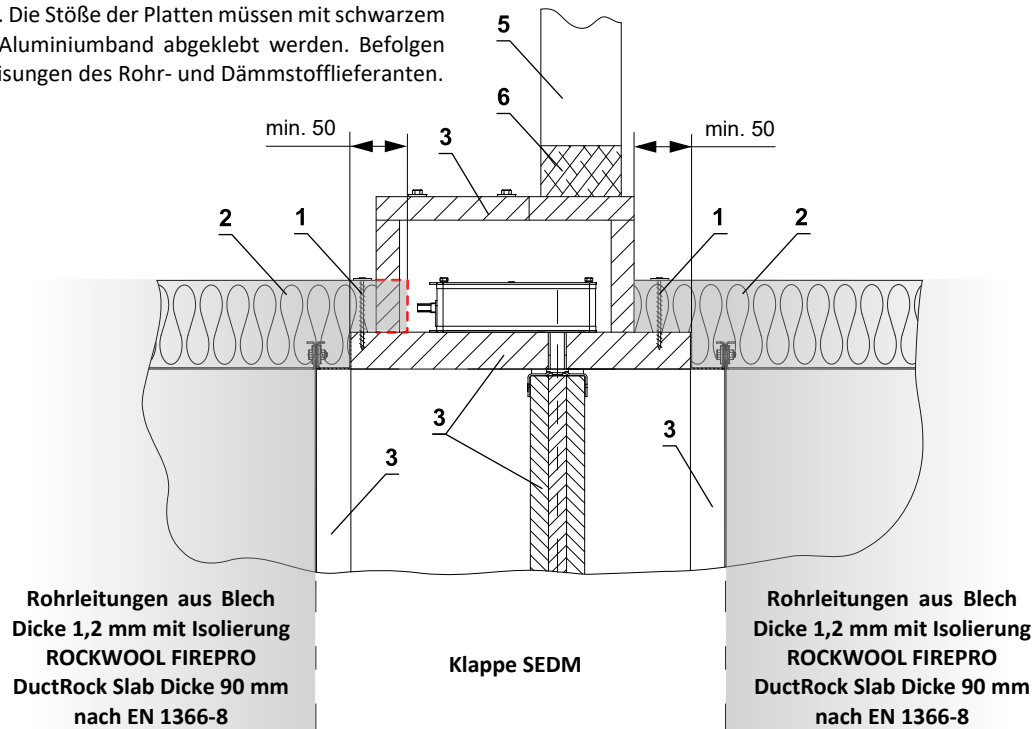


- 1 Universalschraube min. 5x70 mm, max. Abstand 250 mm
- 2 ROCKWOOL FIREPRO DuctRock Slab Dicke 90 mm nach EN 1366-8
- 3 SEDM
- 4 Schweißensdorn - max. Abstand 250 mm
- 5 Brandschutzkonstruktion*
- 6 Durchdringung

* Für den Einbau und Anschluss in der Deckenkonstruktion gelten die gleichen Regeln

 Isolierausschnitt um das Antriebsgehäuse



Beispiel für den Anschluss von SEDM an Rohre aus feuerbeständigen Platten

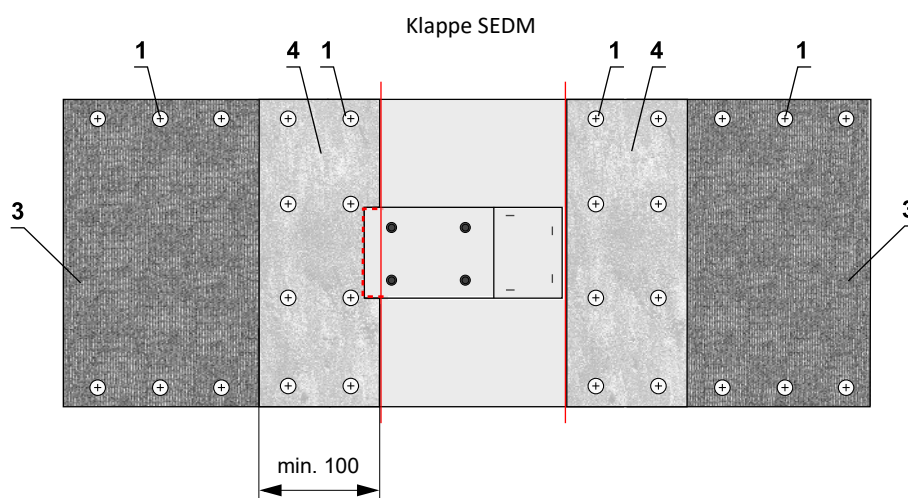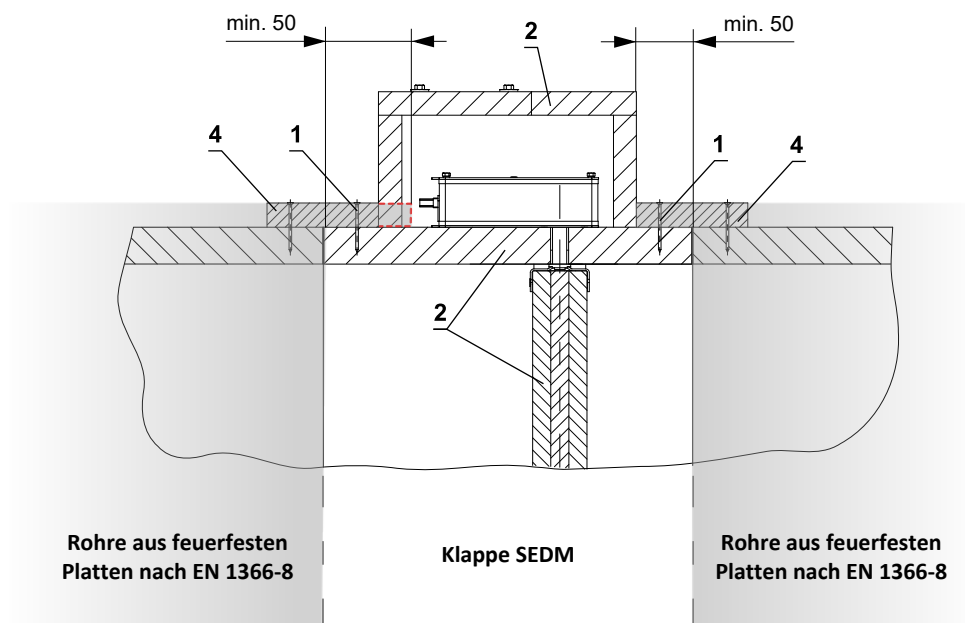

 Ausschnittsbereich der Verbindungsleiste um das Antriebsgehäuse

- 1 Schraube (je nach Rohrhersteller)
- 2 SEDM
- 3 Lüftungskanal, min. Dichte 500 kg/m³ (z. B. PROMATECT-L500)
- 4 Überlappungsstreifen, min. Dichte 500 kg/m³ (z. B. PROMATECT-L500)

Beispiel für den SEDM-Einbau in einem Brandschutzkonstruktion und Anschluss an Rohre aus feuerbeständigen Platten

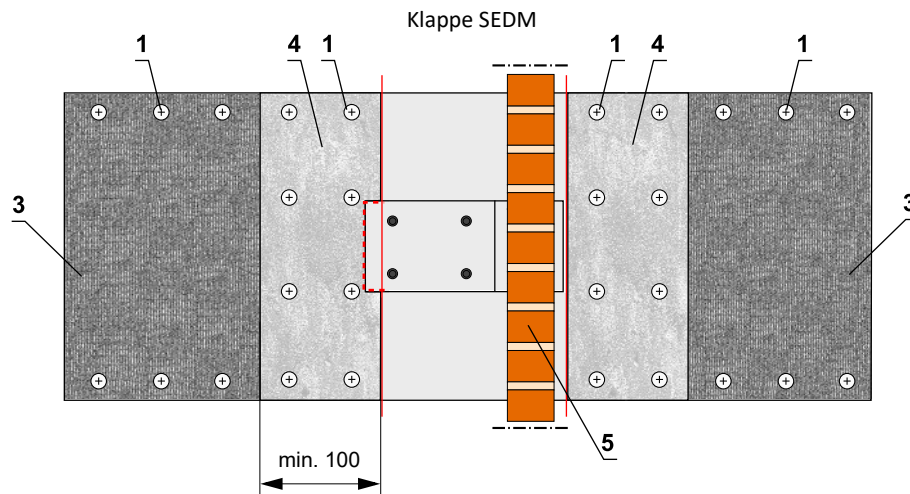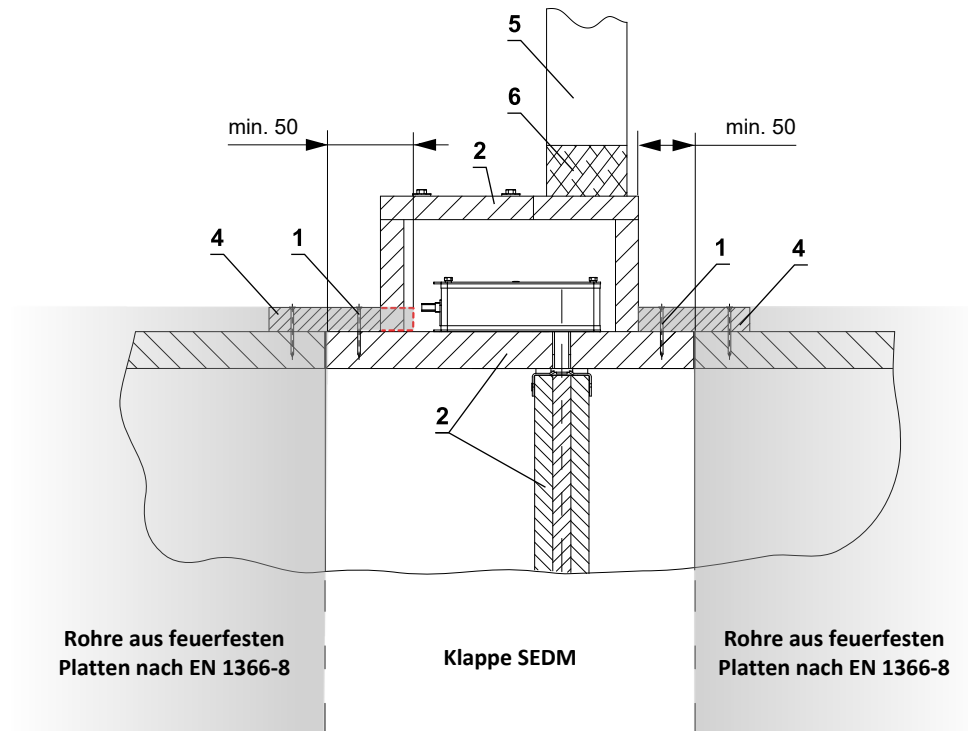

 Ausschnittsbereich der Verbindungsleiste um das Antriebsgehäuse

- 1 Schraube (je nach Rohrhersteller)
- 2 SEDM
- 3 Lüftungskanal, min. Dichte 500 kg/m³ (z. B. PROMATECT-L500)
- 4 Überlappungsstreifen, min. Dichte 500 kg/m³ (z. B. PROMATECT-L500)
- 5 Brandschutzkonstruktion*
- 6 Durchdringung


* Für den Einbau und Anschluss in der Deckenkonstruktion gelten die gleichen Regeln

VI. ZUBEHÖR


Abdeckgitter KMM

- KMM-Abdeckgitter (TPM 002/96) können zum Verschließen von Entrauchungsklappen.
- Bei der Montage des Gitters ist die Überlappung des Klappenblattes zu berücksichtigen → siehe Seiten 10 bis 22. Bei Überlappung des Blattes muss die Klappe mit einem Verlängerungsteil (Rohr) ergänzt werden.
- Die effektive Fläche der Abdeckgitter beträgt 78%.
- Diese Gitter sind in allen SEDM-Größen erhältlich.

SEDM mit Abschlussgitter ohne Flansch

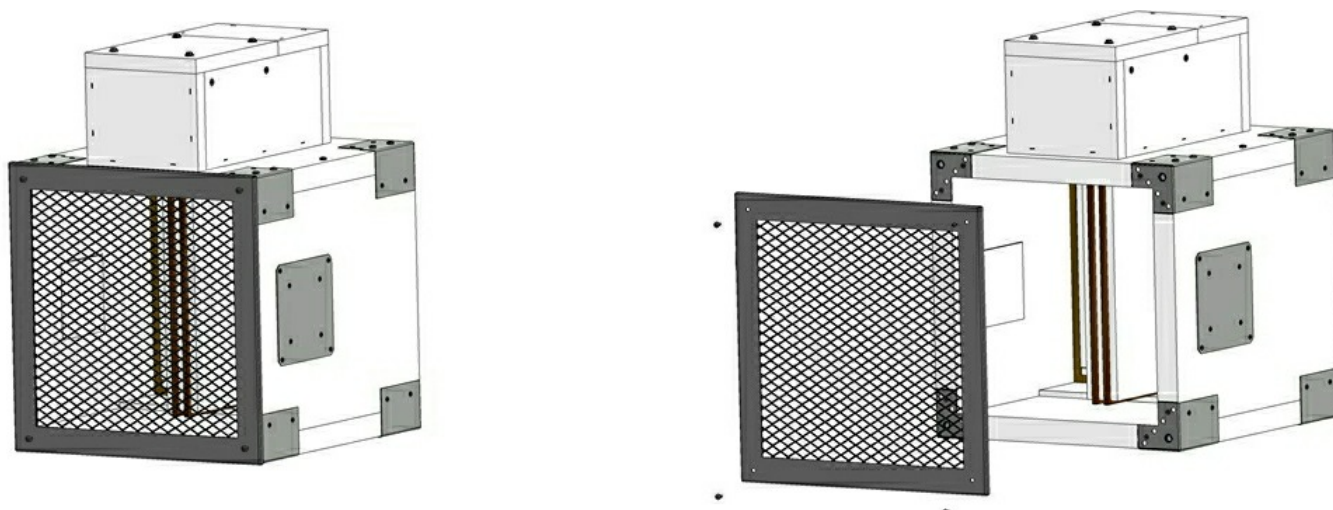

SEDM mit Abschlussgitter und mit Flansch

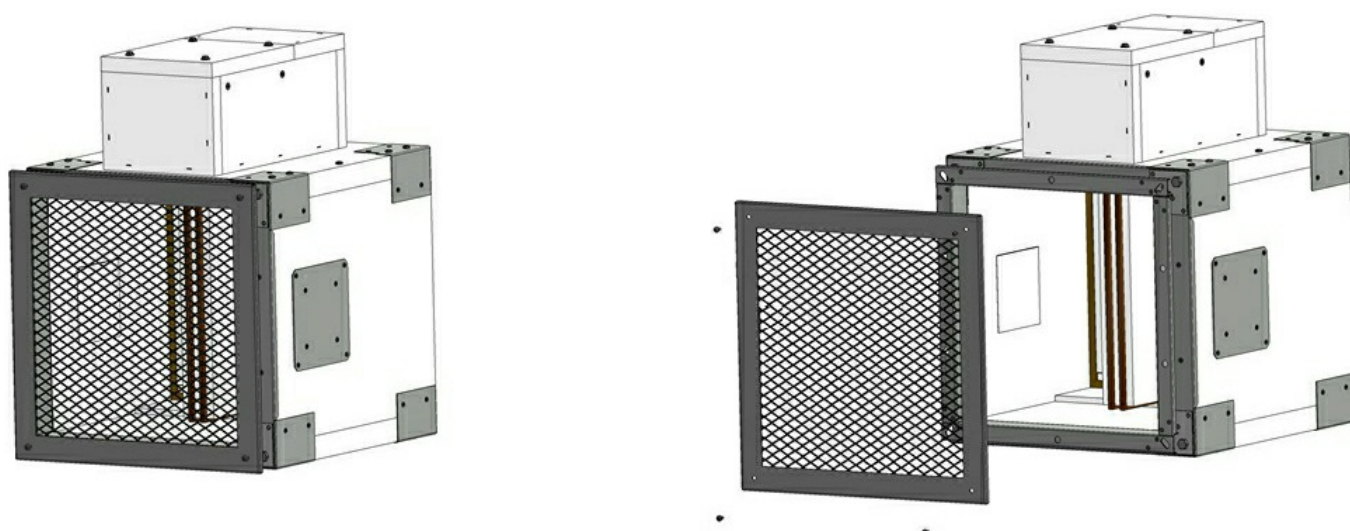

VII. TECHNISCHE ANGABEN


Druckverluste

Bestimmung des Druckverlustes auf Grund einer Berechnung

$$\Delta p = \xi \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δp	[Pa]	Druckverlust
w	[m/s]	Luftstromgeschwindigkeit im Nenn-Querschnitt der Klappe
ρ	[kg/m³]	Luftdichte
ξ	[-]	Koeffizient des örtlichen Druckverlustes für den Nenn-Querschnitt der Klappe → siehe Seite 64

Bestimmung des Druckverlustes aus dem Diagramm für die Luftdichte $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$

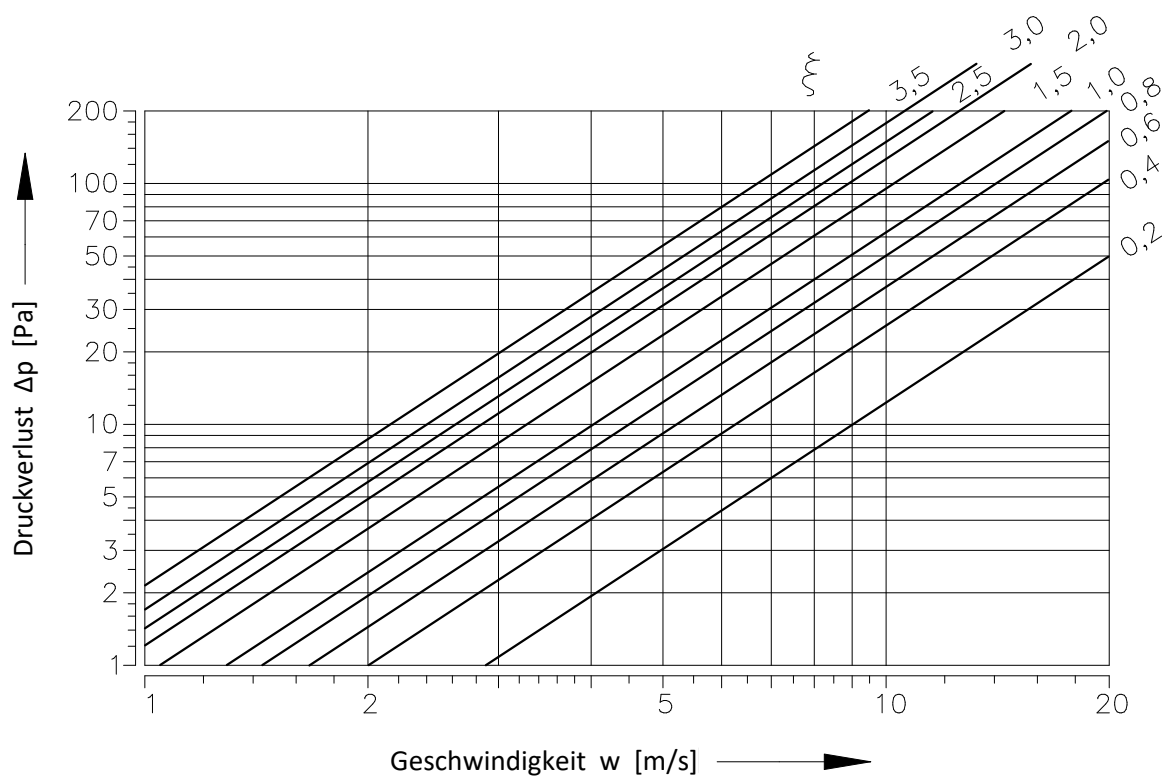

Koeffizient des örtlichen Druckverlustes

H											
B	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500
180	3,1433	2,5092	2,0162	1,6711	1,4773	1,3192	1,1951	1,0336	0,9095	0,8126	0,7429
200	2,9529	2,3545	1,9584	1,5657	1,3991	1,2512	1,1186	0,9673	0,8500	0,7582	0,6919
225	2,7795	2,2032	1,8326	1,4909	1,3226	1,1594	1,0438	0,9231	0,8143	0,7157	0,6562
250	2,6401	2,1012	1,7204	1,3923	1,2172	1,0795	0,9911	0,8568	0,7514	0,6698	0,6120
280	2,5721	2,0417	1,6677	1,3413	1,1577	1,0506	0,9333	0,8313	0,7242	0,6375	0,5984
300	2,5075	1,9822	1,5725	1,2784	1,1373	1,0081	0,9078	0,8075	0,7055	0,6239	0,5627
315	2,4055	1,9108	1,5283	1,2376	1,0897	0,9843	0,8806	0,7752	0,6800	0,6052	0,5525
355	2,3103	1,8343	1,4552	1,2121	1,0676	0,9265	0,8602	0,7412	0,6511	0,5797	0,5287
400	2,2304	1,7697	1,3787	1,1679	1,0217	0,9044	0,8279	0,7140	0,6256	0,5576	0,5083
450	2,1607	1,7153	1,3413	1,1305	1,0013	0,8823	0,8007	0,6902	0,6052	0,5389	0,4913
500	2,1080	1,6711	1,3362	1,1016	0,9452	0,8483	0,7633	0,6715	0,5882	0,5236	0,4777
550	2,0723	1,6507	1,2971	1,0829	0,9231	0,8194	0,7514	0,6613	0,5797	0,5185	0,4726
560	2,0587	1,6320	1,2886	1,0744	0,9061	0,8211	0,7429	0,6545	0,5729	0,5100	0,4658
600	2,0247	1,6116	1,2801	1,0659	0,8959	0,8041	0,7327	0,6443	0,5627	0,5066	0,4590
630	2,0128	1,5946	1,2733	1,0489	0,8857	0,7871	0,7259	0,6392	0,5593	0,4981	0,4539
650	2,0043	1,5742	1,2546	1,0421	0,8687	0,7786	0,7225	0,6324	0,5559	0,4947	0,4505
700	1,9873	1,5674	1,2512	1,0319	0,8517	0,7701	0,7157	0,6290	0,5508	0,4913	0,4471
710	1,9720	1,5623	1,2274	1,0268	0,8534	0,7548	0,7089	0,6256	0,5474	0,4879	0,4437
750	1,9567	1,5419	1,2172	1,0183	0,8483	0,7497	0,6987	0,6188	0,5406	0,4845	0,4386
800	1,9380	1,5351	1,2087	1,0081	0,8432	0,7446	0,6953	0,6137	0,5372	0,4777	0,4352
900	1,9074	1,5096	1,2053	0,9911	0,8228	0,7259	0,6834	0,6035	0,5270	0,4692	0,4284
1000	1,8836	1,4909	1,2002	0,9792	0,7939	0,7106	0,6749	0,5950	0,5202	0,4641	0,4216
1100	1,8615	1,4739	1,1917	0,9673	0,7752	0,7004	0,6664	0,5865	0,5134	0,4573	0,4165
1250	1,8428	1,4569	1,1781	0,9554	0,7735	0,6987	0,6579	0,5814	0,5083	0,4522	0,4114
1400	1,8241	1,4433	1,1696	0,9469	0,7718	0,6970	0,6511	0,5746	0,5032	0,4471	0,4080
1500	1,8139	1,4348	1,1611	0,9418	0,7684	0,6936	0,6477	0,5712	0,4998	0,4454	0,4046
1600	1,8054	1,4280	1,1169	0,9367	0,7667	0,6902	0,6443	0,5678	0,4981	0,4420	0,4029

H											
B	550	560	600	630	650	700	710	750	800	900	1000
180	0,6987	0,6800	0,6477	0,6273	0,5984	0,5933	0,5831	0,5627	0,5474	0,5168	0,4947
200	0,6545	0,6341	0,6052	0,5848	0,5627	0,5525	0,5440	0,5304	0,5100	0,4828	0,4607
225	0,6188	0,5916	0,5712	0,5559	0,5355	0,5287	0,5134	0,5032	0,4777	0,4556	0,4318
250	0,5882	0,5610	0,5372	0,5168	0,4998	0,4913	0,4862	0,4726	0,4488	0,4335	0,4063
280	0,5559	0,5304	0,5151	0,4947	0,4828	0,4794	0,4726	0,4471	0,4301	0,4216	0,3927
300	0,5321	0,5202	0,4947	0,4743	0,4675	0,4624	0,4573	0,4267	0,4182	0,4029	0,3808
315	0,5134	0,5049	0,4692	0,4658	0,4471	0,4386	0,4318	0,4097	0,4046	0,3825	0,3655
355	0,4896	0,4828	0,4556	0,4454	0,4318	0,4216	0,4131	0,3961	0,3876	0,3655	0,3485
400	0,4743	0,4641	0,4471	0,4284	0,4182	0,4097	0,3978	0,3842	0,3723	0,3519	0,3349
450	0,4556	0,4488	0,4352	0,4131	0,4046	0,3927	0,3842	0,3757	0,3587	0,3383	0,3230
500	0,4505	0,4369	0,4182	0,4012	0,3876	0,3791	0,3723	0,3587	0,3485	0,3298	0,3145
550	0,4437	0,4267	0,4148	0,3978	0,3808	0,3757	0,3655	0,3519	0,3451	0,3247	0,3111
560	0,4386	0,4250	0,4097	0,3910	0,3757	0,3723	0,3638	0,3451	0,3400	0,3213	0,3060
600	0,4369	0,4199	0,3978	0,3876	0,3672	0,3638	0,3587	0,3434	0,3366	0,3162	0,3026
630	0,4301	0,4148	0,3927	0,3825	0,3621	0,3570	0,3536	0,3417	0,3315	0,3128	0,2992
650	0,4267	0,4097	0,3927	0,3808	0,3604	0,3553	0,3502	0,3400	0,3298	0,3111	0,2975
700	0,4250	0,4080	0,3859	0,3791	0,3587	0,3536	0,3485	0,3383	0,3281	0,3077	0,2941
710	0,4216	0,4063	0,3808	0,3740	0,3570	0,3502	0,3468	0,3349	0,3247	0,3060	0,2924
750	0,4199	0,4029	0,3757	0,3706	0,3553	0,3468	0,3434	0,3315	0,3213	0,3026	0,2873
800	0,4182	0,3978	0,3757	0,3655	0,3536	0,3451	0,3400	0,3281	0,3179	0,2992	0,2856
900	0,4148	0,3910	0,3757	0,3604	0,3519	0,3417	0,3332	0,3179	0,3128	0,2941	0,2805
1000	0,4012	0,3859	0,3706	0,3553	0,3502	0,3349	0,3281	0,3145	0,3077	0,2907	0,2771
1100	0,3927	0,3808	0,3587	0,3502	0,3417	0,3298	0,3247	0,3094	0,3043	0,2856	0,2737
1250	0,3876	0,3757	0,3536	0,3451	0,3383	0,3281	0,3213	0,3077	0,2992	0,2822	0,2703
1400	0,3825	0,3723	0,3502	0,3417	0,3332	0,3264	0,3179	0,3043	0,2975	0,2805	0,2669
1500	0,3791	0,3706	0,3485	0,3400	0,3298	0,3247	0,3162	0,3026	0,2958	0,2788	0,2652
1600	0,3774	0,3672	0,3451	0,3383	0,3264	0,3230	0,3145	0,2992	0,2941	0,2771	0,2635

Geräuschangaben - Niveau der akustischen Leistung durch den Filter A korrigiert

Luftstromgeschwindigkeit 4 m/s Niveau der akustischen Leistung [dB]																						
H																						
B	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710	750	800	900	1000
180	56	49	48	46	44	42	41	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38	37	38	38
200	52	48	45	44	41	41	41	41	40	40	39	39	39	38	38	38	37	37	37	36	37	37
225	50	47	45	40	40	40	41	40	39	39	39	38	38	36	36	37	37	36	36	36	36	36
250	49	45	44	42	40	40	40	39	38	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36
280	47	45	40	40	40	39	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	35	35
300	47	44	40	40	39	39	39	37	36	37	37	37	37	35	35	35	35	35	35	36	36	35
315	47	44	40	40	39	39	37	37	37	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	34	34
355	46	43	40	39	39	37	37	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	33	34	35	35
400	47	42	40	39	37	37	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	33	33
450	45	42	40	39	37	37	37	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34
500	45	40	39	38	37	36	36	36	35	35	35	34	34	33	33	34	34	34	33	33	33	33
550	44	40	40	38	37	37	36	36	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33
560	44	40	40	38	37	37	36	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
600	44	40	38	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	33	33	33	33	32	32	32	32	32
630	44	40	38	37	36	36	36	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	32	32
650	44	40	38	37	36	36	36	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33
700	43	39	38	38	36	36	36	37	35	36	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33
710	43	39	38	38	36	36	36	37	35	36	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33
750	43	40	38	37	36	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
800	43	40	37	37	36	36	35	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
900	43	40	37	36	36	36	35	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
1000	43	39	37	37	37	36	35	35	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
1100	42	39	37	37	37	35	35	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32
1250	42	39	37	37	37	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32
1400	42	39	37	37	37	35	35	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	31
1500	42	39	37	37	37	35	35	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	31
1600	42	39	37	37	37	35	35	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	31

Luftstromgeschwindigkeit 5 m/s Niveau der akustischen Leistung [dB]																						
H																						
B	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710	750	800	900	1000
180	>55	55	53	52	49	47	48	47	47	47	46	46	46	46	46	45	45	45	45	45	45	45
200	>55	55	52	49	48	48	47	47	47	45	45	45	44	44	44	44	45	45	45	45	45	45
225	>55	54	50	48	47	47	47	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43
250	>55	52	49	48	47	46	46	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43
280	54	50	49	47	46	45	45	44	44	44	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42
300	54	49	47	46	45	45	44	44	43	43	43	43	43	42	42	42	42	41	42	42	42	41
315	54	51	48	47	45	45	44	44	44	43	43	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41
355	54	50	48	45	44	43	43	43	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40
400	54	49	46	45	43	43	43	43	42	42	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
450	52	47	46	43	42	42	42	41	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39
500	51	48	46	44	43	43	43	41	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39
550	49	47	46	44	43	43	42	41	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	38
560	49	47	46	44	43	43	42	41	40	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	38
600	50	47	45	43	43	42	42	41	40	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38
630	50	48	45	43	43	42	42	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	38	38	38
650	50	48	45	43	42	42	42	41	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
700	50	48	45	42	42	42	42	41	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
710	50	48	45	42	42	42	42	41	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
750	50	47	45	42	42	42	42	41	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
800	50	47	45	42	42	42	42	41	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38
900	49	47	44	42	42	42	41	40	40	40	40	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38
1000	49	47	43	42	42	42	40	40	40	40	40	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38
1100	49	47	43	42	42	42	40	40	40	40	40	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38
1250	49	47	43	42	42	42	40	40	40	40	39	39	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38
1400	48	46	43	42	42	41	40	40	40	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37
1500	48	46	43	42	41	41	40	40	40	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37
1600	48	46	43	42	41	41	40	40	40	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37

Luftstromgeschwindigkeit 6 m/s Niveau der akustischen Leistung [dB]																						
H																						
B	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710	750	800	900	1000
180	>55	>55	>55	>55	55	54	54	54	54	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51
200	>55	>55	>55	55	54	54	53	53	52	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48
225	>55	>55	>55	54	52	52	52	51	50	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47
250	>55	>55	55	53	52	52	51	50	50	49	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47
280	>55	>55	54	52	51	50	50	49	48	48	48	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
300	>55	>55	54	52	50	50	50	48	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	45
315	>55	55	53	52	50	49	50	48	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	47	47	46	46
355	>55	55	53	51	50	49	48	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
400	>55	54	52	50	49	48	48	47	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
450	>55	54	51	50	48	48	47	46	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
500	55	54	51	49	48	48	47	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	43	43
550	55	53	50	50	48	47	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44
560	55	53	50	50	48	47	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44
600	55	53	50	50	48	47	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44
630	55	53	50	49	48	47	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
650	55	52	50	49	48	47	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43
700	55	52	50	48	48	46	46	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43
710	55	52	50	48	48	46	46	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43
750	55	52	50	48	48	46	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43
800	55	52	50	48	48	46	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43
900	55	52	49	48	47	45	45	45	45	45	45	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
1000	55	52	49	48	47	45	45	45	45	45	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43
1100	54	52	49	48	46	45	45	45	45	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43
1250	54	52	49	47	45	45	45	45	45	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43
1400	54	52	48	48	46	44	44	44	45	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42
1500	54	52	48	48	45	44	44	44	45	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42
1600	54	52	48	48	45	44	44	45	45	45	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	42

Luftstromgeschwindigkeit 7 m/s Niveau der akustischen Leistung [dB]																						
H																						
B	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710	750	800	900	1000
180	>61	>61	>61	>61	61	60	60	58	58	57	56	56	56	55	55	55	55	55	55	56	55	55
200	>61	>61	>61	>61	59	58	58	57	56	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	54	54	54
225	>61	>61	>61	60	57	56	56	55	55	55	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
250	>61	>61	>61	58	56	56	56	55	54	53	53	53	53	53	52	52	52	52	52	53	52	52
280	>61	>61	60	57	56	55	55	54	53	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50
300	>61	61	58	57	55	54	54	53	53	52	52	52	52	52	52	50	50	50	50	50	50	50
315	>61	61	57	56	55	55	54	53	52	52	51	51	51	51	50	50	50	50	50	49	49	49
355	>61	61	57	55	54	53	53	52	52	52	51	50	50	50	50	50	49	49	49	48	48	48
400	>61	60	57	55	53	53	53	52	51	51	49	49	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48
450	>61	59	56	54	52	52	52	51	50	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
500	60	58	55	54	53	52	52	50	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
550	60	58	55	54	53	52	52	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
560	60	58	55	54	53	52	52	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
600	60	58	55	54	52	52	51	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
630	60	58	55	53	51	51	51	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
650	60	58	55	53	52	51	51	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
700	59	58	55	53	52	51	51	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
710	59	58	55	53	52	51	51	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
750	59	58	55	53	52	51	51	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
800	59	58	55	53	52	51	51	50	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
900	58	56	53	53	52	50	50	48	48	47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47
1000	58	56	53	53	51	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47
1100	58	56	53	53	51	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47
1250	58	56	53	53	51	50	50	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47
1400	58	56	53	52	51	50	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46
1500	58	56	53	52	51	50	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46
1600	58	56	53	52	51	50	50	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46

**Luftstromgeschwindigkeit 8 m/s
Niveau der akustischen Leistung [dB]**

H																						
B	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710	750	800	900	1000
180	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	63	62	61	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59
200	>63	>63	>63	>63	>63	62	62	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	59	58
225	>63	>63	>63	>63	>63	61	61	60	60	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57
250	>63	>63	>63	>63	61	60	60	59	58	58	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	56	56
280	>63	>63	>63	>63	59	59	59	58	58	57	57	56	56	56	56	56	56	56	56	55	55	54
300	>63	>63	62	61	59	59	59	58	57	56	56	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	54
315	>63	>63	62	61	59	59	58	57	57	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54
355	>63	>63	63	59	58	58	57	56	55	55	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53
400	>63	63	62	60	58	57	56	56	55	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	52	52
450	>63	63	60	58	57	56	56	55	55	55	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52
500	>63	62	60	58	56	55	55	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	51
550	>63	62	59	58	56	56	55	55	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	51
560	>63	62	59	58	56	56	55	55	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	51
600	>63	62	59	58	56	55	55	54	54	53	53	53	53	53	52	52	52	51	51	51	50	50
630	>63	62	59	58	56	55	55	54	54	53	53	53	53	53	52	52	52	51	50	50	50	50
650	>63	61	59	58	56	55	55	54	54	53	53	53	52	51	51	51	51	51	50	50	50	50
700	63	62	59	57	56	55	55	54	54	53	53	53	52	51	51	50	50	50	50	50	49	49
710	63	62	59	57	56	55	55	54	54	53	53	53	52	51	51	50	50	50	50	50	49	49
750	63	62	59	57	56	55	55	54	54	53	52	52	52	52	51	50	50	50	50	50	50	49
800	62	60	57	57	56	55	54	54	54	52	52	52	52	51	51	50	50	50	50	50	50	49
900	62	60	57	56	55	55	54	53	53	52	52	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50
1000	62	60	57	56	56	55	54	53	53	52	52	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50
1100	62	60	57	56	56	55	54	53	53	52	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1250	62	61	58	56	56	54	54	53	53	52	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49
1400	62	61	57	56	56	53	54	53	53	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49
1500	62	61	57	56	56	54	54	53	52	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49
1600	62	61	57	56	56	54	54	53	52	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49

Luftstromgeschwindigkeit 9 m/s Niveau der akustischen Leistung [dB]																						
H																						
B	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560	600	630	650	700	710	750	800	900	1000
180	>65	>65	>65	>65	>65	>65	>65	>65	>65	65	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	63
200	>65	>65	>65	>65	>65	>65	>65	65	64	64	63	63	63	62	62	62	62	62	62	62	61	61
225	>65	>65	>65	>65	>65	>65	65	63	63	62	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60
250	>65	>65	>65	>65	>65	65	65	63	62	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
280	>65	>65	>65	>65	64	63	62	61	61	60	60	60	60	59	59	59	59	59	59	59	58	58
300	>65	>65	>65	65	63	62	62	61	60	60	60	60	60	60	60	59	59	59	59	59	59	59
315	>65	>65	>65	64	63	62	61	61	60	60	60	60	60	59	59	59	59	59	59	59	59	58
355	>65	>65	>65	64	62	61	60	60	60	60	60	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58
400	>65	>65	>65	63	61	60	60	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57
450	>65	>65	65	63	60	60	60	59	58	58	58	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	56
500	>65	>65	64	61	60	60	60	59	58	57	57	57	57	57	56	56	56	56	56	56	55	55
550	>65	>65	62	62	60	60	58	57	58	58	57	57	57	56	56	56	56	56	56	56	55	55
560	>65	>65	62	62	60	60	58	57	58	58	57	57	57	56	56	56	56	56	56	56	55	55
600	>65	>65	62	62	60	59	58	58	58	57	56	56	56	56	56	56	55	55	55	55	55	55
630	>65	>65	62	62	60	59	58	58	58	57	56	56	56	56	56	56	55	55	55	55	55	55
650	>65	>65	62	62	59	59	58	58	58	57	56	56	56	56	56	56	55	55	55	55	55	55
700	>65	>65	62	61	59	59	58	58	57	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54
710	>65	>65	62	61	59	59	58	58	57	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54
750	>65	>65	62	61	59	59	58	57	57	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
800	>65	64	62	61	59	59	58	57	57	56	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54
900	>65	64	62	60	60	59	58	57	57	55	55	55	55	55	55	55	54	55	55	55	54	54
1000	>65	64	60	60	58	58	58	57	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54
1100	>65	64	60	59	58	58	57	57	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54
1250	>65	64	60	59	58	58	57	57	56	55	55	55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	53
1400	>65	64	61	60	58	58	57	57	56	56	55	55	55	55	55	54	54	54	54	54	53	53
1500	>65	64	60	60	58	58	56	56	56	56	55	55	55	55	55	54	54	54	53	53	53	53
1600	>65	64	60	60	58	58	56	56	56	56	55	55	55	55	55	54	54	54	53	53	53	53

VIII. MATERIAL, OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Das Gehäuse und die Lamellen der Klappe sind aus asbestfreien feuerbeständigen Platten aus Mineralfasern hergestellt.
- Das Gehäuse und die Lamellen der Klappe können mit einem Anstrich gegen Feuchtigkeit Promat 2000 oder einem Anstrich gegen aggressive Stoffe Promat-SR versehen werden.
- Das Verbindungsmaterial ist galvanisch verzinkt.
- Nach Kundenanforderung, kann die Klappe auch aus Edelstahl hergestellt werden.

Spezifikation der Edelstahlausführung - Aufteilung des Edelstahlmaterials:

- Klasse A2 – Edelstahl für den Lebensmittelbereich (AISI 304 – EN 17240)
- Klasse A4 – Edelstahl für Chemikalien (AISI 316, 316L – EN 17349, 17349)

Alles was sich im inneren der Klappe befindet und aus Stahl ist, kann aus Edelstahl sein, außerhalb der Klappe sind alle Teile standardmäßig aus verzinktem Stahl. Die Abdeckgitter bestehen bei der Edelstahl-Ausführung stets aus verzinktem Stahl und sind mit einer „Pulverbeschichtung“ versehen.

Diese Komponenten sind immer aus rostfreiem Stahl, einschließlich der Befestigungselemente:

- Der Klappenkörper und fest mit ihm verbundene Teile
- Blechhalterungen einschließlich Stifte, Blechteile

Klappenblatt besteht aus drei Platten Promatect-H, Stärke 20 mm, diese halten gegenseitig verzinkte „U“ Klammern, die von der Außenseite mit der Spachtelmasse Promat K84 verklebt sind.

Kunststoff-, Gummi- und Silikonteile, Kitt Massen, Aufschäumbänder, Dichtungen aus glaskeramischen Materialien, Blattlagerungen aus Messing und Stellantriebe sind für alle Materialausführungen der Klappen übereinstimmend.

Einige Typen der Verbindungsmaterialien und Teile stehen nur aus einem Edelmetalltyp zur Verfügung, dieser Typ wird in allen Edelstahlausführungen eingesetzt.

Die Lamellen und das Klappengehäuse der chemischen Ausführung (Klasse A4) sind stets mit einem Anstrich Promat SR (Chemisch beständig) versehen.

Sonstige Anforderungen an die Ausführung werden als atypisch betrachtet und werden nach der Kundenanforderung individuell betrachtet.

IX. VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGERUNG, GARANTIE

Logistische Daten

- Klappen werden auf Paletten geliefert. Standardmäßig sind die Klappen zum Schutz beim Transport mit einer Kunststoffolie umwickelt und dürfen nicht zur Langzeitlagerung verwendet werden. Durch Temperaturschwankungen während des Transports kann es zur Kondensation von Wasser im Inneren der Verpackung und damit zur Korrosion der in der Klappe verwendeten Materialien kommen (z. B. Weißkorrosion auf verzinkten Gegenständen oder Stockflecken auf dem Kalziumsilikat). Daher ist es notwendig, die Transportverpackung sofort nach dem Entladen zu entfernen, damit die Luft um das Produkt herum zirkulieren kann.
- Klappen müssen in einer sauberen, trockenen, gut belüfteten und staubfreien Umgebung ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen müssen diese geschützt werden (Mindesttemperatur +5°C). Klappen müssen vor dem Einbau vor mechanischer und zufälliger Beschädigung geschützt werden.
- Jedes andere erforderliche Verpackungssystem sollte vom Hersteller genehmigt und vereinbart werden. Das Verpackungsmaterial wird nicht erstattet. Wird ein anderes Verpackungssystem (Material) gewünscht und verwendet, ist es nicht im Endpreis der Klappe enthalten.
- Der Transport der Klappen erfolgt per LKW ohne direkten Witterungseinfluss, es dürfen keine Erschütterungen auftreten und die Umgebungstemperatur darf +50°C nicht überschreiten. Klappen müssen beim Transport und bei der Handhabung vor Stößen geschützt werden. Während des Transports muss sich das Klappenblatt in der Position „GESCHLOSSEN“ befinden.
- Aufgrund des Gewichts der Klappe ist es notwendig, an der Entladestelle Handhabungsgeräte zum Falten und zur weiteren Handhabung bereitzustellen. Die Klappen sind zerbrechlich!
- Klappen müssen in überdachten Objekten, in der Umgebung ohne aggressive Dämpfe, Gase und Staub gelagert werden. In Objekten muss die Temperatur im Bereich -30 bis +50°C und die relative Feuchtigkeit max. 95% gehalten werden.

Garantie

- Der Hersteller gewährt eine Garantie auf die Klappen von 24 Monaten ab dem Datum der Auslieferung.
- Bei einem Schischek-Stellantrieb gewährt der Hersteller eine Garantie von 12 Monaten auf den Stellantrieb.
- Die Garantie der Klappen SEDM (gewährt vom Hersteller) erlischt komplett nach jeder unsachgemäßen Manipulation der Auslöse-, Absperr- und Steuereinrichtung, im Falle der Demontage elektrischer Elemente, d. h. Stellantriebe durch ungeschulte Mitarbeiter.
- Die Garantie erlischt auch im Falle der Nutzung der Klappen für andere Zwecke, Anlagen und Arbeitsbedingungen als diejenigen, die diese technischen Bedingungen zulassen, oder nach mechanischer Beschädigung während der Manipulation.
- Im Falle eines Transportschadens muss bei der Übernahme ein Protokoll mit dem Spediteur für die Möglichkeit späterer Reklamation niedergeschrieben werden.

X. MONTAGE, BEDIENUNG, WARTUNG

- Im Falle eines Transportschadens muss bei der Übernahme ein ProtNur eine qualifizierte und geschulte Person, d. h. eine „AUTORISIERTER PERSON“ laut Herstellerdokumentation, darf die Installation, Wartung und Kontrolle der Funktion der Klappen durchführen. Alle Arbeiten an Brandschutzklappen müssen in Übereinstimmung mit internationalen und lokalen Standards und Gesetzen durchgeführt werden.
- Zusätzliche Schulungen für diese Inspektionen, Montagen und Reparaturen werden von der Firma MANDÍK, a.s. durchgeführt und stellt ein „ZERTIFIKAT“ aus, das 5 Jahre gültig ist. Der Verlängerung erfolgt durch die geschulte Person selbst, direkt mit dem Ausbilder. Mit Ablauf der Gültigkeit des „ZERTIFIKATS“ wird es ungültig und aus der Registrierung des Ausbilders entfernt. Es dürfen nur Fachkräfte geschult werden, die Gewährleistung für die ausgeführten Arbeiten übernehmen.
- Bei der Installation der Klappen müssen alle geltenden Sicherheitsstandards und Richtlinien befolgt werden.
- Für die zuverlässige Funktion der Klappen ist darauf zu achten, dass der Steuermechanismus und die Kontaktflächen des Blatts nicht durch Staubablagerungen, faserige oder klebrige Substanzen und Lösungsmittel verstopft werden. okoll mit dem Spediteur für die Möglichkeit späterer Reklamation niedergeschrieben werden.

Steuerung des Stellantriebs ohne elektrische Spannung


- Mit Hilfe eines Speziesschlüssels (ist dem Stellantrieb beigelegt) ist es möglich die Klappenblätter in jede Position zu stellen. In einfacher Weise kann man somit die Funktion der Klappe überprüfen.

Elektrischer Anschluss des Stellantriebs in der Schutzkabine

Schutzkasten ohne gefertigte Nuten oder vorgebohrte Löcher

- Bohren Sie zwei Löcher in das Schutzgehäuse und verlegen Sie Kabel (CAT 3 feuerfeste Kabel), um den Stellantrieb innerhalb des Gehäuses mit einer Schraubklemme anzuschließen. Das Schutzgehäuse ist aus Kalziumsilikatplatten gefertigt.
- Vorgehensweise
 - Verwenden Sie einen Bohrer (Bohrergröße entsprechend der Anschlussleitung $\varnothing+2$ mm zum Abdichten mit Dichtungsmasse) und bohren Sie zwei Löcher. Es ist möglich, die Löcher auf beiden Seiten des Schutzgehäuses zu bohren.
 - Ziehen Sie das feuerfeste Kabel durch die Kalziumsilikatplatte und verbinden Sie es mit den Stellantriebskabeln gemäß dem Schaltplan → [siehe Seiten 5 bis 8](#).
 - Den Bereich um das Kabel mit feuerfester Dichtungsmasse (HILTI CFS-S ACR...).
 - Lassen Sie die Dichtungsmasse aushärten.


Beispiel für gebohrte Löcher

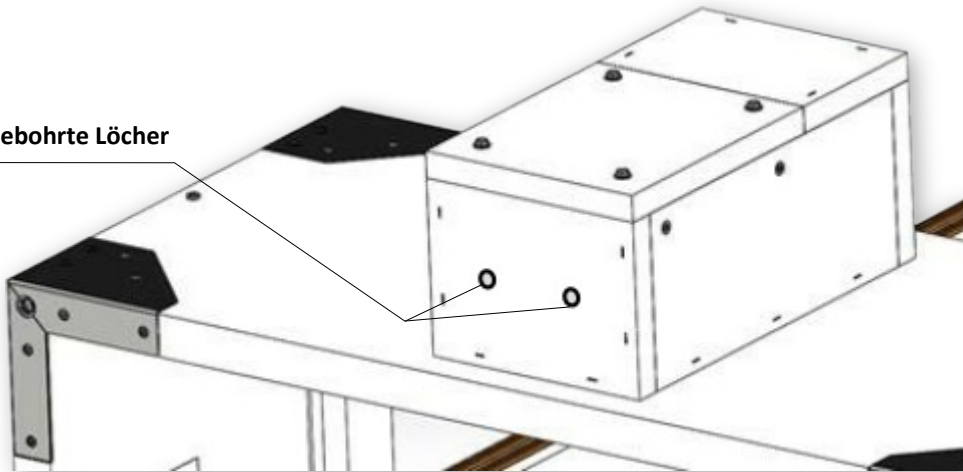

Beispiel für die Anbringung eines Lochs in der Wand eines Schutzgehäuses, ohne vorgefertigte Nut

Inbetriebnahme und Kontrolle der Betriebsfähigkeit

- Vor der Inbetriebnahme der Klappen und bei folgenden Kontrollen der Betriebsfähigkeit muss man Kontrollen und Funktionsprüfungen sämtlicher Ausführungen einschließlich der Tätigkeit elektrischer Elemente durchführen. Nach der Inbetriebnahme sind diese Funktionsprüfungen mindestens 2x im Jahr durchgeführt werden. Sind bei zwei nacheinander folgenden Funktionsprüfungen keine Beanstandungen oder Mängel festgestellt worden, können dann die Kontrolle der Funktionsprüfung 1x im Jahr durchgeführt werden.
- Ist die Funktion der Klappen aus irgendeinem Grund nicht gewährleistet, muss dies deutlich gekennzeichnet werden. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Klappe in den Zustand gebracht wird, in dem sie ihre Funktion wieder erfüllen kann.
- Die Ergebnisse der regelmäßigen Kontrollen, festgestellte Mängel und alle wichtigen Tatsachen betreffend die Funktion der Klappen müssen in das „BRANDSCHUTZBUCH“ eingetragen und sofort dem Betreiber gemeldet werden.
- Visuelle Kontrolle des richtigen Einbaus der Klappen, des Innenraums der Klappen, des Klappenblatts, der Aufsitzflächen der Lamellen und der Silikondichtung.
- Die Kontrolle der Verstellung des Klappenblatts aus der Position geöffnet in die Position geschlossen und zurück.
- Demontage des Deckels an der Revisionsöffnung:
 - Entnehmen sie den Revisionsdeckel, durch lösen und entnehmen der vier Schrauben, aus der Revisionsöffnung.

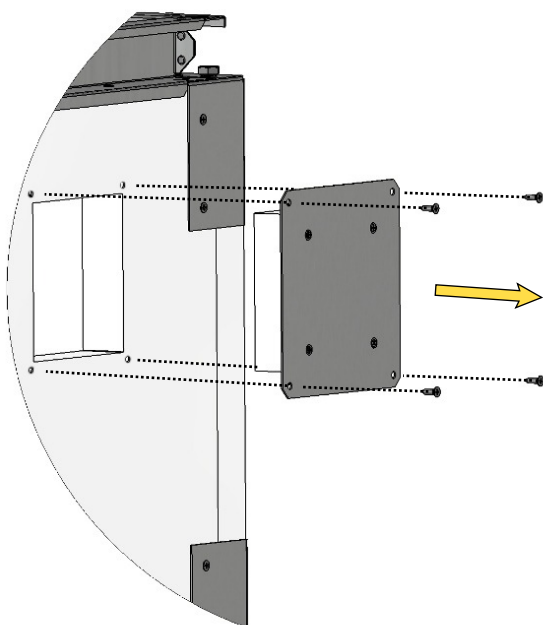


Detail - Revisionsdeckel

- Stellen Sie sicher, dass jede Klappe vollständig auf Funktionsfähigkeit überprüft wird. Der Betrieb sollte über das Steuersystem oder durch manuelle Betätigung eingeleitet werden. Das Klappenblatt sollte sich ordnungsgemäß öffnen und schließen lassen und der Betrieb sollte vor der Übergabe visuell überprüft und dokumentiert werden.

XI. BESTELLANGABEN

Bestellschlüssel

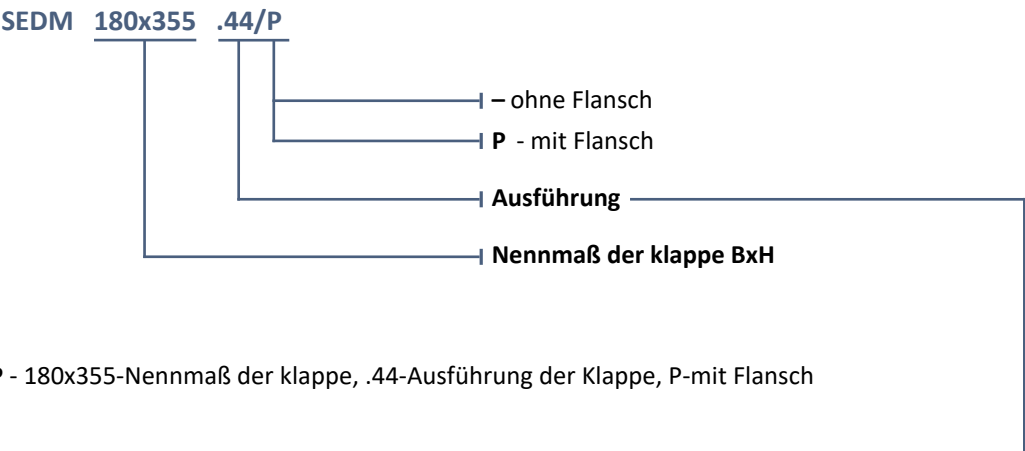

BEISPIEL:
SEDM 180x355 .44/P - 180x355-Nennmaß der klappe, .44-Ausführung der Klappe, P-mit Flansch

Klappenausführungen	Ausführung nummer
Mit Stellantrieb BEN, BEE, BE, InMax 50.75-S für 230V	.44
Mit Stellantrieb BEN, BEE, BE, InMax 50.75-S für 24V	.54
Mit Stellantrieb BEN (BEE)-SR für 24V	.65*

* Im Fall des Stellantrieb Einbaus BE, InMax 50.75-S wird die Ausführung .65 nicht geliefert.

Typenschild

- Ein Typenschild befindet sich auf dem Klappengehäuse (Beispiel)

MANDÍK®

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Tschechische Republik

KLAPPE ZUR ABLEITUNG VON RAUCH UND WÄRME MULTI - XXXX

GRÖSSE:

AUSFÜHRUNG:

FERT.NR.:

GEWICHT (kg):

FEUERWIDERSTAND:

TPM XXX/XX

Zulassungs-Nr.: 1391-CPR-XXXX/XXXX, LE: PM/XXXX/XX/XX/X

EN 12101-8:2011



ANLEITUNG



Der Hersteller behält sich das Recht vor, weitere Änderungen an Produkten und Zusatzgeräten vorzunehmen.
Aktuelle Informationen stehen unter www.mandik.de zur Verfügung.

MANDÍK[®]
www.mandik.de

MANDÍK, a. s. • Dobříšská 550 • 267 24 Hostomice • Tschechische Republik • Tel.: +420 311 706 742 • E-Mail: mandik@mandik.cz
MANDÍK GmbH • Veit-Stoß-Straße 12 • 92637 Weiden • Deutschland • Tel.: +49(0) 961-6702030 • E-Mail: anfragen@mandik.de